

## النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي - سوريا شبكة الإنذار المبكر والاستجابة


الأسبوع رقم: 02-01

التاريخ: 2 كانون الثاني - 15 كانون الثاني 2022

### العناوين الرئيسية


- بلغ عدد محطات مياه الشرب العامة التي يقوم فريق المياه والإصحاح البيئي (WASH) في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة بمراقبتها في 6 محافظات 1258 محطة، منها 1084 محطة قرى/بلدات/مدن و174 محطة مخيمات.
- نسبة 70% (879/1258) من المحطات التي تم مراقبتها كانت عاملة.
- نسبة 21% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب عدم وجود نفقات تشغيل، في حين أنّ نسبة 25% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب الحاجة إلى صيانة كاملة.
- نسبة 37% من المحطات تعتمد على شبكة الكهرباء، بينما نسبة 38% من المحطات تعتمد على مولدات كمصدر للطاقة التشغيلية.
- في المناطق التي تعتمد على محطات -متوقفة حالياً- تعتبر الآبار الزراعية الخاصة المصدر البديل ويتم استخدام الصهاريج كوسيلة لنقل المياه.
- بلغت نسبة المحطات العاملة التي يتم تعقيم المياه فيها 55% (487/879).
- في المحطات العاملة يتم إيصال المياه إلى المواطنين باستخدام الشبكات النظامية بنسبة 89% (785/879) وباستخدام الصهاريج بنسبة 7% (60/879) وباستخدام الشبكة والصهاريج معاً بنسبة 3% (29/879) وباستخدام المناهل بنسبة 1% (5/879).
- تم إجراء 59 اختبار نوعية مياه للتحري عن الأمراض المنقولة بالمياه، حيث وجد أن 7 منها كانت ملوثة بيولوجياً.

### تغطية فريق المياه والإصحاح البيئي

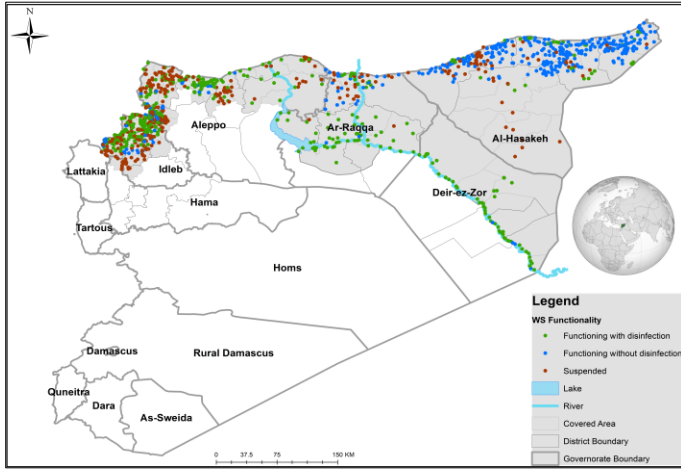


يغطي فريق المياه والإصحاح البيئي 77 ناحية، 23 منطقة في 6 محافظات

### خريطة تغطية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

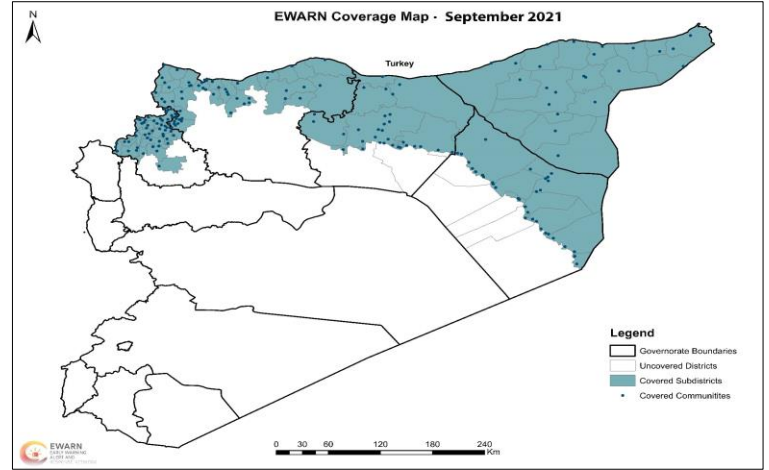


### الاكتمالية والموقوتية للتقارير نصف الشهرية

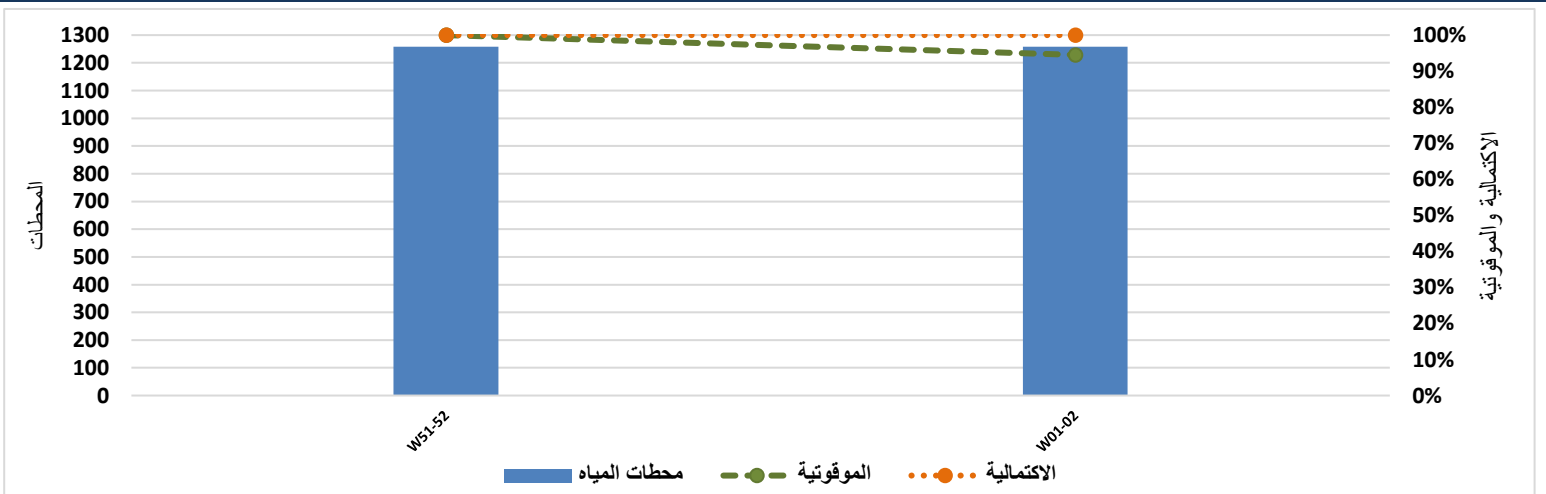



محطات مياه الشرب العاملة			المحافظة
النسبة	معقمة	عدد المحطات	
87%	115	132	حلب (بلدات)
42%	5	12	حلب (مخيمات)
83%	113	136	إدلب (بلدات)
56%	49	87	إدلب (مخيمات)
0%	0	0	حمّاءة
73%	69	94	الرقّة
93%	52	56	دير الزور
23%	84	362	الحسكة
55%	487	879	الكلّي

محطات مياه الشرب			المحافظة
النسبة	تعمل	عدد المحطات	
52%	132	252	حلب (بلدات)
29%	12	41	حلب (مخيمات)
61%	136	223	إدلب (بلدات)
65%	87	133	إدلب (مخيمات)
0%	0	8	حمّاءة
78%	94	120	الرقّة
100%	56	56	دير الزور
85%	362	425	الحسكة
70%	879	1258	الكلّي


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

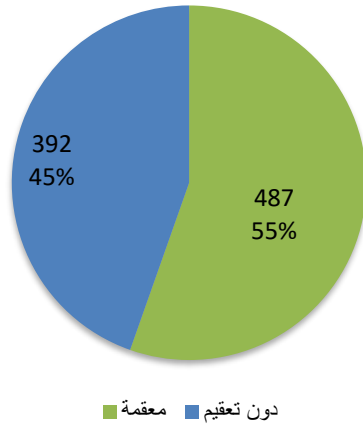


الوضع التشغيلي لمحطات مياه الشرب

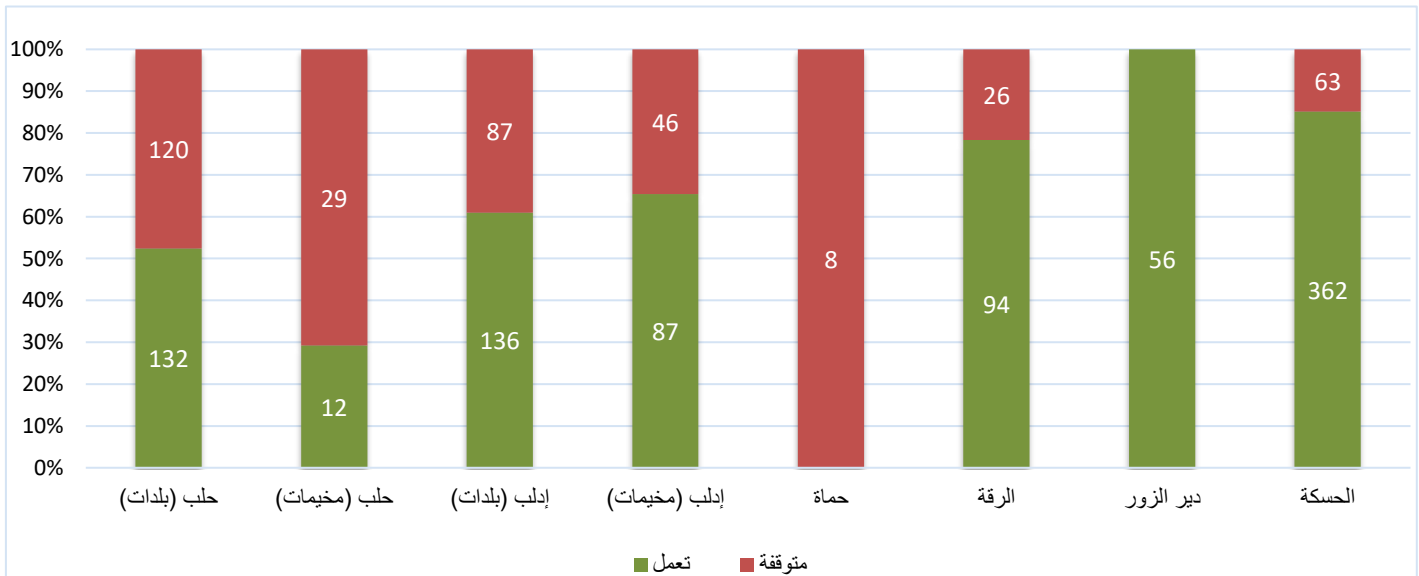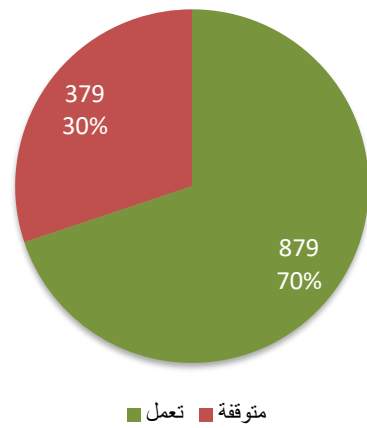


المحافظة	توقف مؤقت	عدم توفر كلفة تشغيلية	المحطة قيد الصيانة	المحطة بحاجة لصيانة بسيطة	المحطة بحاجة لصيانة متوسطة	المحطة بحاجة لصيانة كاملة	الوضع العسكري	المحطة مدمرة
حلب	34	29	2	7	22	40	8	5
إدلب	11	42	1	10	14	40	11	3
حمّاء	0	0	0	0	0	0	8	0
الرقّة	8	0	0	2	6	2	8	0
دير الزور	0	0	0	0	0	0	0	0
الحسكة	4	8	5	4	5	12	23	2
<b>الكلّي</b>	<b>57</b>	<b>79</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>94</b>	<b>58</b>	<b>10</b>

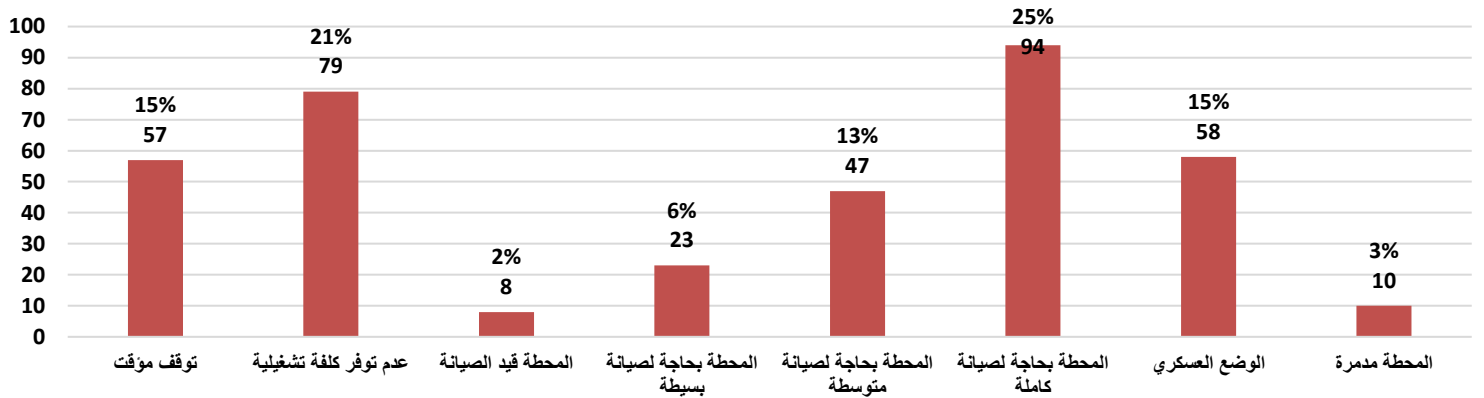


المحافظة	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	مجموعة توليد	شبكة كهرباء	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	طاقة شمسية	مجموعة توليد	شبكة كهرباء
حلب	15	184	1	48	13	9	23
إدلب	12	270	1	11	33	0	29
حمّاء	0	8	0	0	0	0	0
الرقّة	81	2	0	37	0	0	0
دير الزور	0	12	0	44	0	0	0
الحسكة	358	2	0	64	0	1	0
<b>الكلّي</b>	<b>466</b>	<b>478</b>	<b>2</b>	<b>204</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>52</b>

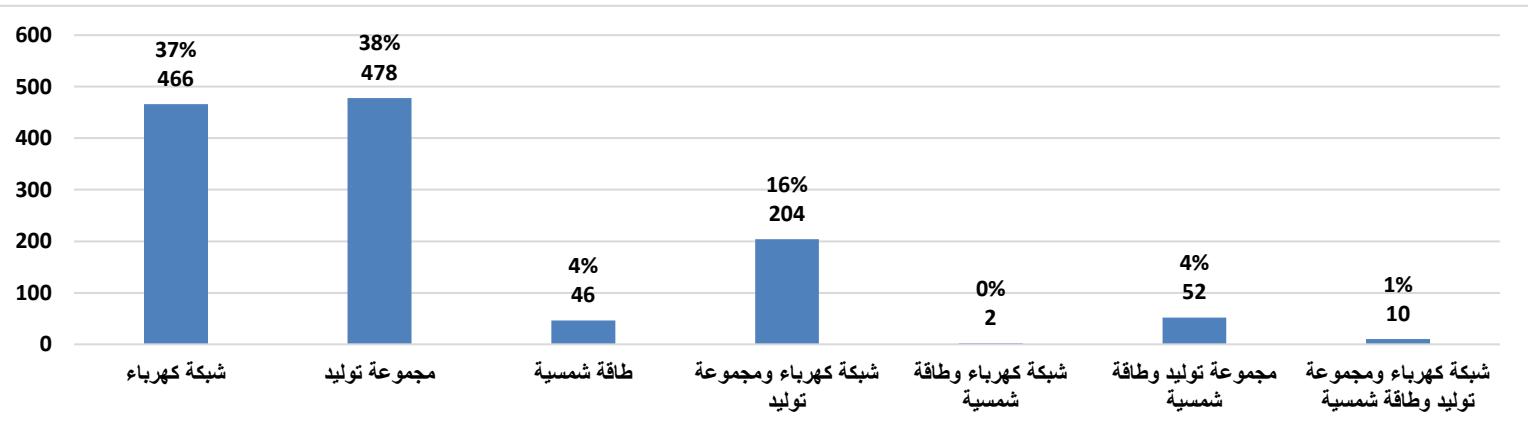


## وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

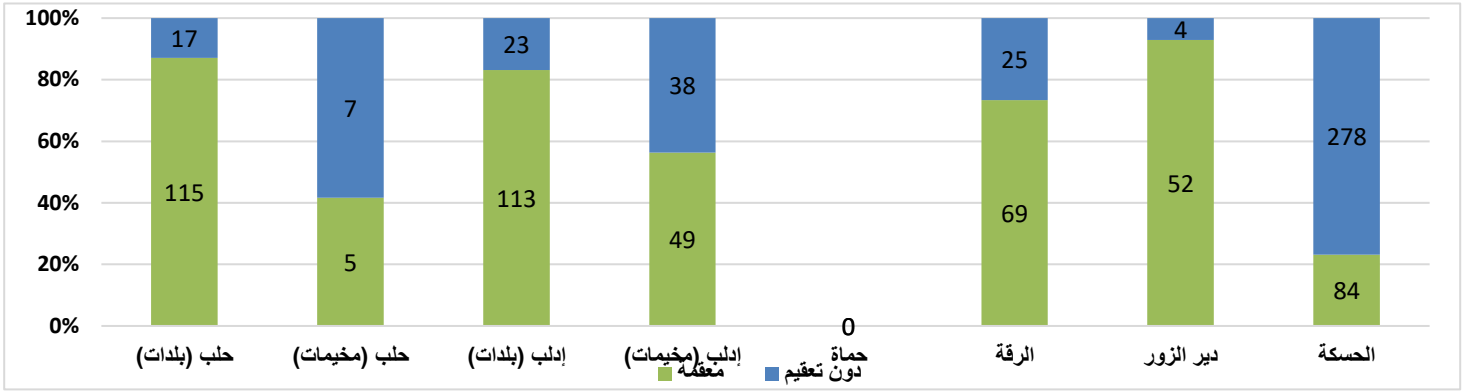


## سبب عدم التعقيم في المحطات العاملة

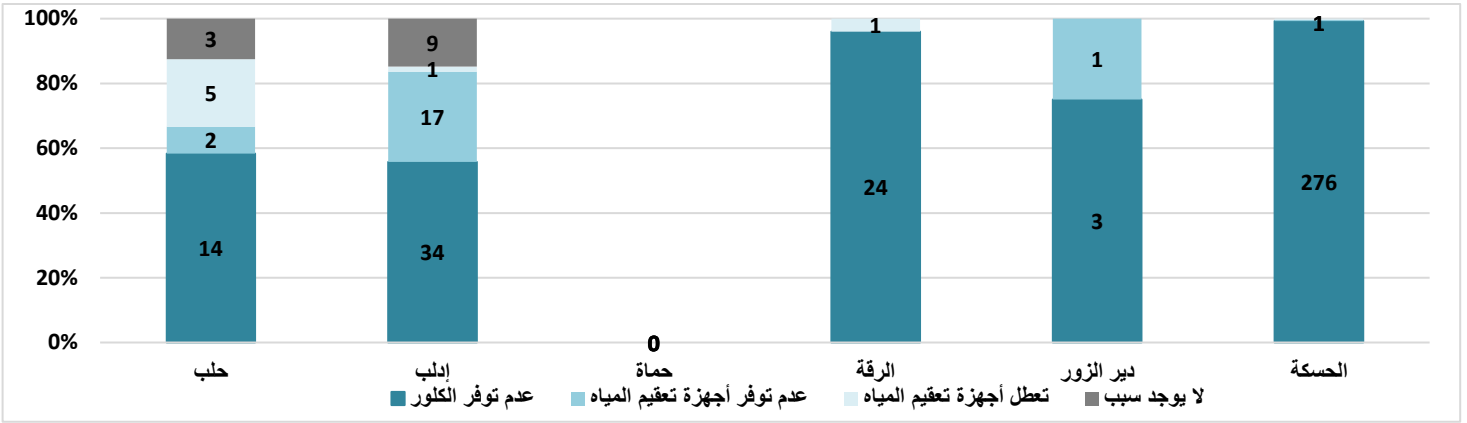

## الوضع التعقيمي لكل محافظة خلال الأسابيع

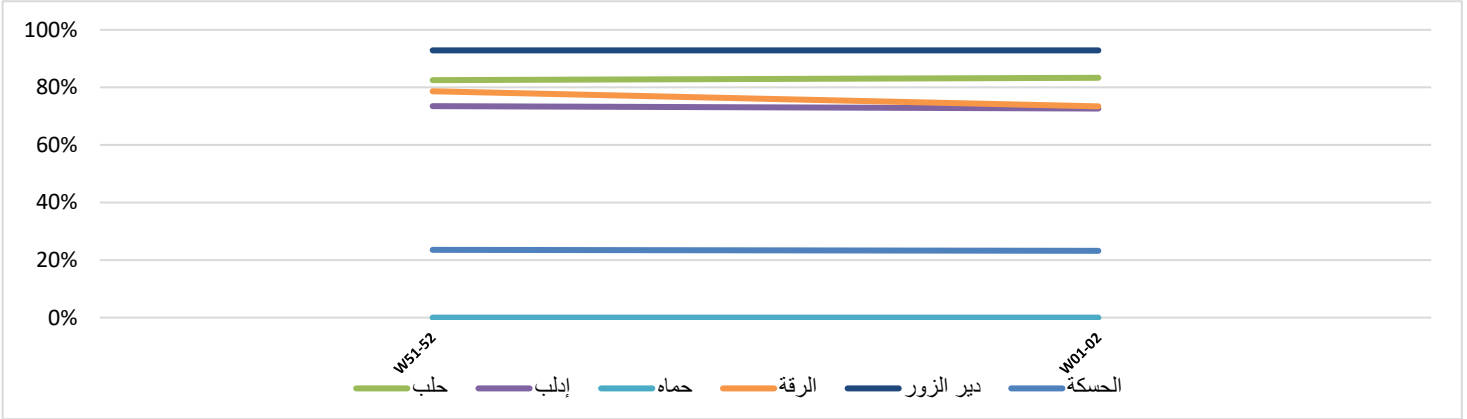

## طريقة إيصال المياه

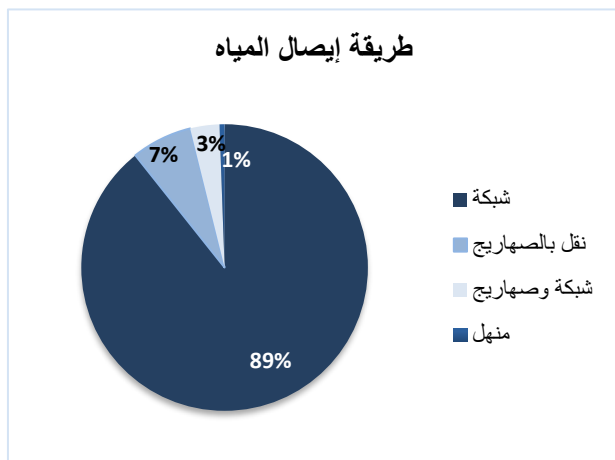

طريقة إيصال المياه				المحطات العاملة	المحافظة
منهل	شبكة وصهاريج	نقل بالصهاريج	شبكة		
5	9	4	126	144	حلب
0	20	50	153	223	إدلب
0	0	0	0	0	حمّاة
0	0	2	92	94	الرقة
0	0	4	52	56	دير الزور
0	0	0	362	362	الحسكة
5	29	60	785	879	الكلي

