

النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي - سوريا شبكة الإنذار المبكر والاستجابة


الأسبوع رقم: 15-16

التاريخ: 10 نيسان - 23 نيسان 2022

الغاوين الرئيسية


- بلغ عدد محطات مياه الشرب العامة التي يقوم فريق المياه والإصحاح البيئي (WASH) في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة بمراقبتها في 6 محافظات 1276 محطة، منها 1096 محطة قرى/بلدات/مدن و180 محطة مخيمات.
- نسبة 68% (874/1276) من المحطات التي تم مراقبتها كانت عاملة.
- نسبة 21% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب عدم وجود نفقات تشغيل، في حين أنّ نسبة 22% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب الحاجة إلى صيانة كاملة.
- نسبة 37% من المحطات تعتمد على شبكة الكهرباء، بينما نسبة 37% من المحطات تعتمد على مولدات كمصدر للطاقة التشغيلية.
- في المناطق التي تعتمد على محطات -متوقفة حالياً- تعتبر الآبار الزراعية الخاصة المصدر البديل ويتم استخدام الصهاريج كوسيلة لنقل المياه.
- بلغت نسبة المحطات العاملة التي يتم تعقيم المياه فيها 56% (490/874).
- في المحطات العاملة يتم إيصال المياه إلى المواطنين باستخدام الشبكات النظامية بنسبة 88% (770/874) وباستخدام الصهاريج بنسبة 7% (66/874) وباستخدام الشبكة والصهاريج معاً بنسبة 4% (33/874) وباستخدام المناهل بنسبة 1% (5/874).
- تم إجراء 76 اختبار نوعية مياه، حيث وجد أن 13 منها كانت ملوثة.

تغطية فريق المياه والإصحاح البيئي

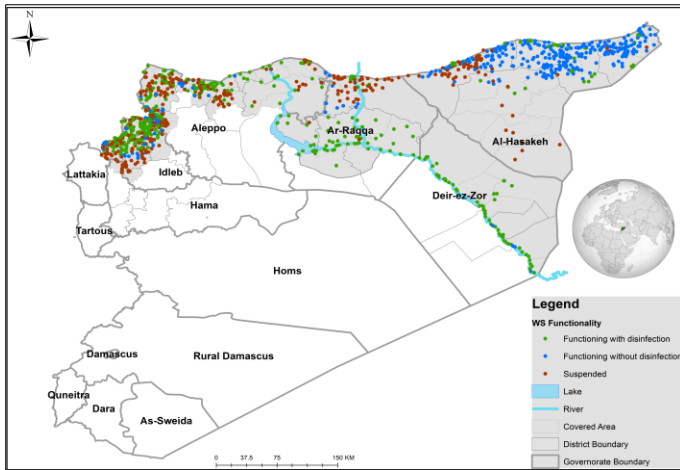


يغطي فريق المياه والإصحاح البيئي 77 ناحية، 23 منطقة في 6 محافظات

خريطة تغطية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

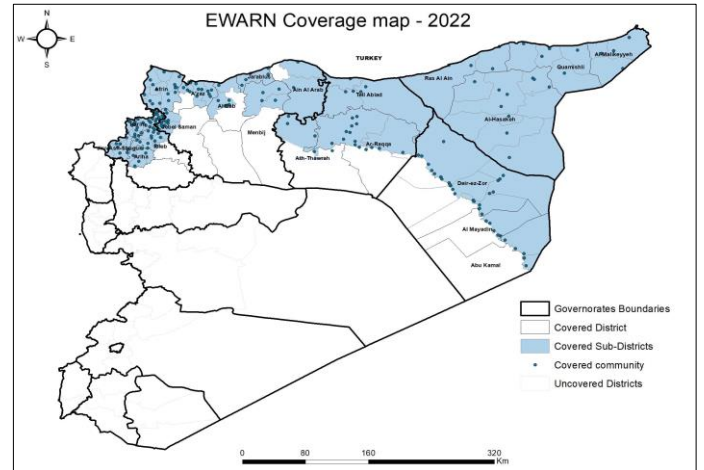


الإنتمالية والموقوتية للتقارير نصف الشهرية

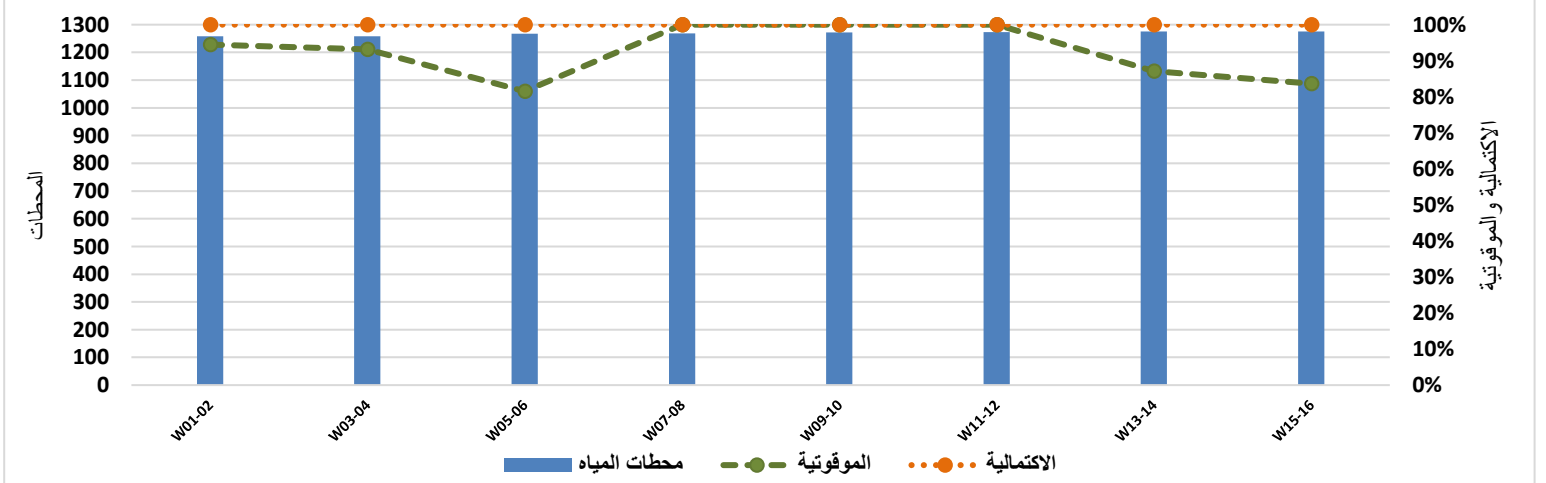



محطات مياه الشرب العاملة			المحافظة
النسبة	معقمة	عدد المحطات	
86%	113	132	حلب (بلدات)
42%	5	12	حلب (مخيمات)
83%	112	135	إدلب (بلدات)
56%	53	95	إدلب (مخيمات)
0%	0	0	حمّاء
88%	66	75	الرقّة
93%	56	60	دير الزور
23%	85	365	الحسكة
56%	490	874	الكلّي

محطات مياه الشرب			المحافظة
النسبة	تعمل	عدد المحطات	
51%	132	257	حلب (بلدات)
29%	12	41	حلب (مخيمات)
60%	135	226	إدلب (بلدات)
68%	95	139	إدلب (مخيمات)
0%	0	8	حمّاء
63%	75	120	الرقّة
100%	60	60	دير الزور
86%	365	425	الحسكة
68%	874	1276	الكلّي


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

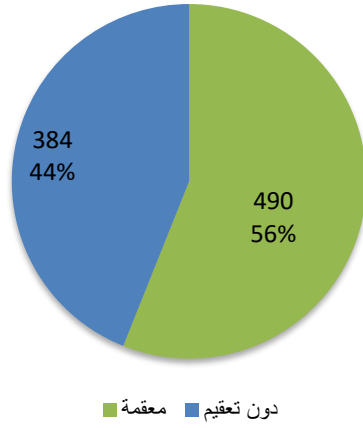


الوضع التشغيلي لمحطات مياه الشرب

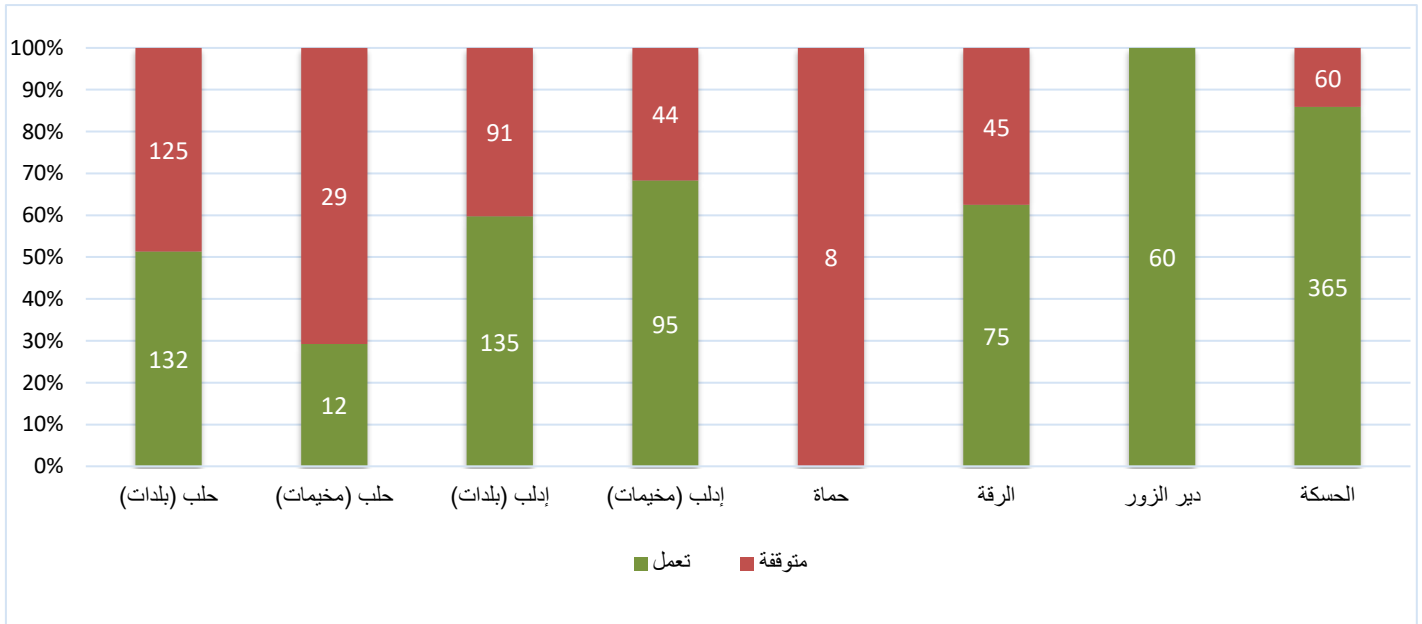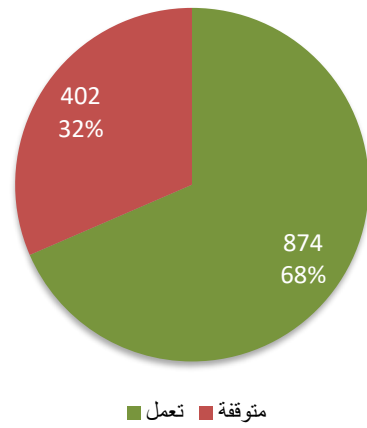


المحافظة	توقف مؤقت	عدم توفر كلفة تشغيلية	المحطة قيد الصيانة	المحطة بحاجة لصيانة بسيطة	المحطة بحاجة لصيانة متوسطة	المحطة بحاجة لصيانة كاملة	الوضع العسكري	المحطة مدمرة
حلب	30	38	3	8	23	39	8	5
إدلب	12	45	0	11	14	39	11	3
حمّاء	0	0	0	0	0	0	8	0
الرقّة	27	0	0	2	6	2	8	0
دير الزور	0	0	0	0	0	0	0	0
الحسكة	18	1	2	2	3	10	22	2
الكلّي	87	84	5	23	46	90	57	10

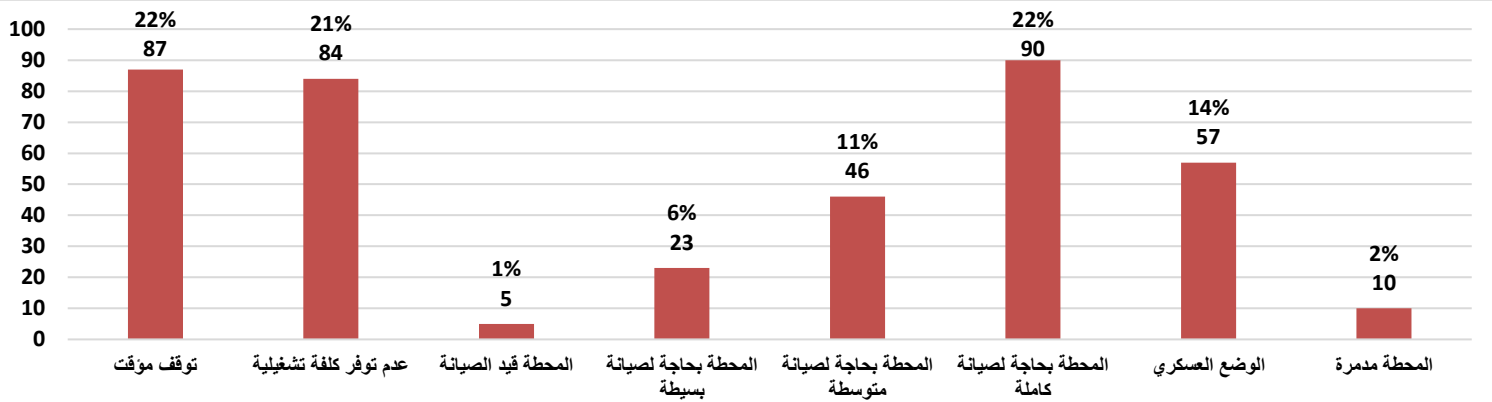


المحافظة	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	طاقة شمسية	مجموعة توليد	شبكة كهرباء
حلب	9	24	0	49	13	181	22
إدلب	1	33	4	20	33	262	12
حمّاء	0	0	0	0	0	8	0
الرقّة	0	0	0	37	0	2	81
دير الزور	0	0	0	48	0	12	0
الحسكة	1	0	0	64	0	2	358
الكلّي	11	57	4	218	46	467	473

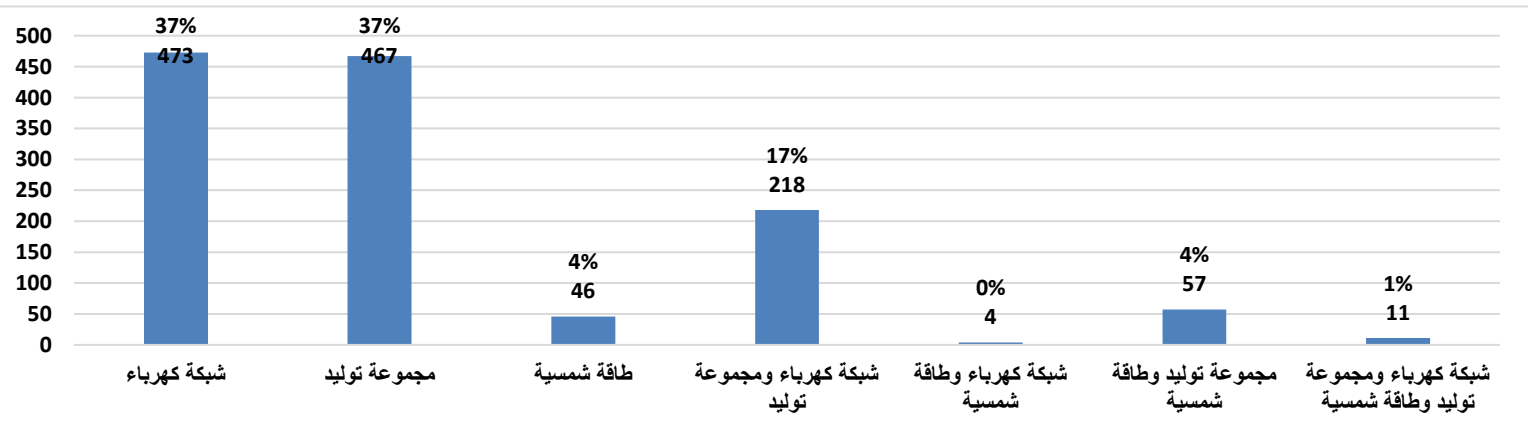


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

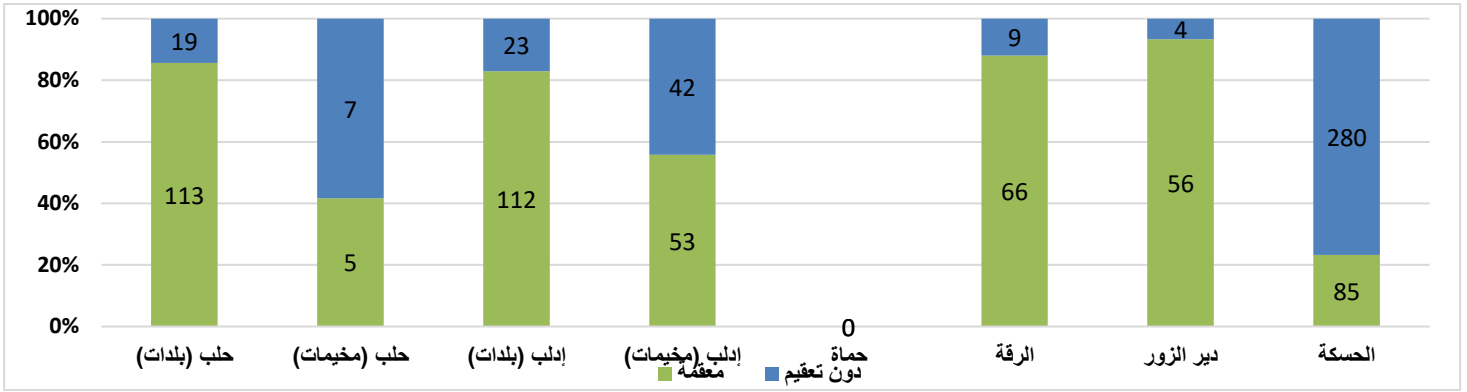


سبب عدم التعقيم في المحطات العاملة

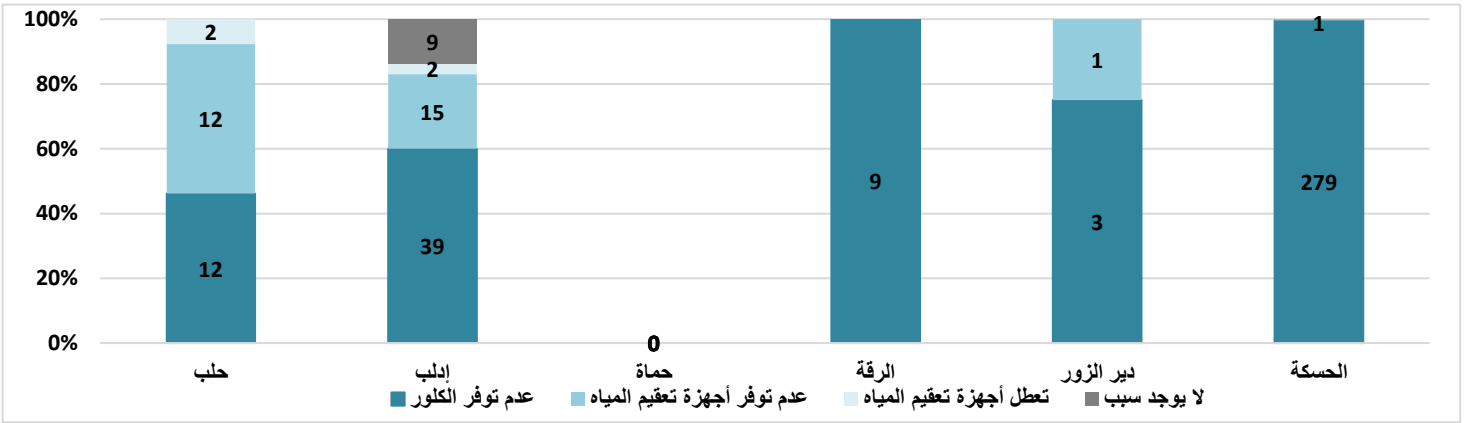

الوضع التعقيمي لكل محافظة خلال الأسابيع

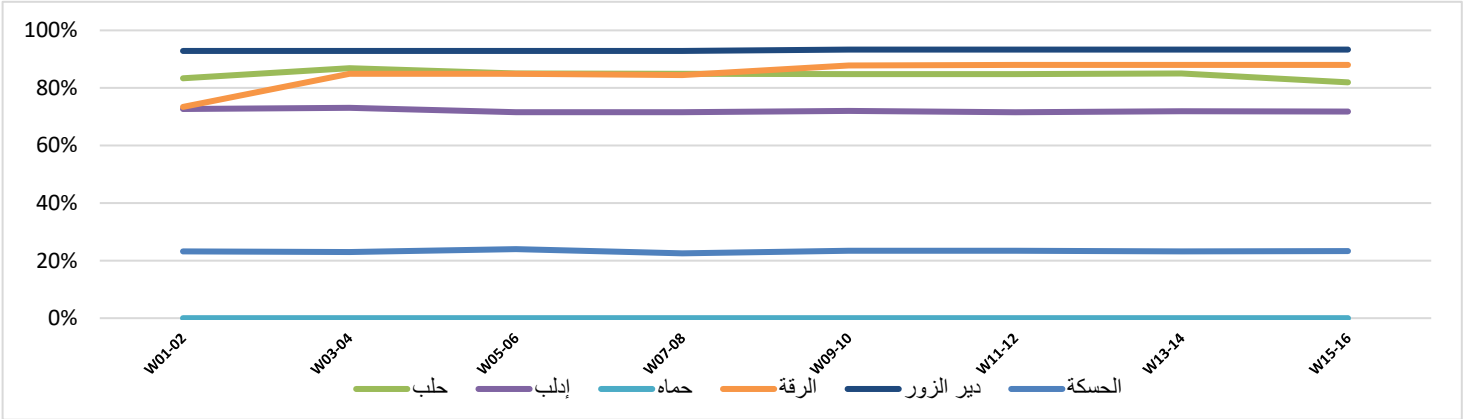

طريقة إيصال المياه

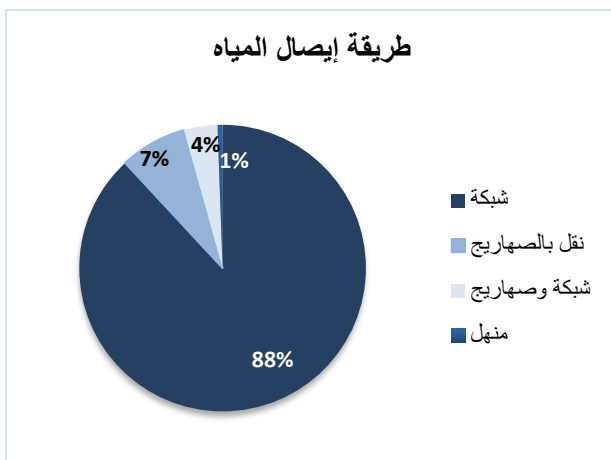

طريقة إيصال المياه				المحطات العاملة	المحافظة
منهل	شبكة وصهاريج	نقل بالصهاريج	شبكة		
5	11	3	125	144	حلب
0	20	57	153	230	إدلب
0	0	0	0	0	حماة
0	1	2	72	75	الرقة
0	0	4	56	60	دير الزور
0	1	0	364	365	الحسكة
5	33	66	770	874	الكلية

