

النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي - سوريا شبكة الإنذار المبكر والاستجابة


الأسبوع رقم: 21-22

التاريخ: 22 أيار - 4 حزيران 2022

الغاوين الرئيسية


- بلغ عدد محطات مياه الشرب العامة التي يقوم فريق المياه والإصحاح البيئي (WASH) في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة بمراقبتها في 6 محافظات 1279 محطة، منها 1096 محطة قرى/بلدات/مدن و183 محطة مخيمات.
- نسبة 67% (862/1279) من المحطات التي تم مراقبتها كانت عاملة.
- نسبة 21% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب عدم وجود نفقات تشغيل، في حين أنّ نسبة 21% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب الحاجة الى صيانة كاملة.
- نسبة 37% من المحطات تعتمد على شبكة الكهرباء، بينما نسبة 37% من المحطات تعتمد على مولدات كمصدر للطاقة التشغيلية.
- في المناطق التي تعتمد على محطات -متوقفة حالياً- تعتبر الآبار الزراعية الخاصة المصدر البديل ويتم استخدام الصهاريج كوسيلة لنقل المياه.
- بلغت نسبة المحطات العاملة التي يتم تعقيم المياه فيها 55% (478/862).
- في المحطات العاملة يتم إيصال المياه إلى المواطنين باستخدام الشبكات النظامية بنسبة 88% (758/862) وباستخدام الصهاريج بنسبة 7% (65/862) وباستخدام الشبكة والصهاريج معا بنسبة 4% (34/862) وباستخدام المناهل بنسبة 1% (5/862).
- تم إجراء 12 اختبار نوعية مياه، حيث وجد أن 3 منها كانت ملوثة.

تغطية فريق المياه والإصحاح البيئي

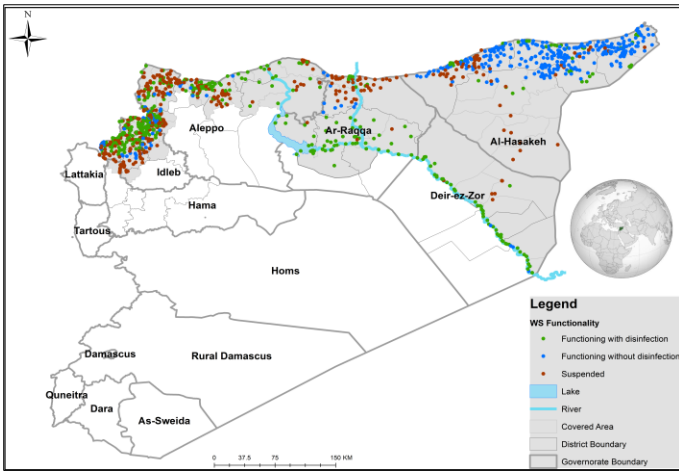


يغطي فريق المياه والإصحاح البيئي 77 ناحية، 23 منطقة في 6 محافظات

خريطة تغطية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

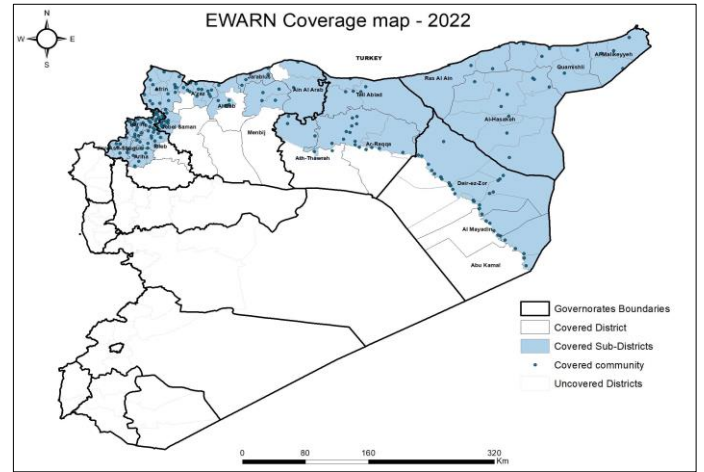


الإكتمالية والموقوتية للتقارير نصف الشهرية

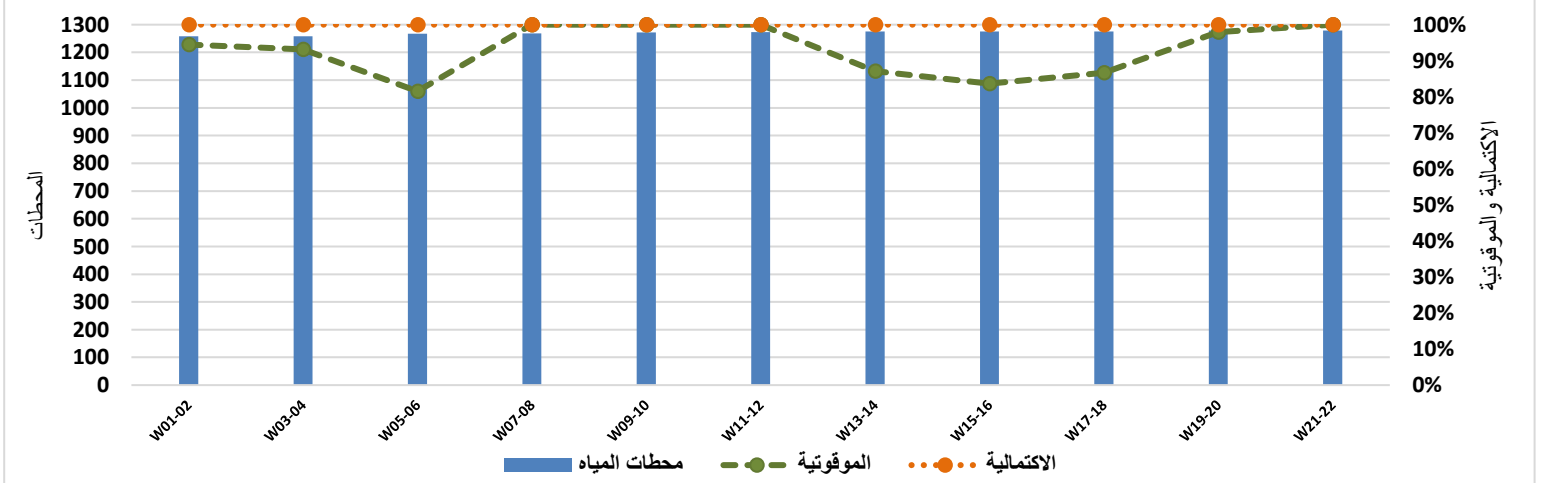



محطات مياه الشرب العاملة			المحافظة
النسبة	معقمة	عدد المحطات	
88%	109	124	حلب (بلدات)
36%	5	14	حلب (مخيمات)
82%	113	138	إدلب (بلدات)
56%	53	95	إدلب (مخيمات)
0%	0	0	حمّاء
88%	65	74	الرقّة
92%	48	52	دير الزور
23%	85	365	الحسكة
55%	478	862	الكلّي

محطات مياه الشرب			المحافظة
النسبة	تعمل	عدد المحطات	
48%	124	257	حلب (بلدات)
32%	14	44	حلب (مخيمات)
61%	138	226	إدلب (بلدات)
68%	95	139	إدلب (مخيمات)
0%	0	8	حمّاء
62%	74	120	الرقّة
87%	52	60	دير الزور
86%	365	425	الحسكة
67%	862	1279	الكلّي


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

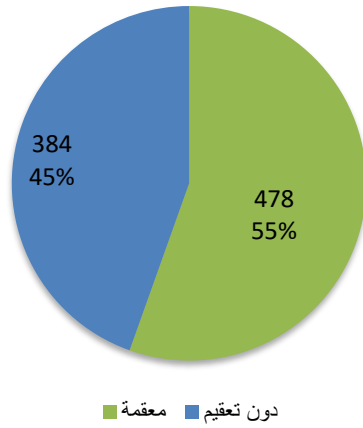

الوضع التشغيلي لمحطات مياه الشرب

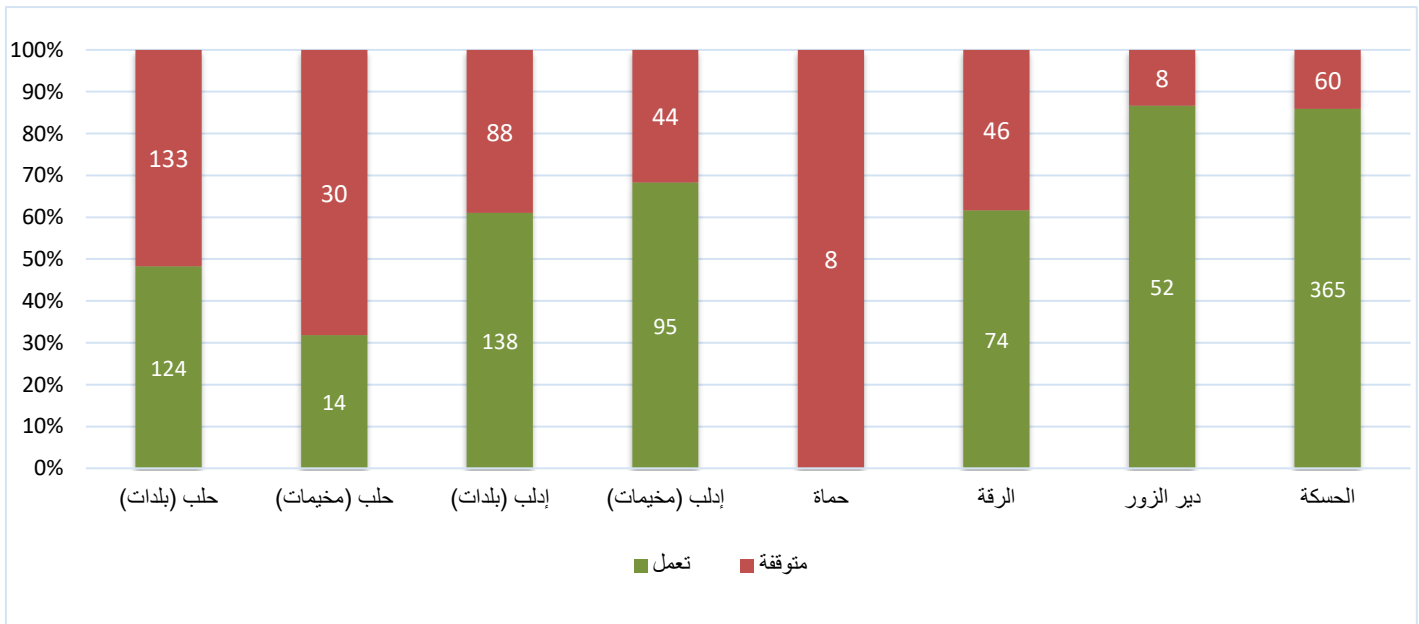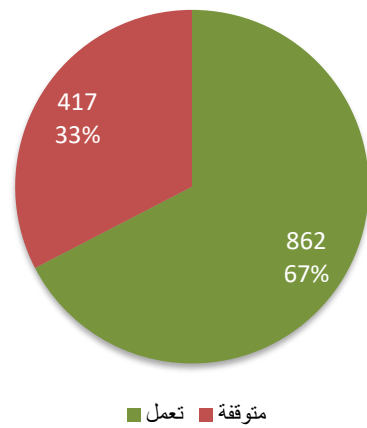


المحافظة	توقف مؤقت	عدم توفر كلفة تشغيلية	المحطة قيد الصيانة	المحطة بحاجة لصيانة بسيطة	المحطة بحاجة لصيانة متوسطة	المحطة بحاجة لصيانة كاملة	الوضع العسكري	المحطة مدمرة
حلب	35	41	2	9	24	39	8	5
إدلب	14	44	1	11	12	36	11	3
حمّاء	0	0	0	0	0	0	8	0
الرقّة	28	0	0	2	6	2	8	0
دير الزور	8	0	0	0	0	0	0	0
الحسكة	14	4	1	4	3	10	22	2
الكلّي	99	89	4	26	45	87	57	10

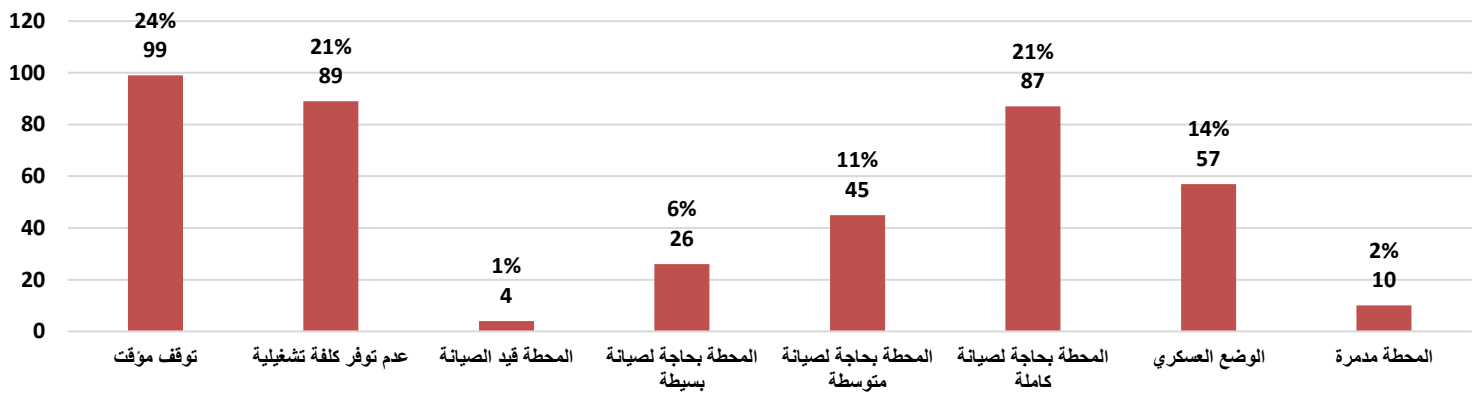


مصدر الطاقة الكهربائية


المحافظة	شبكة كهرباء	مجموعة توليد	طاقة شمسية	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	شبكة كهرباء ومجموعة توليد و طاقة شمسية
حلب	22	183	13	48	10
إدلب	12	260	33	20	1
حمّاء	0	8	0	0	0
الرقّة	81	2	0	37	0
دير الزور	0	12	0	48	0
الحسكة	357	2	0	65	1
الكلّي	472	467	46	218	12

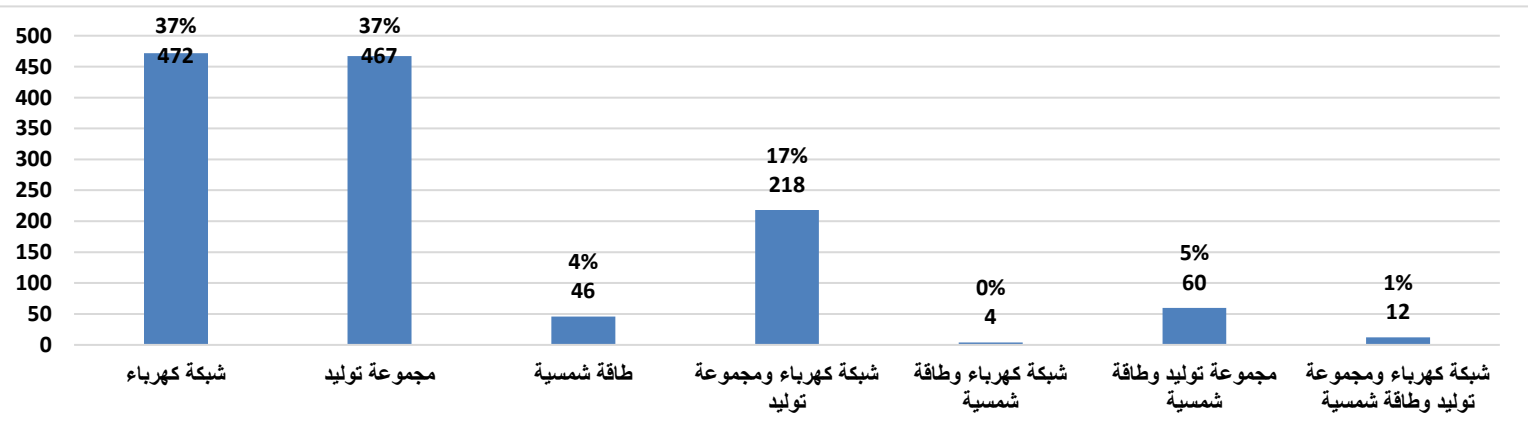


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

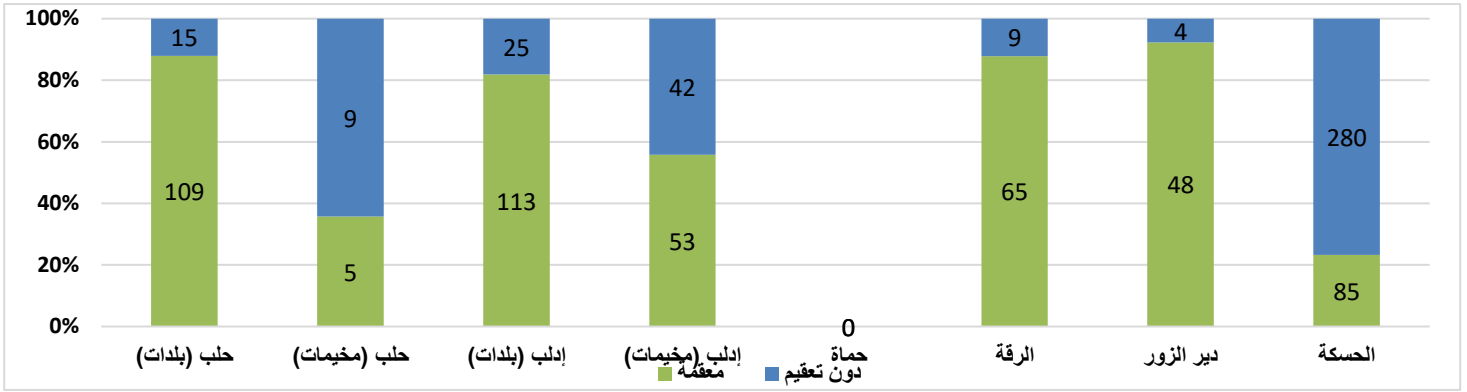


سبب عدم التعقيم في المحطات العاملة

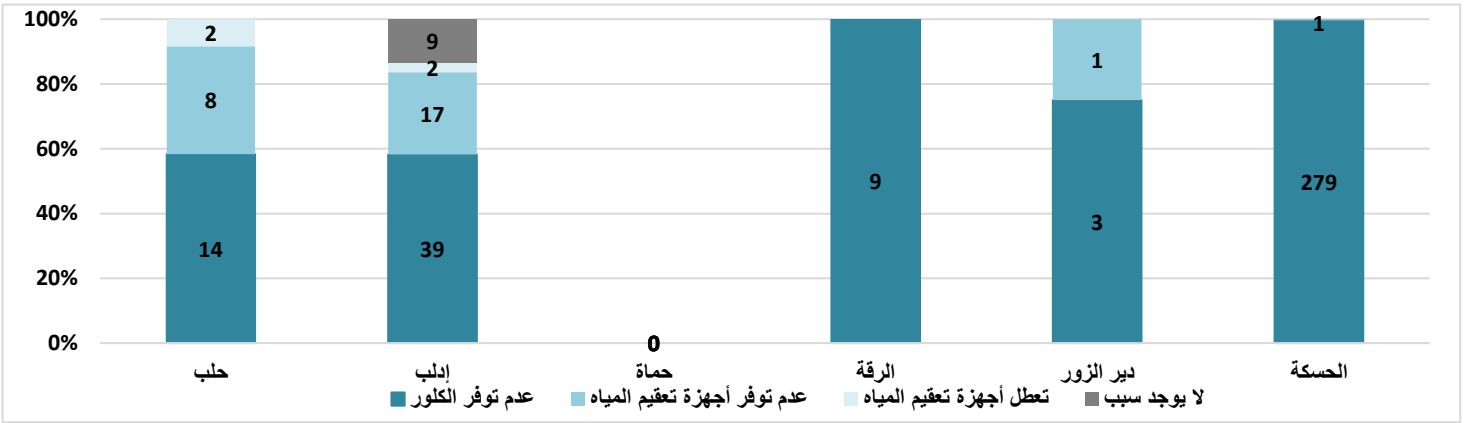

الوضع التعقيمي لكل محافظة خلال الأسابيع

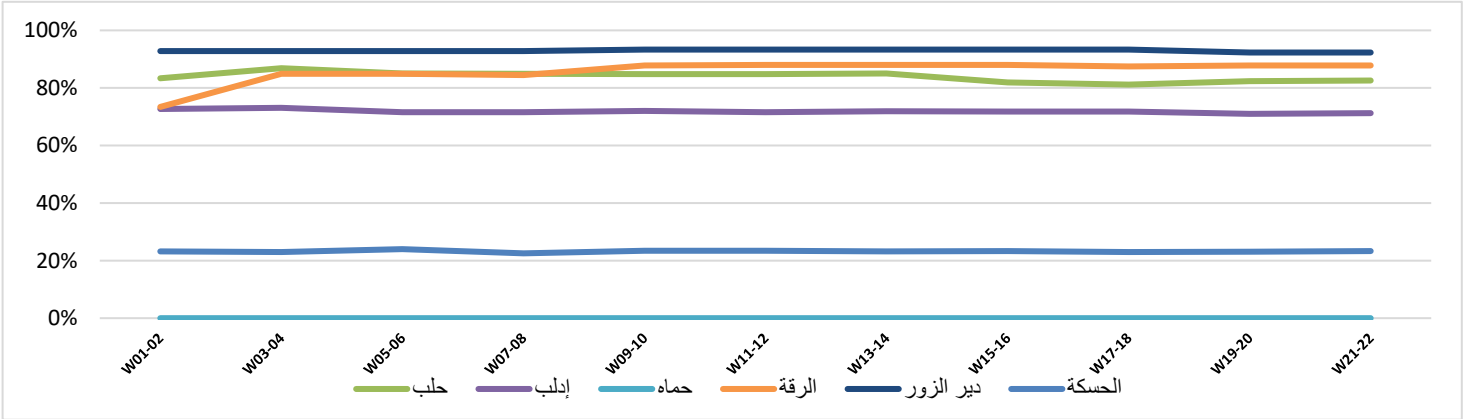

طريقة إيصال المياه

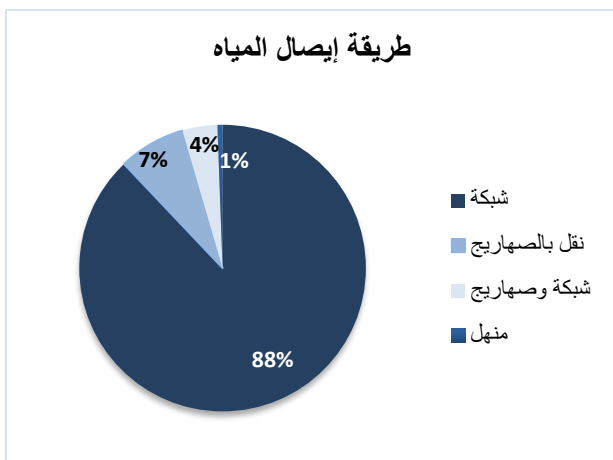

طريقة إيصال المياه				المحطات العاملة	المحافظة
منهل	شبكة وصهاريج	نقل بالصهاريج	شبكة		
5	12	5	116	138	حلب
0	21	58	154	233	إدلب
0	0	0	0	0	حماة
0	0	2	72	74	الرقة
0	0	0	52	52	دير الزور
0	1	0	364	365	الحسكة
5	34	65	758	862	الكلية

