

## النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي - سوريا شبكة الإنذار المبكر والاستجابة


الأسبوع رقم: 45-46

التاريخ: 6 تشرين الثاني - 19 تشرين الثاني 2022


### العناوين الرئيسية

- بلغ عدد محطات مياه الشرب العامة التي يقوم فريق المياه والإصحاح البيئي (WASH) في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة بمراقبتها في 6 محافظات 1286 محطة، منها 1099 محطة قري/بلدات/مدن و187 محطة مخيمات.
- نسبة 70% (897/1286) من المحطات التي تم مراقبتها كانت عاملة.
- نسبة 21% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب عدم وجود نفقات تشغيل، في حين أنّ نسبة 21% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب الحاجة الى صيانة كاملة.
- نسبة 36% من المحطات تعتمد على شبكة الكهرباء، بينما نسبة 34% من المحطات تعتمد على مولدات كمصدر للطاقة التشغيلية.
- في المناطق التي تعتمد على محطات متوقفة حالياً- تعتبر الآبار الزراعية الخاصة المصدر البديل ويتم استخدام الصهاريج كوسيلة لنقل المياه.
- بلغت نسبة المحطات العاملة التي يتم تعقيم المياه فيها 57% (510/897).
- في المحطات العاملة يتم إيصال المياه إلى المواطنين باستخدام الشبكات النظامية بنسبة 88% (783/897) وباستخدام الصهاريج بنسبة 8% (66/897) وباستخدام الشبكة والصهاريج معا بنسبة 4% (43/897) وباستخدام المناهل بنسبة 0% (5/897).
- تم إجراء 47 اختبار نوعية مياه، حيث وجد أن 9 منها كانت ملوثة.

### تغطية فريق المياه والإصحاح البيئي

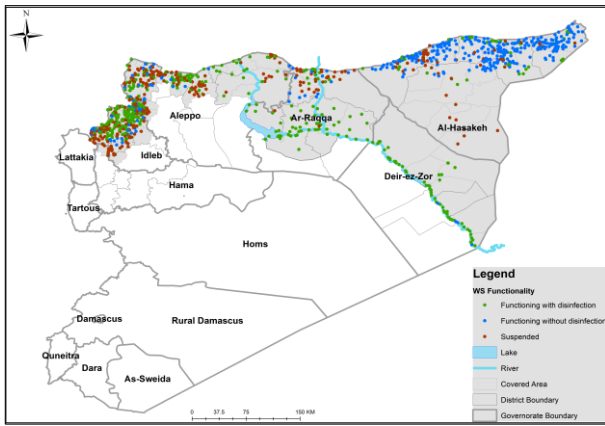


### خريطة تغطية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

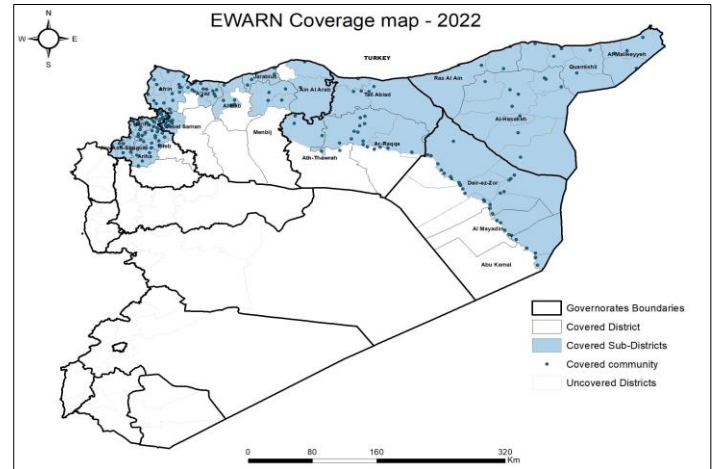

يغطي فريق المياه والإصحاح البيئي 77 ناحية، 23 منطقة في 6 محافظات


### الاكتمالية والموقوتية للتقارير نصف الشهرية

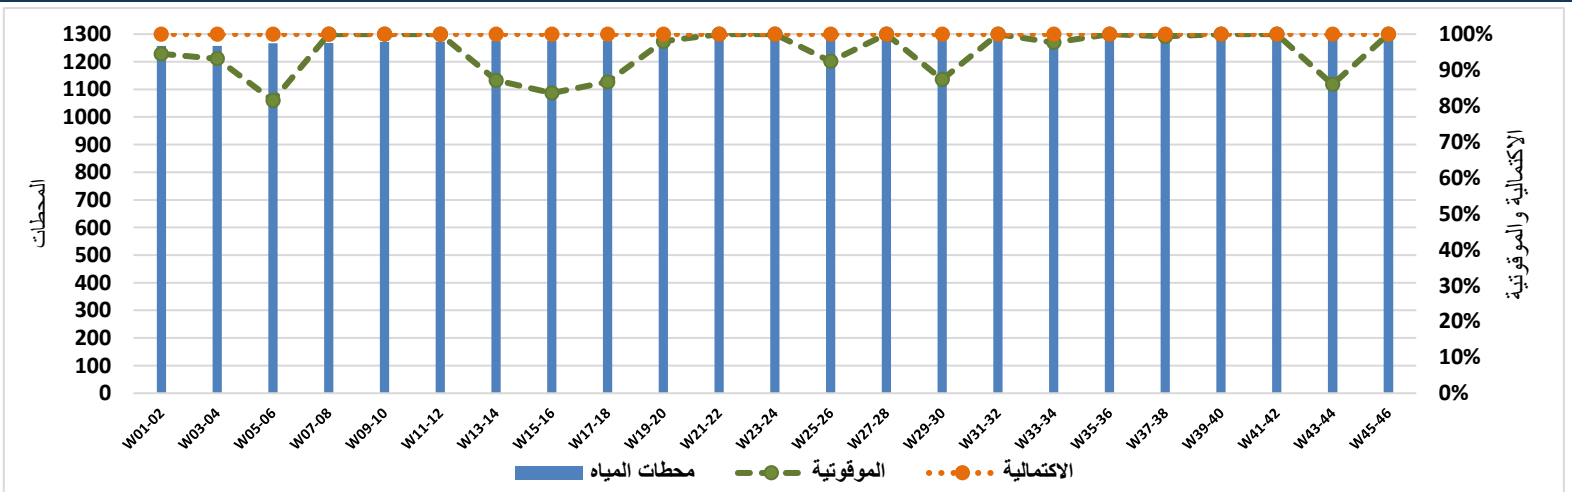



محطات مياه الشرب العاملة			المحافظة
النسبة	معقمة	عدد المحطات	
87%	116	134	حلب (بلدات)
25%	3	12	حلب (مخيمات)
85%	124	146	إدلب (بلدات)
57%	56	98	إدلب (مخيمات)
0%	0	0	حمّاء
76%	65	85	الرقّة
93%	56	60	دير الزور
25%	90	362	الحسكة
57%	510	897	الكلّي

محطات مياه الشرب			المحافظة
النسبة	تعمل	عدد المحطات	
52%	134	257	حلب (بلدات)
27%	12	45	حلب (مخيمات)
65%	146	226	إدلب (بلدات)
69%	98	142	إدلب (مخيمات)
0%	0	8	حمّاء
70%	85	121	الرقّة
98%	60	61	دير الزور
85%	362	426	الحسكة
70%	897	1286	الكلّي


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

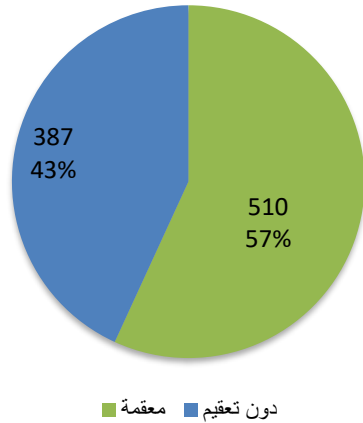


الوضع التشغيلي لمحطات مياه الشرب

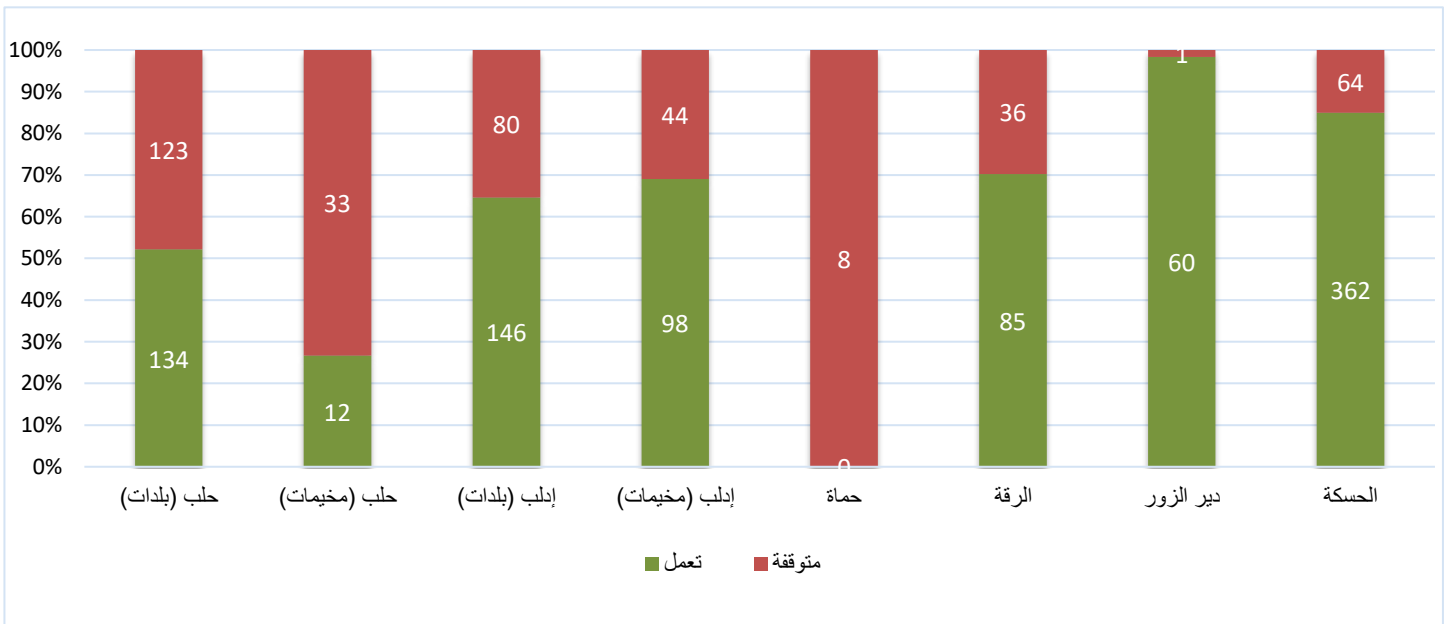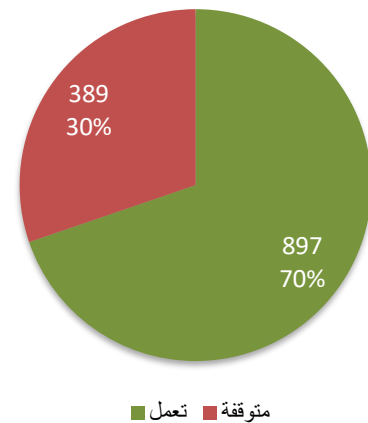


المحافظة	توقف مؤقت	عدم توفر كلفة تشغيلية	المحطة قيد الصيانة	المحطة بحاجة لصيانة بسيطة	المحطة بحاجة لصيانة متوسطة	المحطة بحاجة لصيانة كاملة	الوضع العسكري	المحطة مدمرة
حلب	31	41	2	7	23	39	8	5
إدلب	12	41	1	10	11	35	11	3
حمّاة	0	0	0	0	0	0	8	0
الرقّة	17	0	1	3	5	2	8	0
دير الزور	0	0	0	0	0	1	0	0
الحسكة	27	0	2	4	2	5	22	2
<b>الكلّي</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>82</b>	<b>57</b>	<b>10</b>

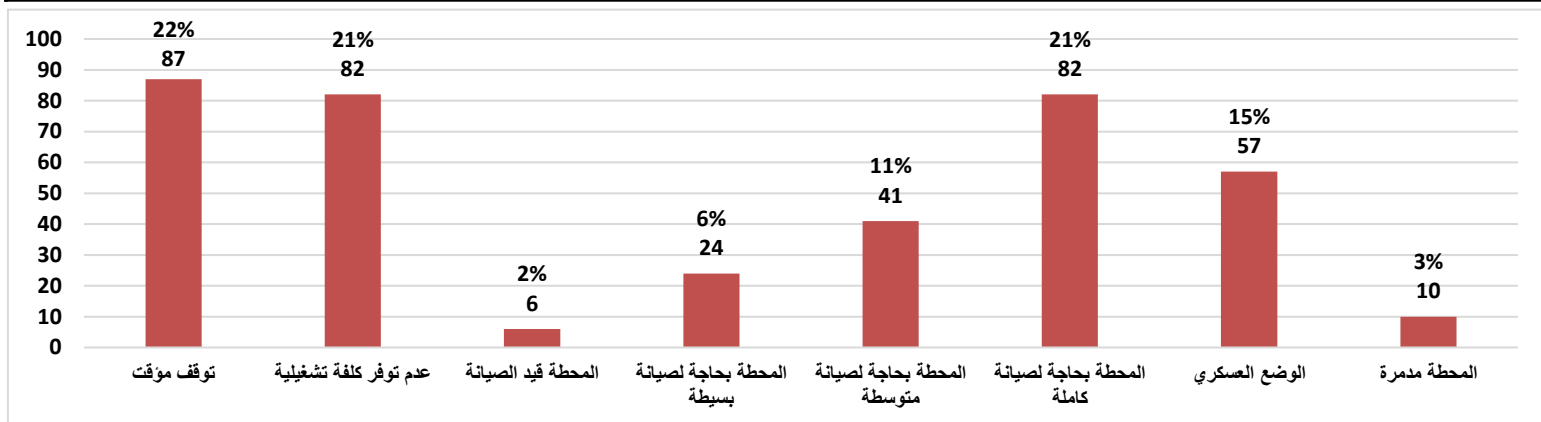


المحافظة	شبكة كهرباء	مجموعة توليد	طاقة شمسية	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	شبكة كهرباء وطاقة شمسية	مجموعة توليد وطاقة شمسية	شبكة كهرباء ومجموعة توليد وطاقة شمسية
حلب	20	175	14	47	1	32	13
إدلب	14	241	33	32	6	40	2
حمّاة	0	8	0	0	0	0	0
الرقّة	78	3	4	36	0	0	0
دير الزور	0	12	0	49	0	0	0
الحسكة	351	3	0	71	0	0	1
<b>الكلّي</b>	<b>463</b>	<b>442</b>	<b>51</b>	<b>235</b>	<b>7</b>	<b>72</b>	<b>16</b>

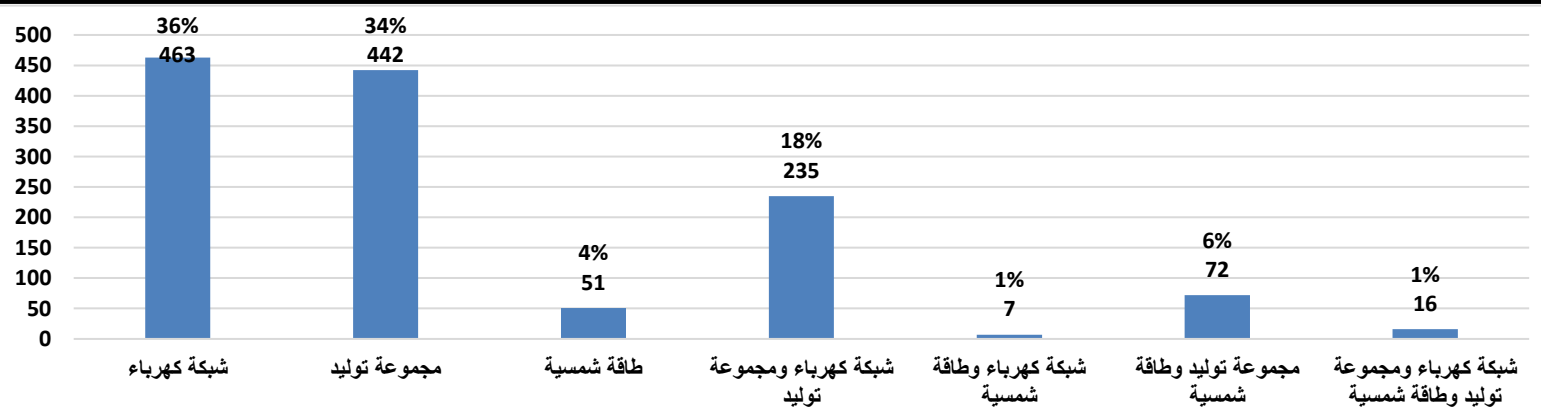


## وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

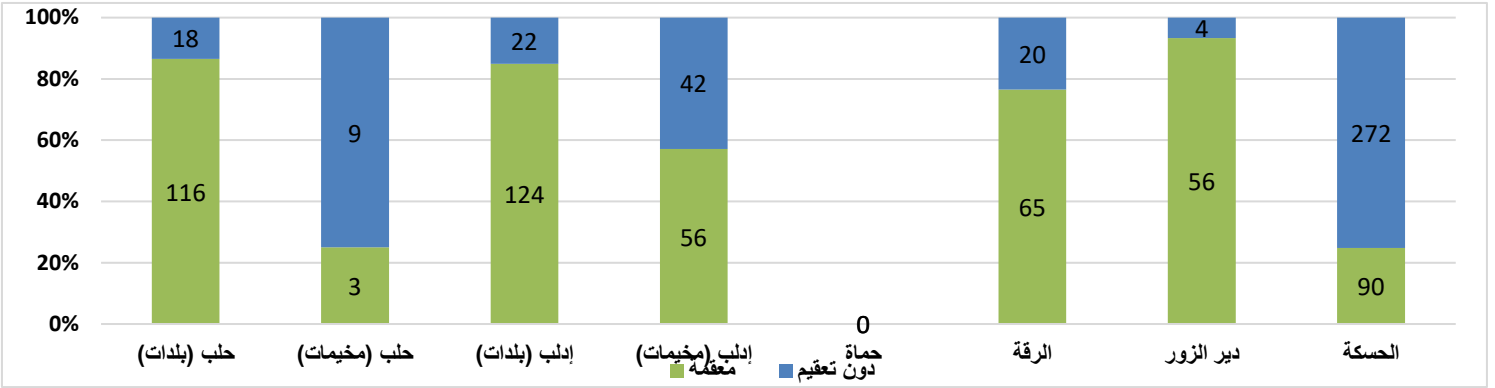


## سبب عدم التعقيم في المحطات العاملة

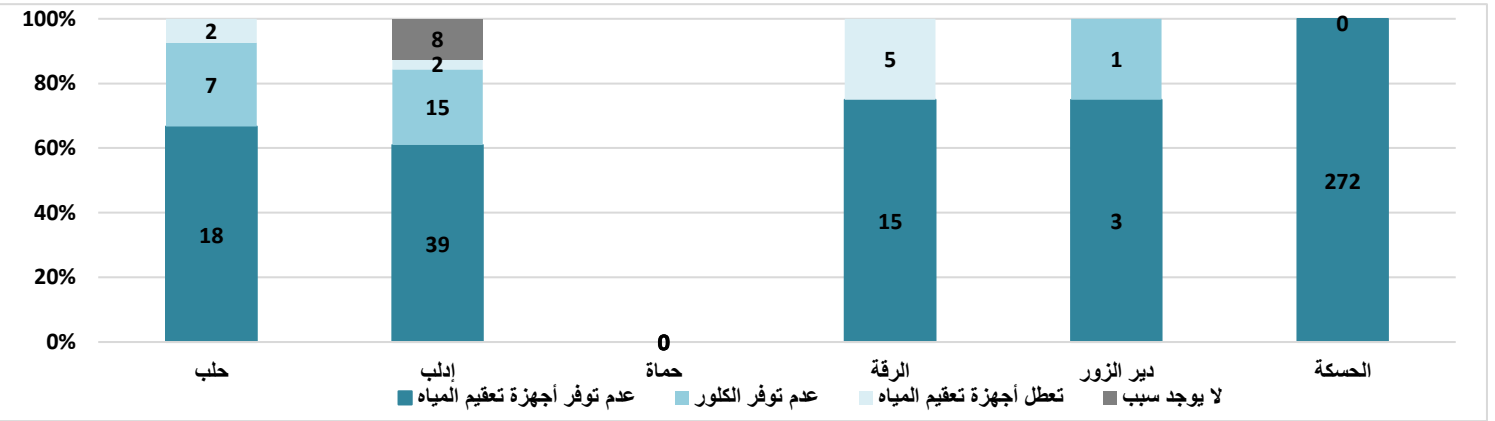

## الوضع التعقيمي لكل محافظة خلال الأسابيع

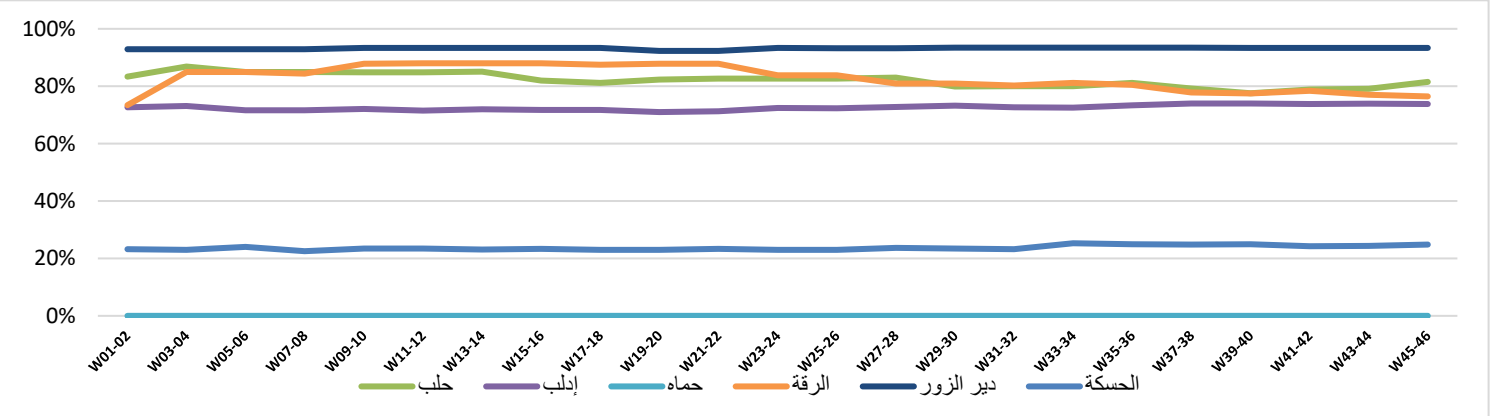

## طريقة إيصال المياه

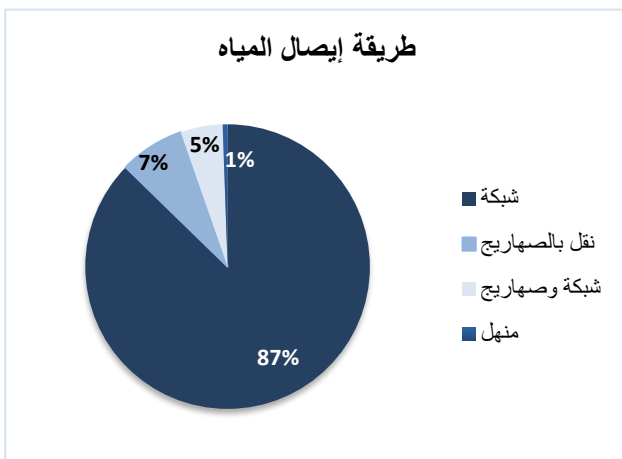

طريقة إيصال المياه				المحطات العاملة	المحافظة
منهل	شبكة وصهاريج	نقل بالصهاريج	شبكة		
5	14	4	123	146	حلب
0	27	55	162	244	إدلب
0	0	0	0	0	حماة
0	1	2	82	85	الرقة
0	0	4	56	60	دير الزور
0	1	1	360	362	الحسكة
5	43	66	783	897	الكلية

