

النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي - سوريا شبكة الإنذار المبكر والاستجابة


الأسبوع رقم: 04-03

التاريخ: 15 كانون الثاني - 28 كانون الثاني 2023


العناوين الرئيسية

- بلغ عدد محطات مياه الشرب العامة التي يقوم فريق المياه والإصحاح البيئي (WASH) في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة بمرآبتها في 6 محافظات 1293 محطة، منها 1103 محطة قرى/بلدات/مدن و190 محطة مخيمات.
- نسبة 69% (897/1293) من المحطات التي تم مرآبتها كانت عاملة بينما 31% (1293/379) من المحطات كانت غير عاملة .
- نسبة 23% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب عدم وجود نفقات تشغيل، في حين أنّ نسبة 20% من المحطات المتوقفة بسبب الحاجة الى صيانة كاملة.
- نسبة 36% من المحطات تعتمد على شبكة الكهرباء، بينما نسبة 34% من المحطات تعتمد على مولدات كمصدر للطاقة التشغيلية بينما باقي المحطات تعتمد على مصادر أخرى (مزيد من التفاصيل في الأسفل)
- في المناطق التي تعتمد على محطات متوقفة حالياً-تعتبر الآبار الزراعية الخاصة المصدر البديل ويتم استخدام الصهاريج كوسيلة لنقل المياه.
- بلغت نسبة المحطات العاملة التي يتم تعقيم المياه فيها 58% (524/897).
- في المحطات العاملة يتم إيصال المياه إلى المواطنين باستخدام الشبكات النظامية بنسبة 88% (786/897) وباستخدام الصهاريج بنسبة 8% (68/897) وباستخدام الشبكة والصهاريج معا بنسبة 4% (38/897) وباستخدام المناهل بنسبة 1% (5/897).
- تم إجراء 11 اختبار نوعية مياه، حيث وجد أن 03 منها كانت ملوثة.

تغطية فريق المياه والإصحاح البيئي

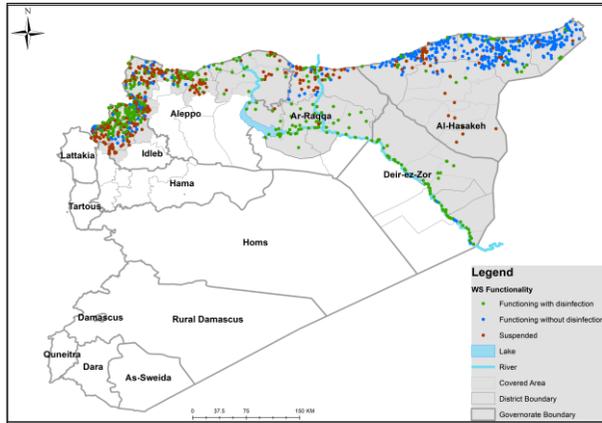


خريطة تغطية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

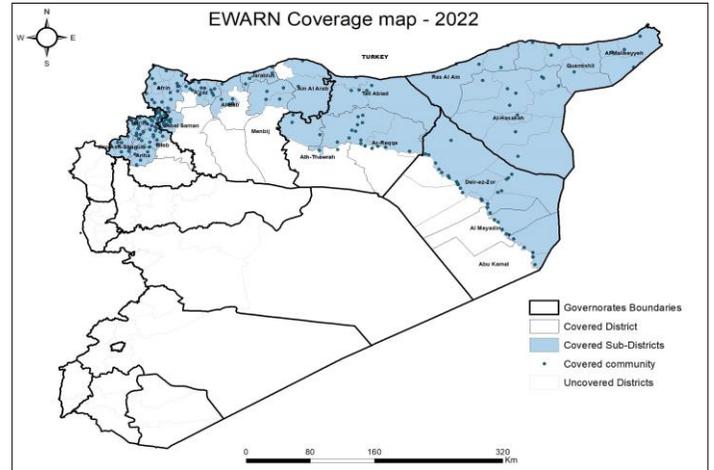

يغطي فريق المياه والإصحاح البيئي 77 ناحية، 23 منطقة في 6 محافظات


الاكتمالية والموقوتية للتقارير نصف الشهرية

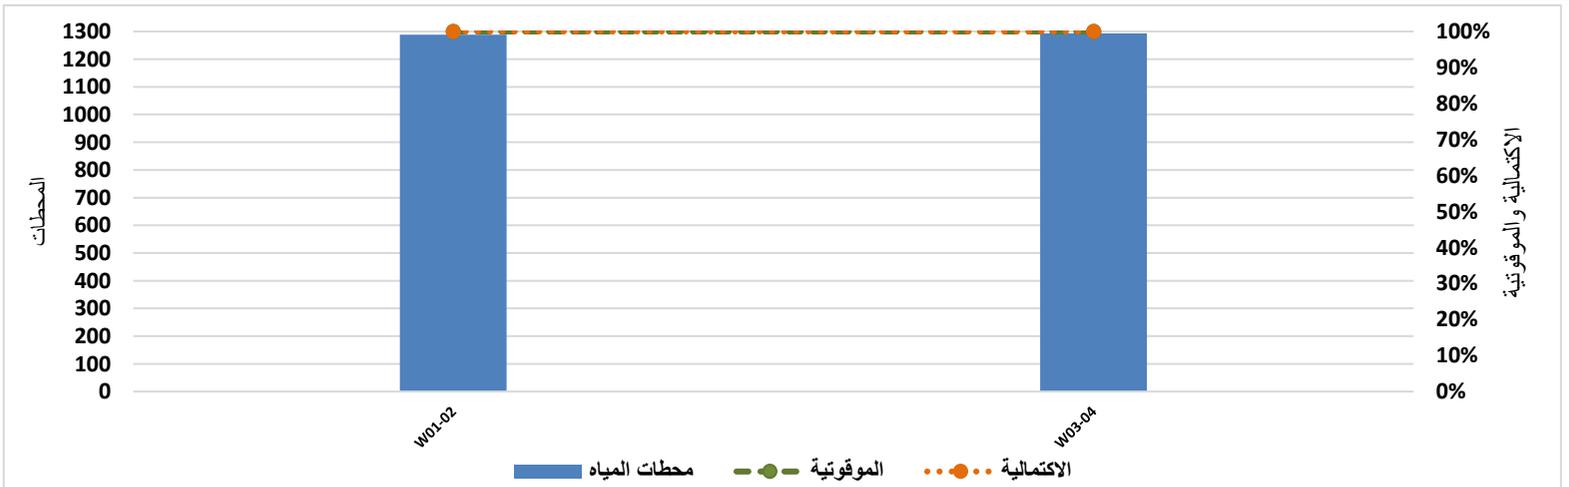



محطات مياه الشرب العاملة			المحافظة
النسبة	معقمة	عدد المحطات	
86%	114	133	حلب (بلدات)
69%	11	16	حلب (مخيمات)
82%	115	140	إدلب (بلدات)
58%	57	98	إدلب (مخيمات)
0%	0	0	حمّاء
85%	71	84	الرقّة
89%	54	61	دير الزور
28%	102	365	الحسكة
58%	524	897	الكلي

محطات مياه الشرب			المحافظة
النسبة	تعمل	عدد المحطات	
52%	133	258	حلب (بلدات)
34%	16	47	حلب (مخيمات)
62%	140	227	إدلب (بلدات)
69%	98	143	إدلب (مخيمات)
0%	0	8	حمّاء
69%	84	122	الرقّة
100%	61	61	دير الزور
85%	365	427	الحسكة
69%	897	1293	الكلي


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

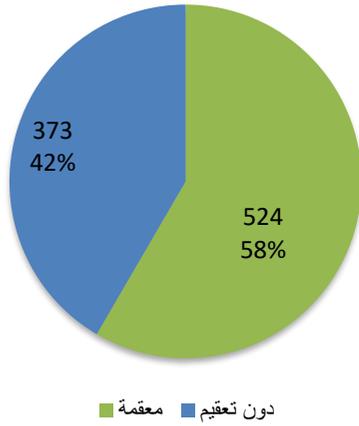


الوضع التشغيلي لمحطات مياه الشرب

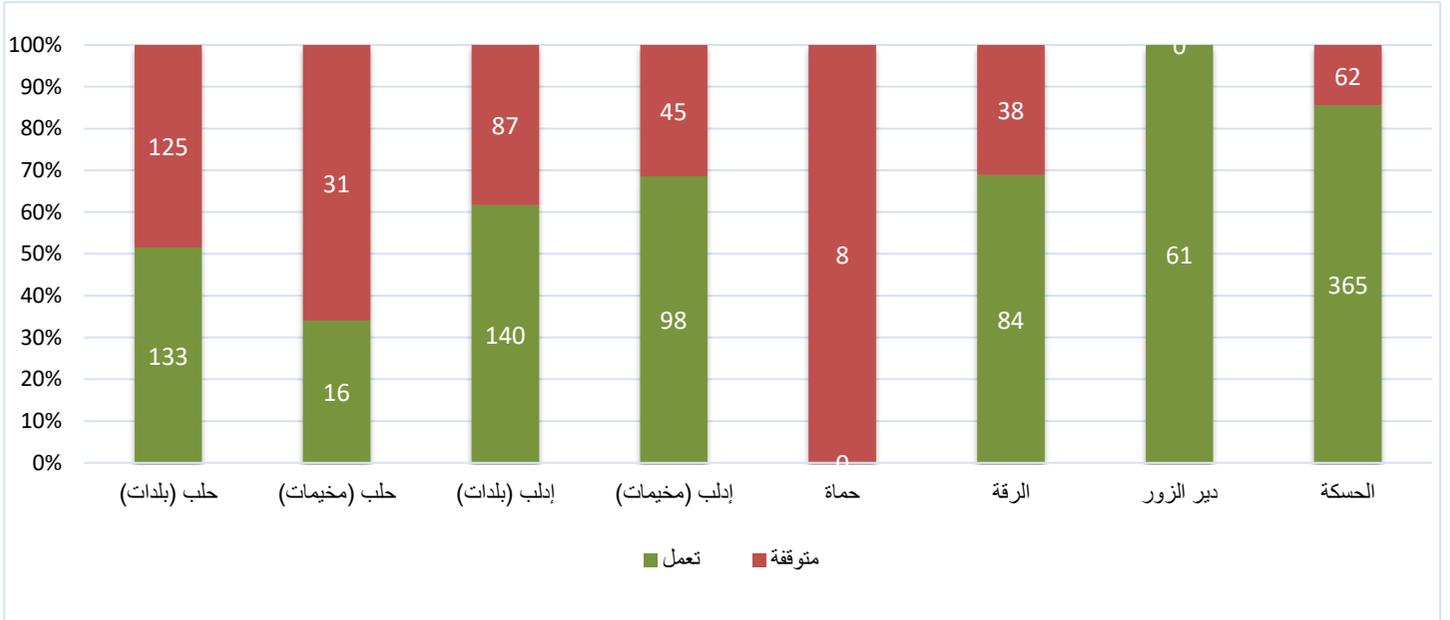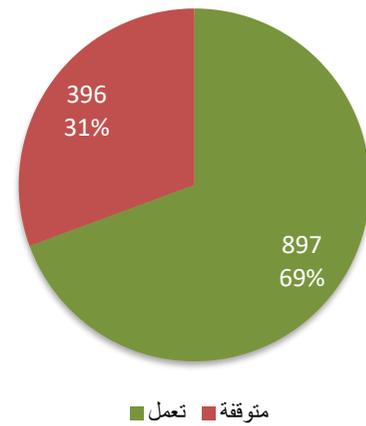


المحافظة	توقف مؤقت	عدم توفر كلفة تشغيلية	المحطة قيد الصيانة	المحطة بحاجة لصيانة بسيطة	المحطة بحاجة لصيانة متوسطة	المحطة بحاجة لصيانة كاملة	الوضع العسكري	المحطة مدمرة
حلب	26	44	2	8	23	39	9	5
إدلب	12	48	1	13	11	33	11	3
حمّاة	0	0	0	0	0	0	8	0
الرقّة	21	0	0	2	4	3	8	0
دير الزور	0	0	0	0	0	0	0	0
الحسكة	28	0	2	1	2	5	22	2
الكلّي	87	92	5	24	40	80	58	10

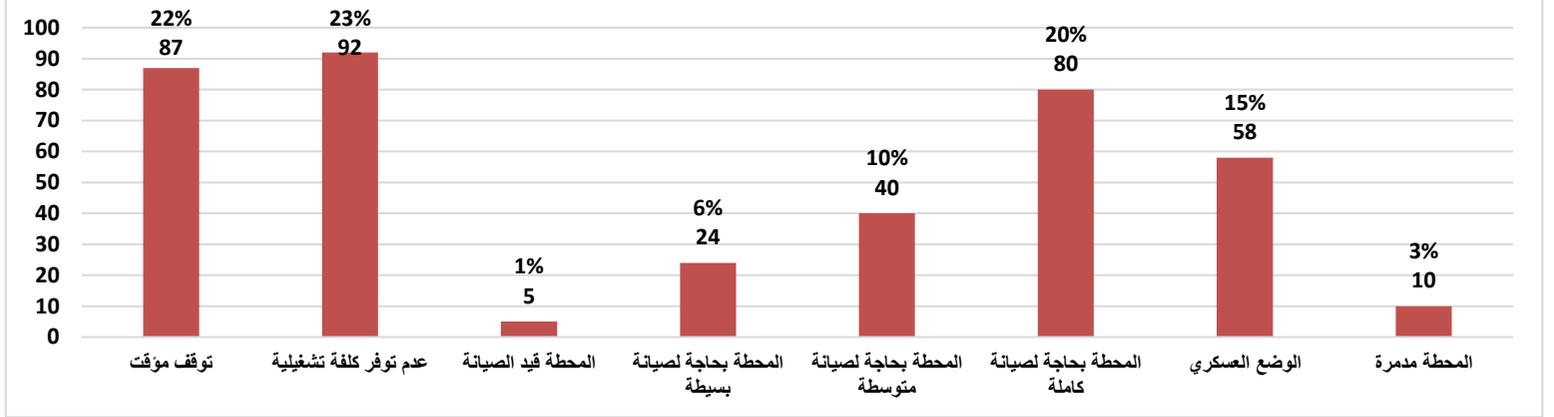


المحافظة	شبكة كهرباء	مجموعة توليد	طاقة شمسية	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	شبكة كهرباء وطاقة شمسية	مجموعة توليد وطاقة شمسية	شبكة كهرباء ومجموعة توليد وطاقة شمسية
حلب	20	174	13	44	1	35	18
إدلب	14	244	33	31	5	40	3
حمّاة	0	8	0	0	0	0	0
الرقّة	79	3	3	36	0	1	0
دير الزور	0	12	0	49	0	0	0
الحسكة	351	3	0	72	0	0	1
الكلّي	464	444	49	232	6	76	22

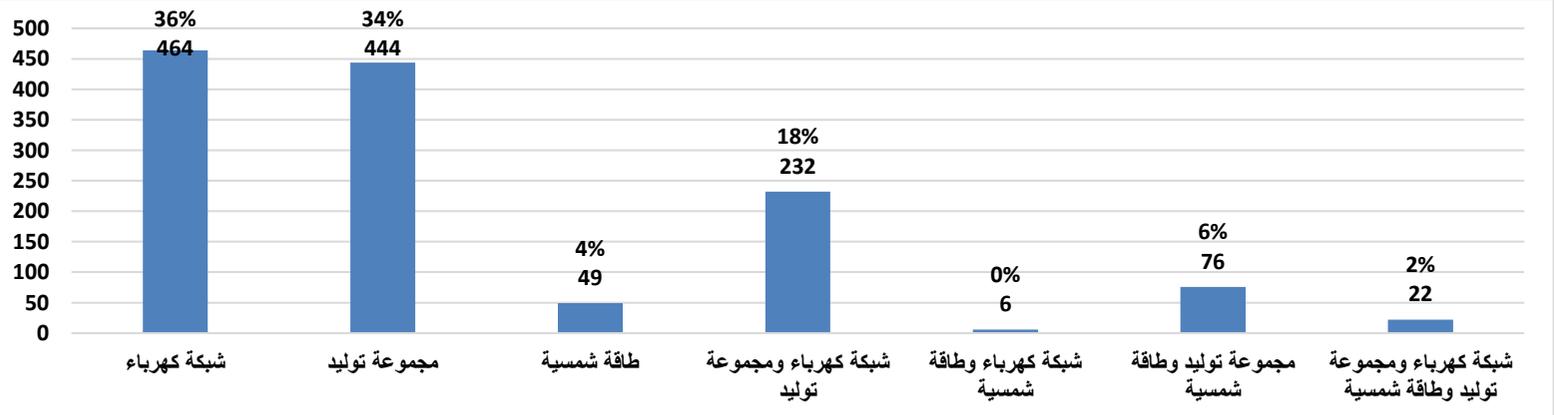


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

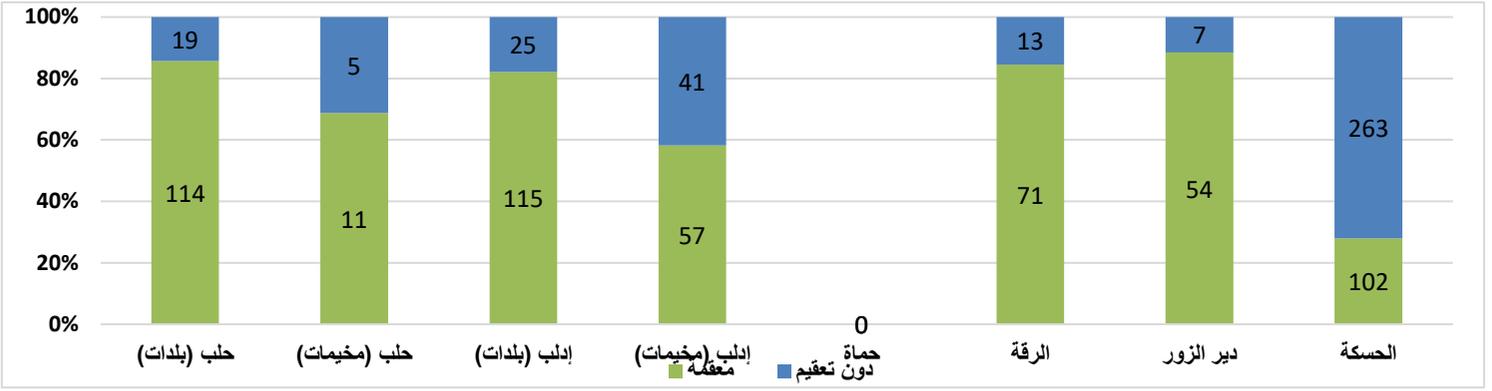


سبب عدم التعقيم في المحطات العاملة

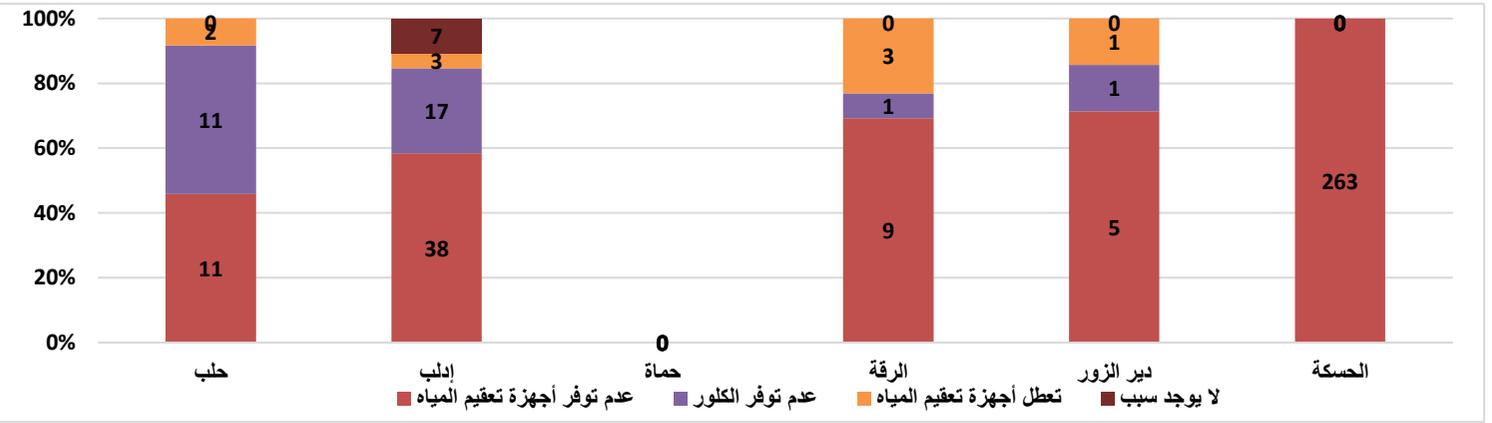

الوضع التعقيمي لكل محافظة خلال الأسابيع

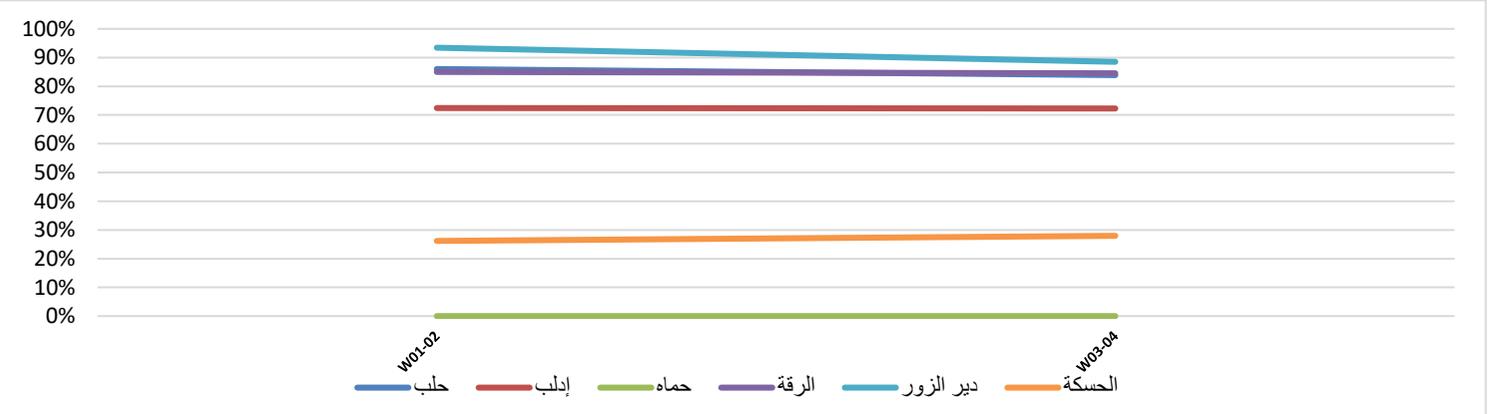

طريقة إيصال المياه

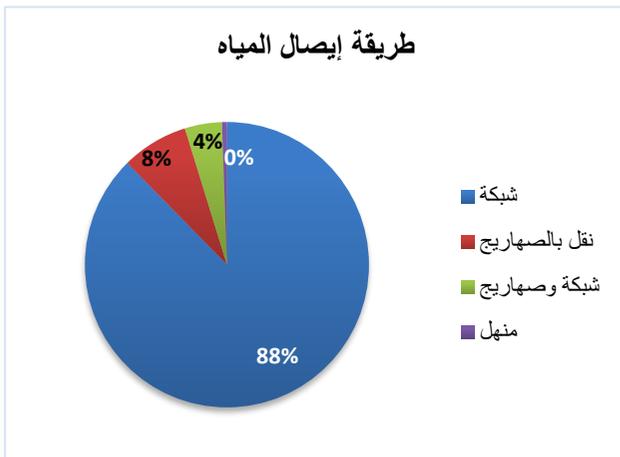

المحافظة	طريقة إيصال المياه				المحطات العاملة
	منهل	شبكة وصهاريج	نقل بالصهاريج	شبكة	
حلب	5	11	3	130	149
إدلب	0	25	58	155	238
حماة	0	0	0	0	0
الرقة	0	1	2	81	84
دير الزور	0	0	4	57	61
الحسكة	0	1	1	363	365
الكلية	5	38	68	786	897

