

النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي - سوريا شبكة الإنذار المبكر والاستجابة


الأسبوع رقم: 27-28

التاريخ: 30 حزيران - 13 تموز 2024

العناوين الرئيسية


- بلغ عدد محطات مياه الشرب العامة التي يقوم فريق المياه والإصحاح البيئي (WASH) في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة بمراقبتها في 6 محافظات 1343 محطة، منها 1120 محطة قرى/بلدات/مدن و 223 محطة مخيمات.
- نسبة 70% (946/1343) من المحطات كانت تعمل بينما 30% (397/1343) من المحطات كانت لاتعمل.
- نسبة 21% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب عدم وجود نفقات تشغيل، في حين أنّ نسبة 21% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب الحاجة الى صيانة كاملة.
- نسبة 31% من المحطات تعتمد على شبكة الكهرباء، بينما نسبة 30% من المحطات تعتمد على مولدات كمصدر للطاقة التشغيلية بينما باقي المحطات تعتمد على مصادر أخرى (مزيد من التفاصيل في الأسفل)
- في المناطق التي تعتمد على محطات -متوقفة حالياً- تعتبر الآبار الزراعية الخاصة المصدر البديل ويتم استخدام الصهاريج كوسيلة لنقل المياه.
- بلغت نسبة المحطات العاملة التي يتم تعقيم المياه فيها 63% (595/946).
- في المحطات العاملة يتم إيصال المياه إلى المواطنين باستخدام الشبكات النظامية بنسبة 88% (817/946) وباستخدام الصهاريج بنسبة 8% (64/946) وباستخدام الشبكة والصهاريج معا بنسبة 4% (63/946) وباستخدام المناهل بنسبة 1% (2/946).
- تم إجراء 12 اختبار نوعية مياه، حيث وجد أن 2 منها كانت ملوثة.

تغطية فريق المياه والإصحاح البيئي

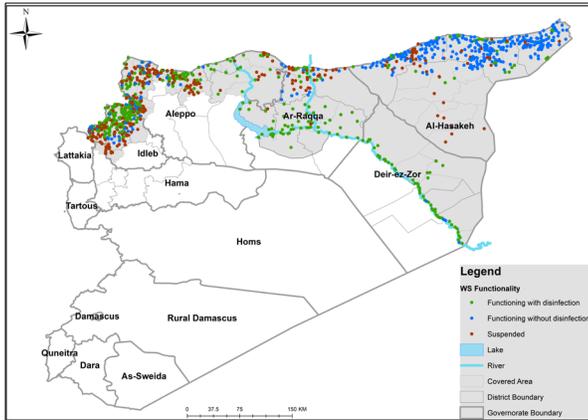


يغطي فريق المياه والإصحاح البيئي 77 ناحية، 23 منطقة في 6 محافظات

خريطة تغطية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

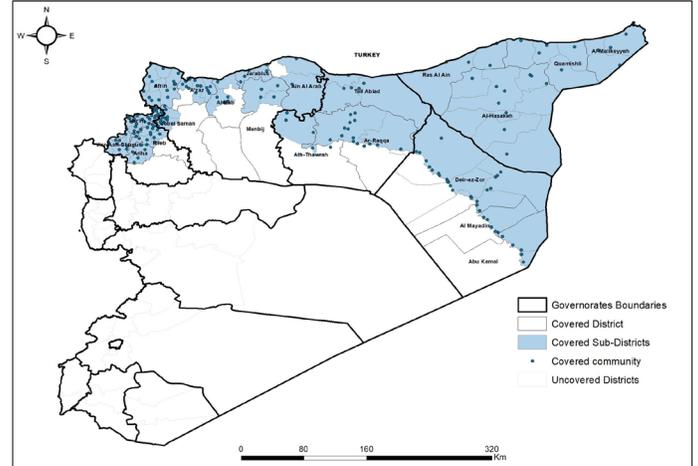


الاكتمالية والموقوتية للتقارير نصف الشهرية

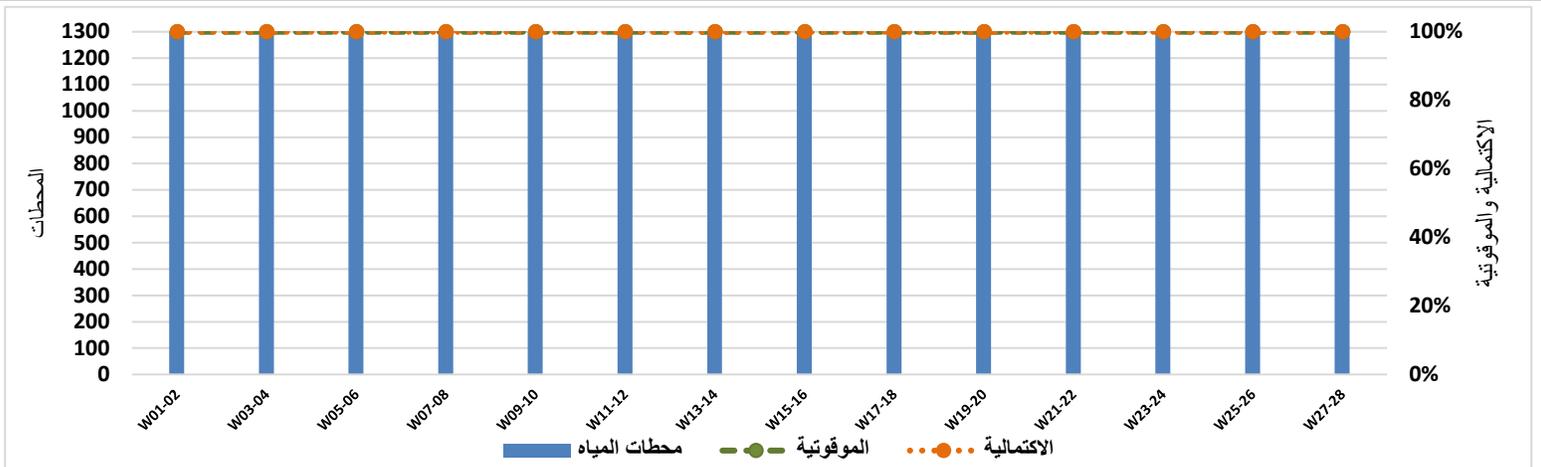



محطات مياه الشرب العاملة			المحافظة
النسبة	معقمة	عدد المحطات	
85%	126	148	حلب (بلدات)
89%	16	18	حلب (مخيمات)
84%	133	159	إدلب (بلدات)
69%	85	124	إدلب (مخيمات)
0%	0	0	حمّاء
88%	83	94	الرفقة
82%	49	60	دير الزور
30%	103	343	الحسكة
63%	595	946	الكلّي

محطات مياه الشرب			المحافظة
النسبة	تعمل	عدد المحطات	
56%	148	262	حلب (بلدات)
35%	18	51	حلب (مخيمات)
66%	159	240	إدلب (بلدات)
72%	124	172	إدلب (مخيمات)
0%	0	8	حمّاء
77%	94	122	الرفقة
98%	60	61	دير الزور
80%	343	427	الحسكة
70%	946	1343	الكلّي


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

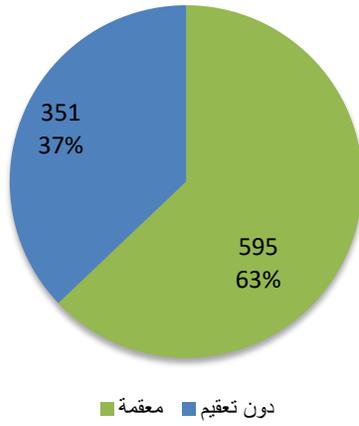


الوضع التشغيلي لمحطات مياه الشرب

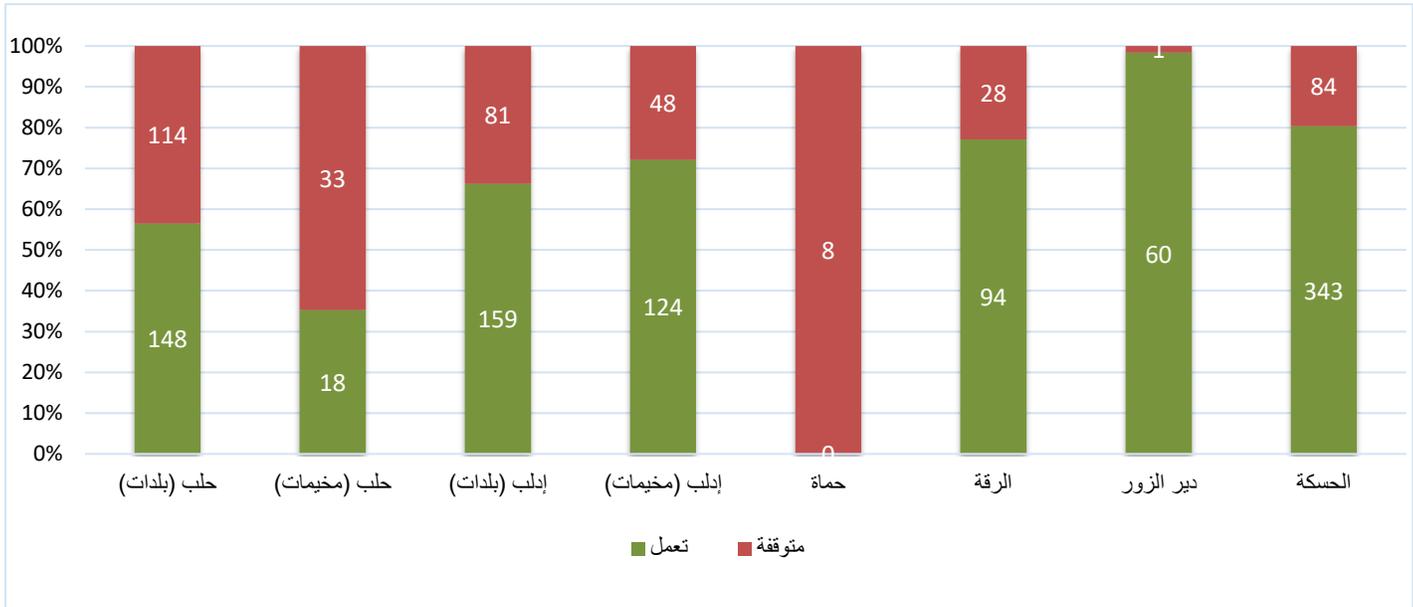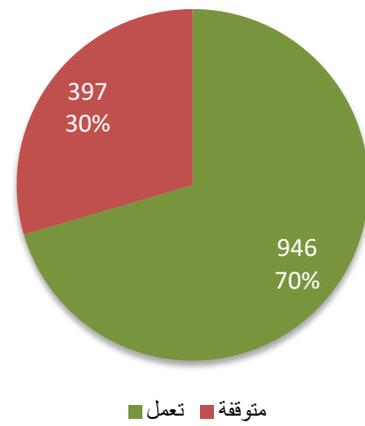


المحافظة	توقف مؤقت	عدم توفر كلفة تشغيلية	المحطة قيد الصيانة	المحطة بحاجة لصيانة بسيطة	المحطة بحاجة لصيانة متوسطة	المحطة بحاجة لصيانة كاملة	الوضع العسكري	المحطة مدمرة
حلب	26	32	3	5	26	39	9	6
إدلب	9	42	4	11	10	39	11	3
حمّاء	0	0	0	0	0	0	8	0
الرقّة	2	6	0	3	5	3	9	0
دير الزور	0	0	0	0	0	0	1	0
الحسكة	14	2	0	3	37	3	23	2
الكلّي	51	82	7	22	78	84	61	11

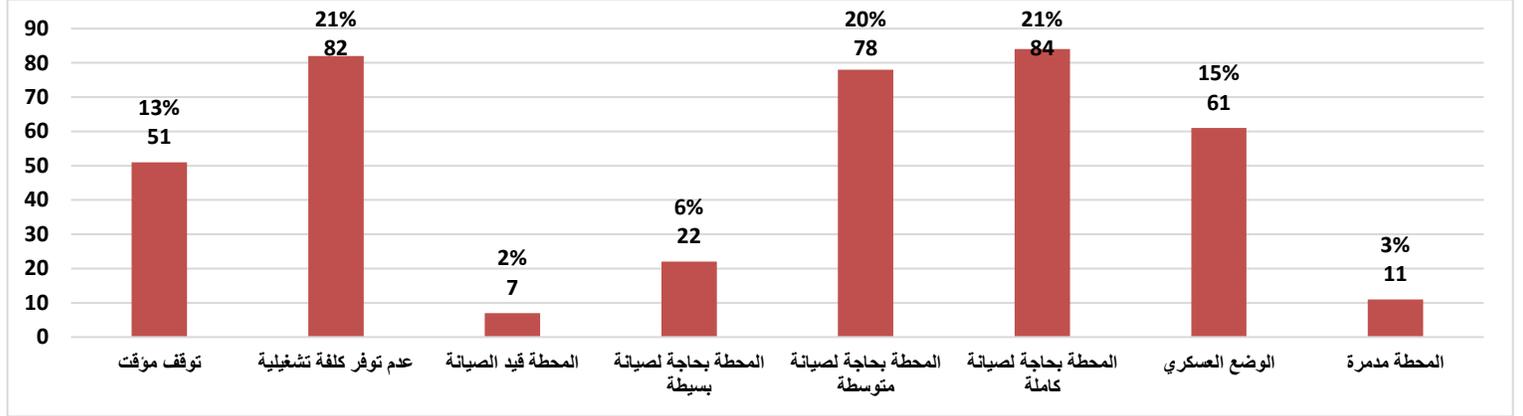


المحافظة	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	مجموعة توليد	شبكة كهرباء	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	طاقة شمسية	مجموعة توليد	شبكة كهرباء
حلب	21	45	4	44	15	163	21
إدلب	18	76	6	54	35	211	9
حمّاء	0	0	0	0	0	8	0
الرقّة	2	6	5	28	5	2	74
دير الزور	0	0	0	49	0	12	0
الحسكة	9	2	28	61	2	7	318
الكلّي	50	129	43	236	57	403	422

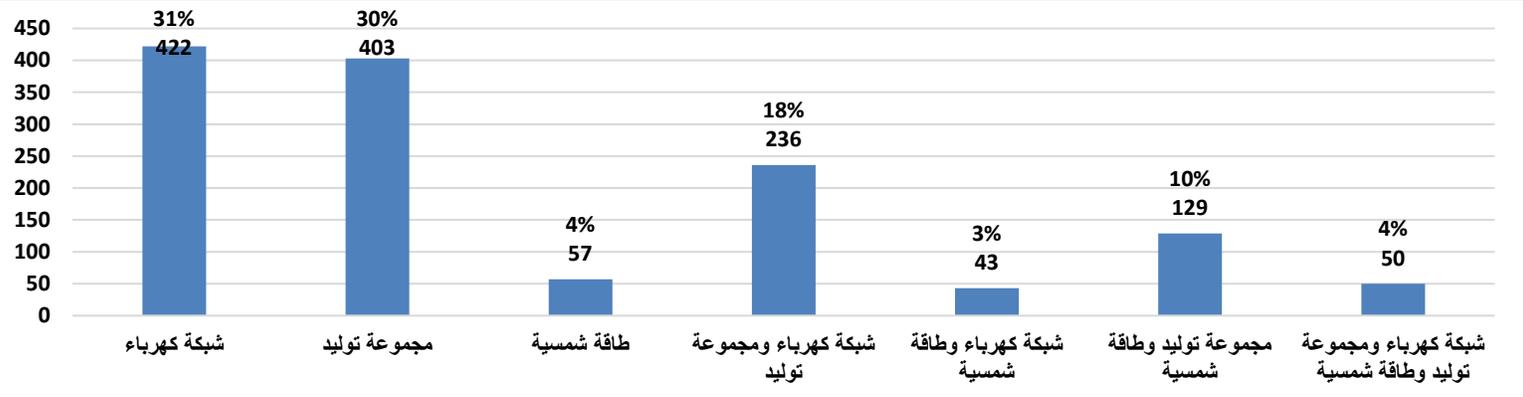


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

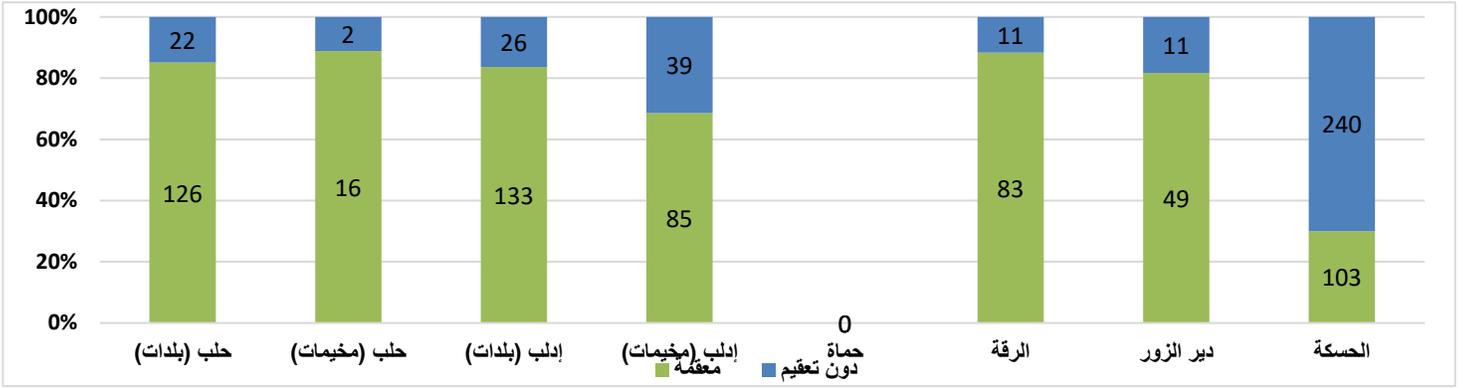


سبب عدم التعقيم في المحطات العاملة

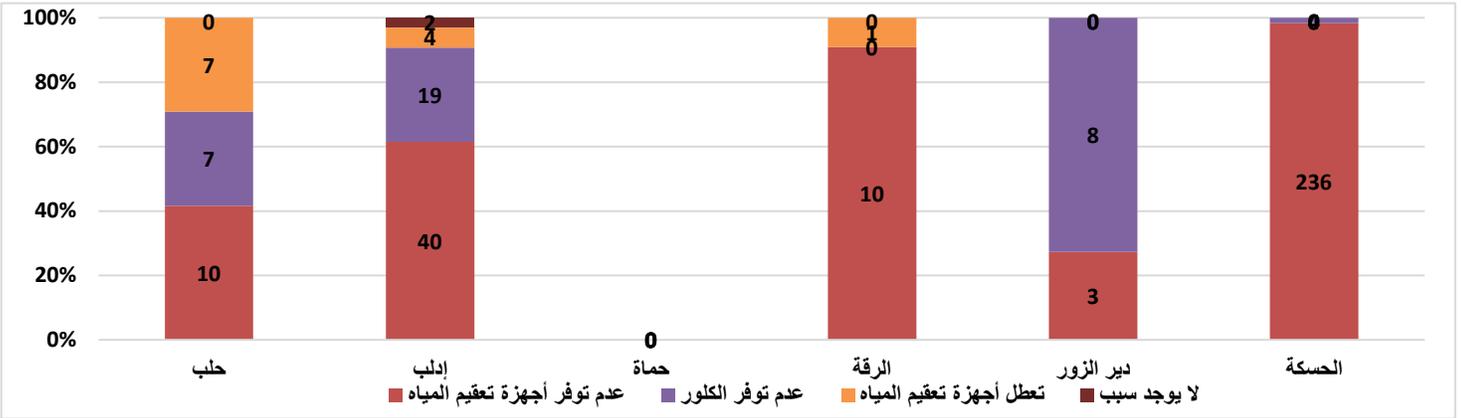

الوضع التعقيمي لكل محافظة خلال الأسابيع

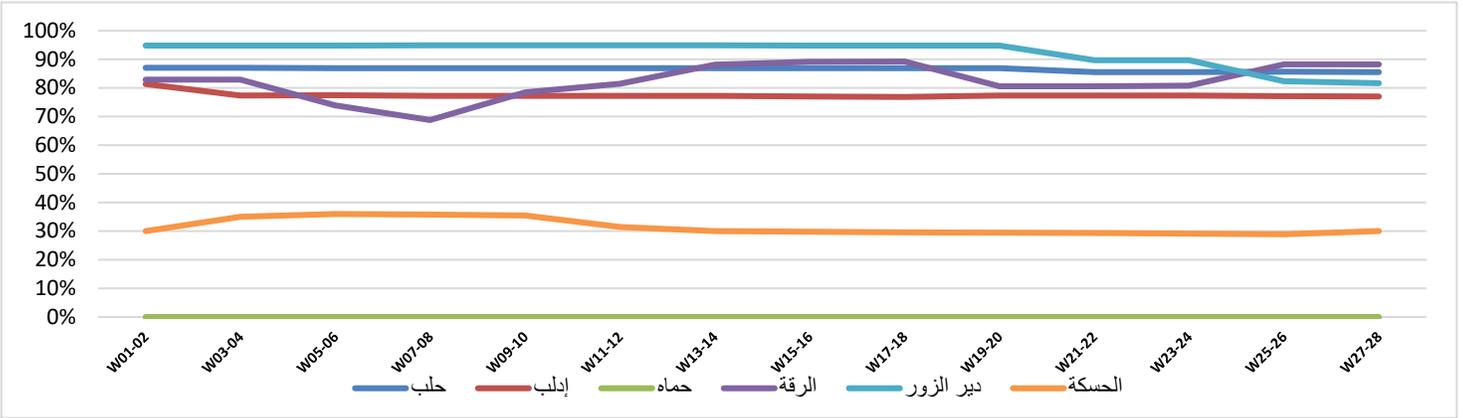

طريقة إيصال المياه

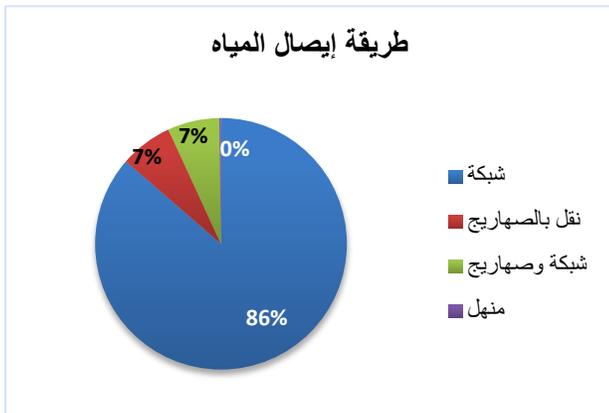

المحافظة	طريقة إيصال المياه				المحطات العاملة
	منهل	شبكة وصهاريج	نقل بالصهاريج	شبكة	
حلب	2	14	3	147	166
إدلب	0	47	54	182	283
حماة	0	0	0	0	0
الرقة	0	1	2	91	94
دير الزور	0	0	4	56	60
الحسكة	0	1	1	341	343
الكلبي	2	63	64	817	946

