

النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي - سوريا شبكة الإنذار المبكر والاستجابة


الأسبوع رقم: 45-46

التاريخ: 3 تشرين الثاني - 16 تشرين الثاني 2024

العناوين الرئيسية


- بلغ عدد محطات مياه الشرب العامة التي يقوم فريق المياه والإصحاح البيئي (WASH) في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة بمراقبتها في 6 محافظات 1360 محطة، منها 1128 محطة قرى/بلدات/مدن و232 محطة مخيمات.
- نسبة 70% (956/1360) من المحطات كانت تعمل بينما 30% (404/1360) من المحطات كانت لاتعمل.
- نسبة 20% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب عدم وجود نفقات تشغيل، في حين أنّ نسبة 21% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب الحاجة الى صيانة كاملة.
- نسبة 31% من المحطات تعتمد على شبكة الكهرباء، بينما نسبة 30% من المحطات تعتمد على مولدات كمصدر للطاقة التشغيلية بينما باقي المحطات تعتمد على مصادر أخرى (مزيد من التفاصيل في الأسفل)
- في المناطق التي تعتمد على محطات -متوقفة حالياً- تعتبر الآبار الزراعية الخاصة المصدر البديل ويتم استخدام الصهاريج كوسيلة لنقل المياه.
- بلغت نسبة المحطات العاملة التي يتم تعقيم المياه فيها 63% (598/956).
- في المحطات العاملة يتم إيصال المياه إلى المواطنين باستخدام الشبكات النظامية بنسبة 88% (827/956) وباستخدام الصهاريج بنسبة 8% (63/956) وباستخدام الشبكة والصهاريج معا بنسبة 4% (64/956) وباستخدام المناهل بنسبة 1% (2/956).
- تم إجراء 4 اختبار نوعية مياه، حيث وجد أن 2 منها كانت ملوثة.

تغطية فريق المياه والإصحاح البيئي

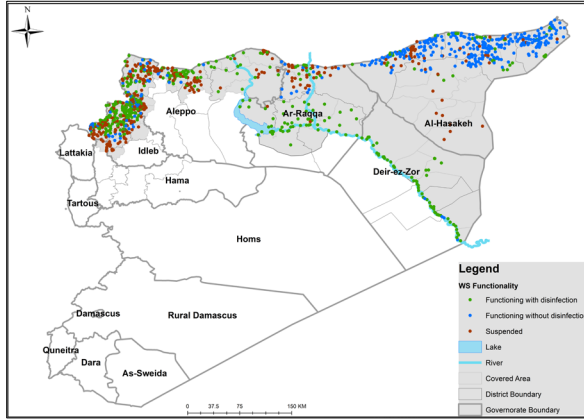


يغطي فريق المياه والإصحاح البيئي 77 ناحية، 23 منطقة في 6 محافظات

خريطة تغطية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

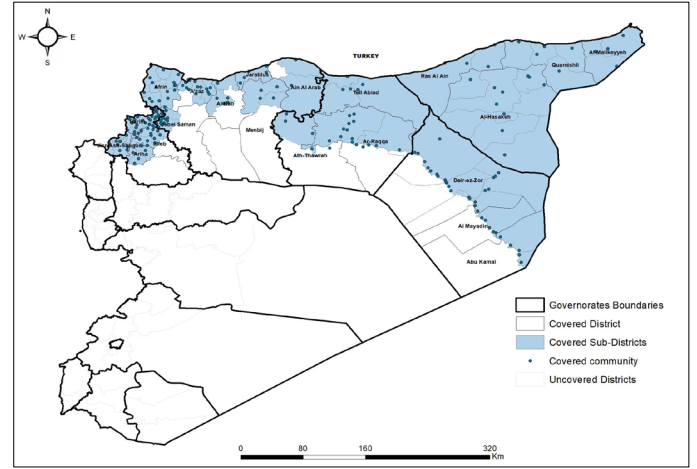


الاكتمالية والموقوتية للتقارير نصف الشهرية

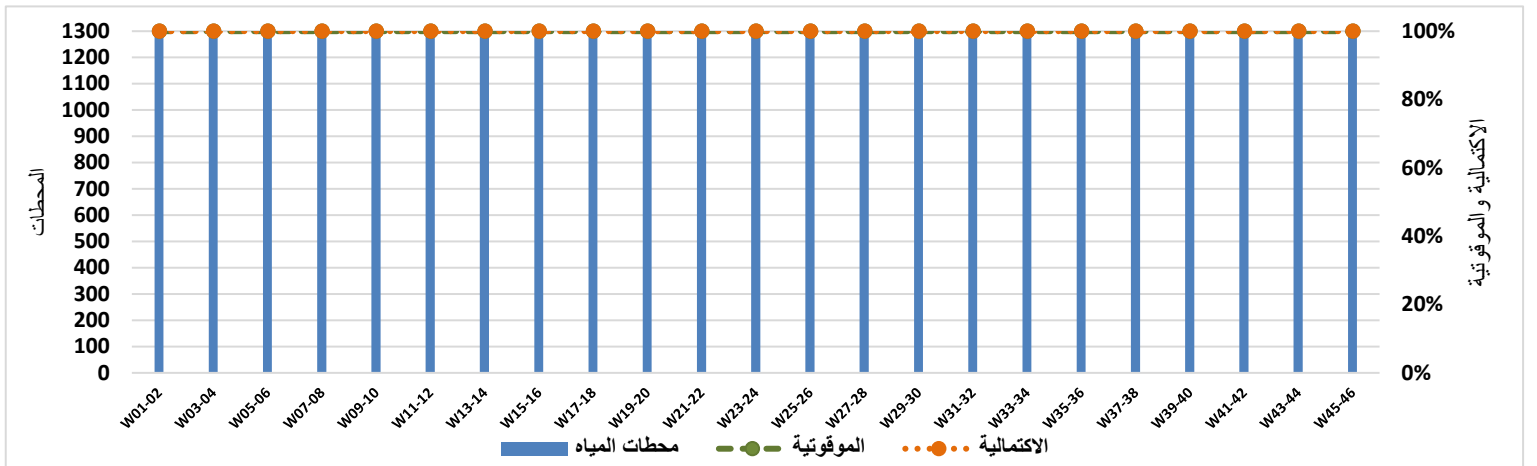



محطات مياه الشرب العاملة			المحافظة
النسبة	معقمة	عدد المحطات	
87%	135	156	حلب (بلدات)
78%	14	18	حلب (مخيمات)
84%	136	161	إدلب (بلدات)
67%	85	127	إدلب (مخيمات)
0%	0	0	حمّاء
74%	74	100	الرقّة
86%	51	59	دير الزور
31%	103	335	الحسكة
63%	598	956	الكلّي

محطات مياه الشرب			المحافظة
النسبة	تعمل	عدد المحطات	
58%	156	269	حلب (بلدات)
34%	18	53	حلب (مخيمات)
67%	161	241	إدلب (بلدات)
71%	127	179	إدلب (مخيمات)
0%	0	8	حمّاء
82%	100	122	الرقّة
97%	59	61	دير الزور
78%	335	427	الحسكة
70%	956	1360	الكلّي


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

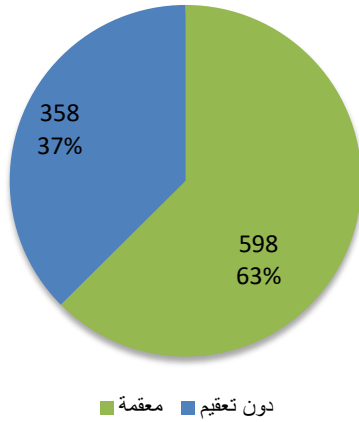

الوضع التشغيلي لمحطات مياه الشرب

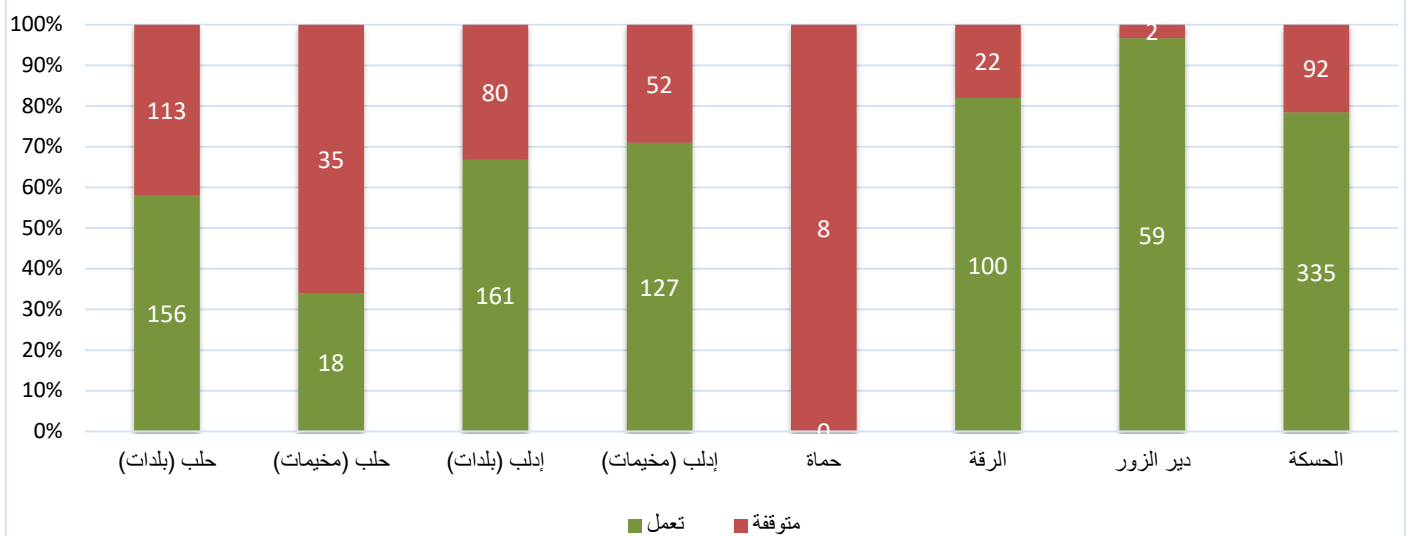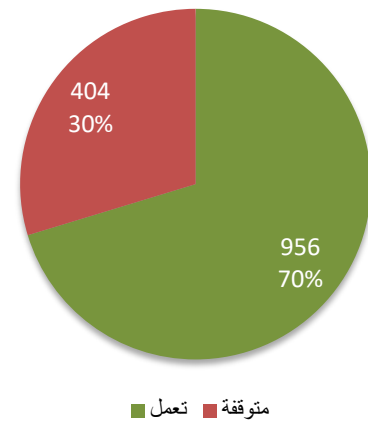


المحافظة	توقف مؤقت	عدم توفر كلفة تشغيلية	المحطة قيد الصيانة	المحطة بحاجة لصيانة بسيطة	المحطة بحاجة لصيانة متوسطة	المحطة بحاجة لصيانة كاملة	الوضع العسكري	المحطة مدمرة
حلب	24	32	4	6	28	39	9	6
إدلب	8	42	6	9	13	40	11	3
حمّاة	0	0	0	0	0	0	8	0
الرقّة	1	3	0	2	5	3	8	0
دير الزور	0	1	0	1	0	0	0	0
الحسكة	14	3	0	10	37	3	23	2
الكلّي	47	81	10	28	83	85	59	11

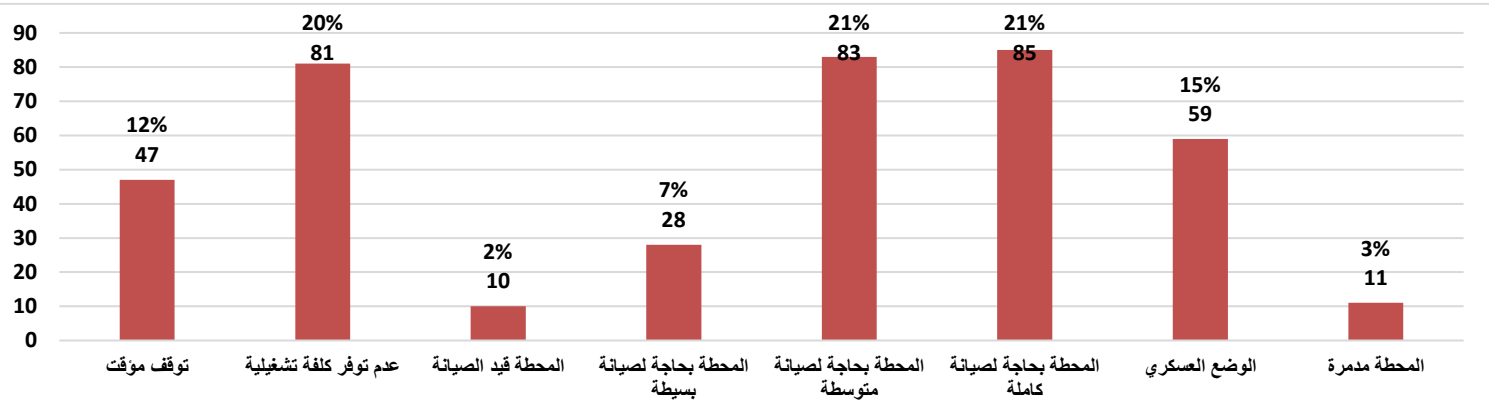


مصدر الطاقة الكهربائية


المحافظة	شبكة كهرباء	مجموعة توليد	طاقة شمسية	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	شبكة كهرباء وطاقة شمسية	مجموعة توليد وطاقة شمسية	شبكة كهرباء ومجموعة توليد وطاقة شمسية
حلب	22	160	19	44	9	47	21
إدلب	11	210	39	54	7	78	19
حمّاة	0	8	0	0	0	0	0
الرقّة	71	1	15	19	6	7	3
دير الزور	0	16	0	43	0	2	0
الحسكة	316	7	2	60	31	2	9
الكلّي	420	402	75	220	53	136	52

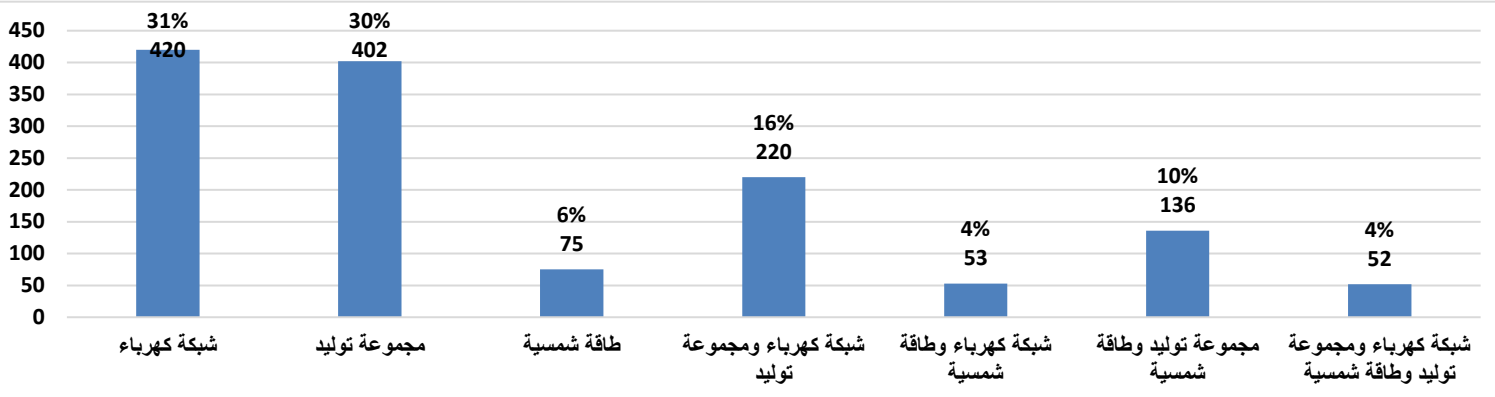


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العامة

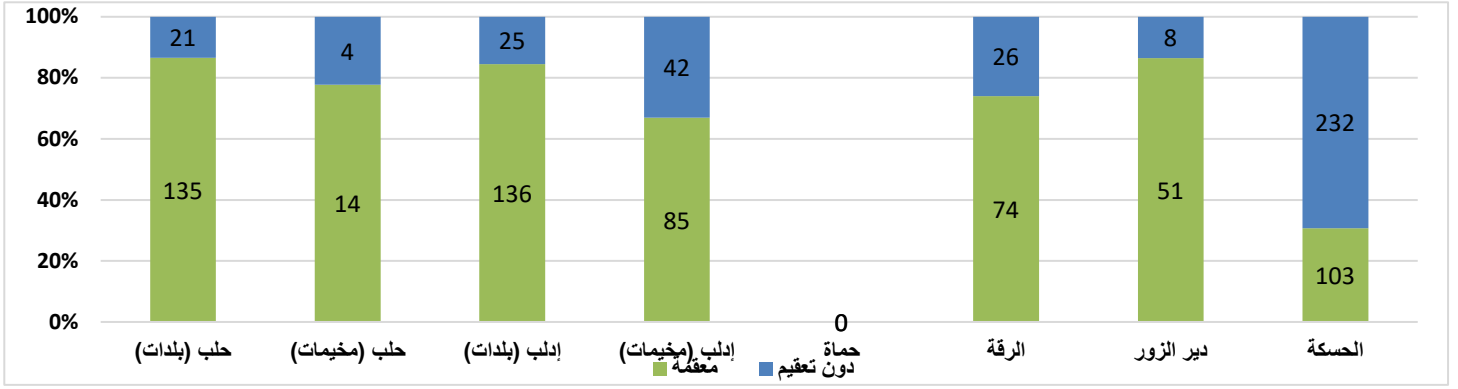


سبب عدم التعقيم في المحطات العامة

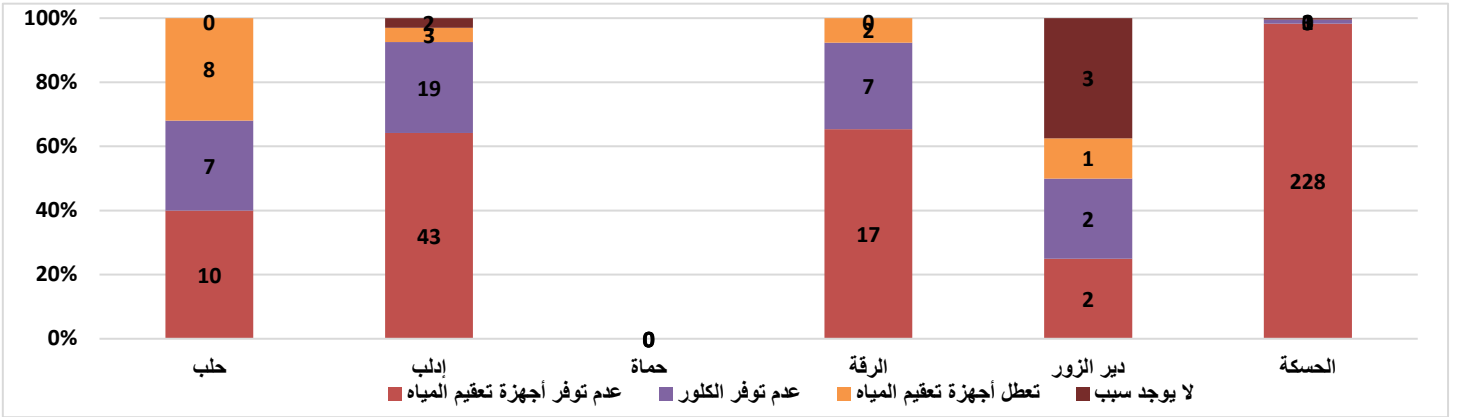

الوضع التعقيمي لكل محافظة خلال الأسابيع

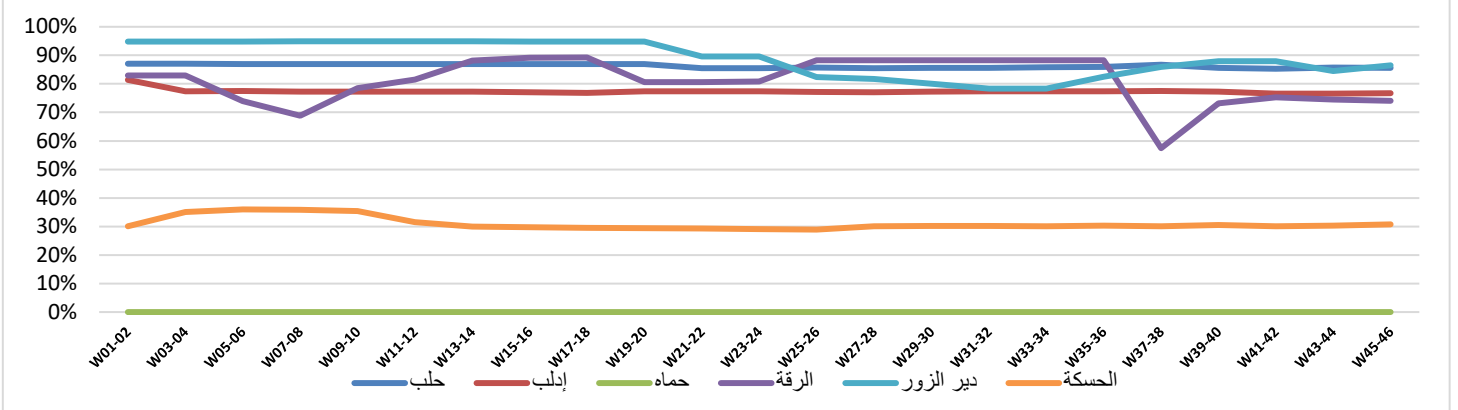

طريقة إيصال المياه

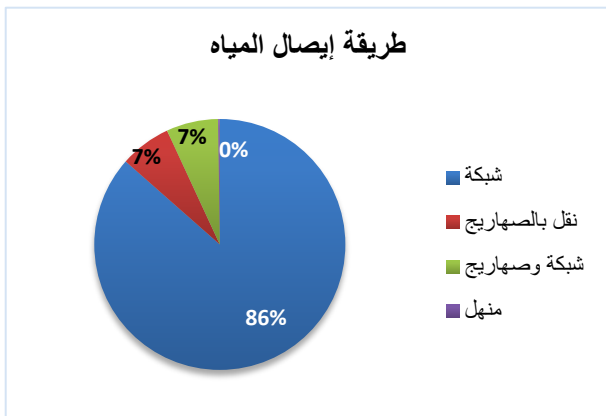

المحطات العاملة	طريقة إيصال المياه			المحافظة
	منهل	شبكة وصهاريج	نقل بالصهاريج	
حلب	2	14	3	174
إدلب	0	48	53	288
حماة	0	0	0	0
الرقة	0	1	2	100
دير الزور	0	0	4	59
الحسكة	0	1	1	335
الكلية	2	64	63	956

