

النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي - سوريا شبكة الإنذار المبكر والاستجابة


الأسبوع رقم: 02-01

التاريخ: 29 كانون الأول - 11 كانون الثاني 2025

العناوين الرئيسية


- بلغ عدد محطات مياه الشرب العامة التي يقوم فريق المياه والإصحاح البيئي (WASH) في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة بمراقبتها في 6 محافظات 1437 محطة، منها 1205 محطة قرى/بلدات/مدن و232 محطة مخيمات.
- نسبة 67% (967/1437) من المحطات كانت تعمل بينما 33% (470/1437) من المحطات كانت لاتعمل.
- نسبة 14% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب عدم وجود نفقات تشغيل، في حين أنّ نسبة 35% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب الحاجة الى صيانة كاملة.
- نسبة 29% من المحطات تعتمد على شبكة الكهرباء، بينما نسبة 33% من المحطات تعتمد على مولدات كمصدر للطاقة التشغيلية بينما باقي المحطات تعتمد على مصادر أخرى (مزيد من التفاصيل في الأسفل)
- في المناطق التي تعتمد على محطات -متوقفة حالياً- تعتبر الآبار الزراعية الخاصة المصدر البديل ويتم استخدام الصهاريج كوسيلة لنقل المياه.
- بلغت نسبة المحطات العاملة التي يتم تعقيم المياه فيها 62% (598/967).
- في المحطات العاملة يتم إيصال المياه إلى المواطنين باستخدام الشبكات النظامية بنسبة 88% (843/967) وباستخدام الصهاريج بنسبة 8% (62/967) وباستخدام الشبكة والصهاريج معا بنسبة 4% (60/967) وباستخدام المناهل بنسبة 1% (2/967).
- تم إجراء 7 اختبار نوعية مياه، حيث وجد أن 2 منها كانت ملوثة.

تغطية فريق المياه والإصحاح البيئي

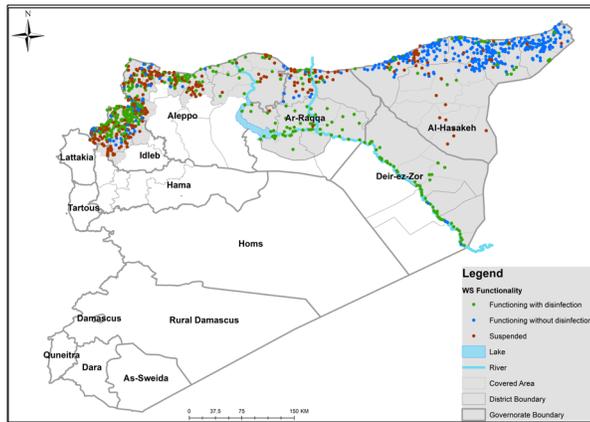


يغطي فريق المياه والإصحاح البيئي 77 ناحية، 23 منطقة في 6 محافظات

خريطة تغطية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

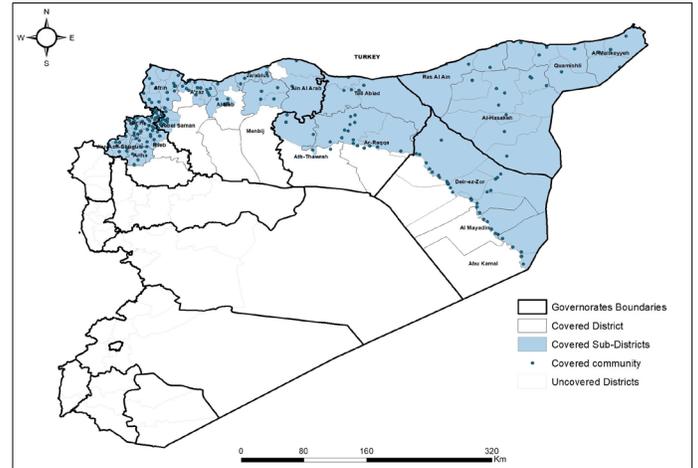


الاكتمالية والموقوتية للتقارير نصف الشهرية

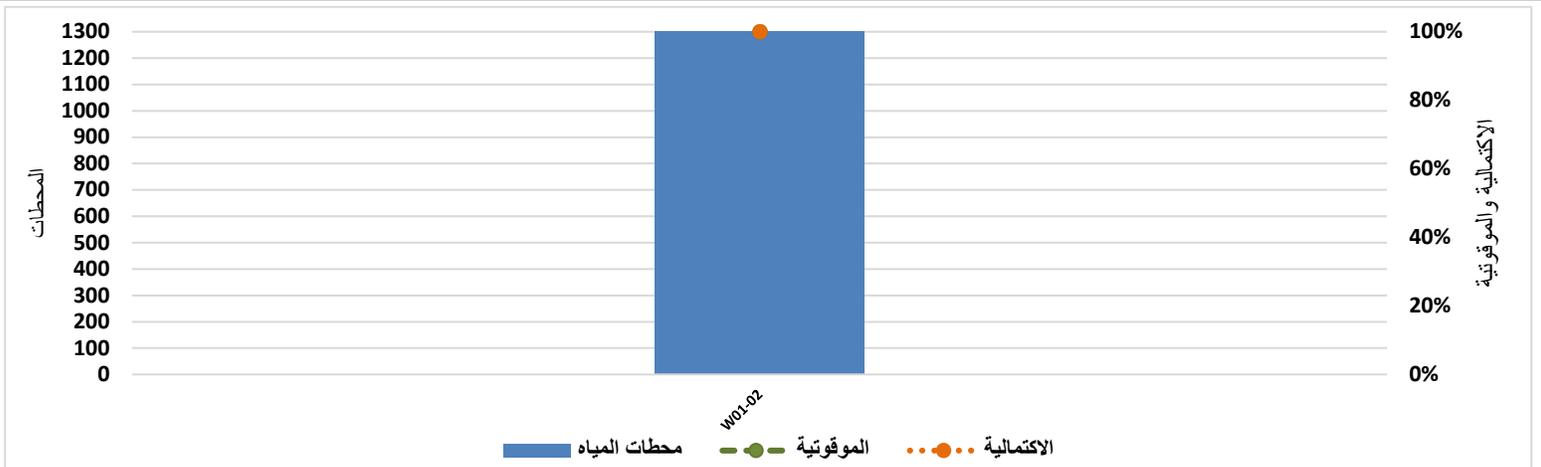



محطات مياه الشرب العاملة			المحافظة
النسبة	معقمة	عدد المحطات	
83%	129	155	حلب (بلدات)
73%	11	15	حلب (مخيمات)
84%	135	160	إدلب (بلدات)
67%	85	127	إدلب (مخيمات)
0%	0	0	حمّاة
74%	78	105	الرفقة
95%	57	60	دير الزور
30%	103	345	الحسكة
62%	598	967	الكلّي

محطات مياه الشرب			المحافظة
النسبة	تعمل	عدد المحطات	
58%	155	269	حلب (بلدات)
28%	15	53	حلب (مخيمات)
50%	160	318	إدلب (بلدات)
71%	127	179	إدلب (مخيمات)
0%	0	8	حمّاة
86%	105	122	الرفقة
98%	60	61	دير الزور
81%	345	427	الحسكة
67%	967	1437	الكلّي


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

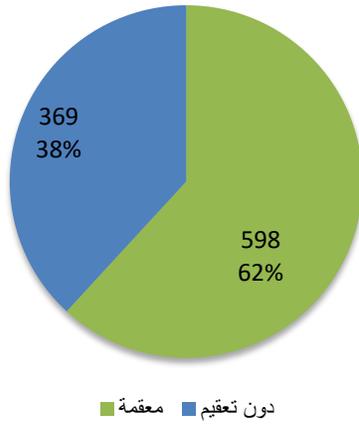


الوضع التشغيلي لمحطات مياه الشرب

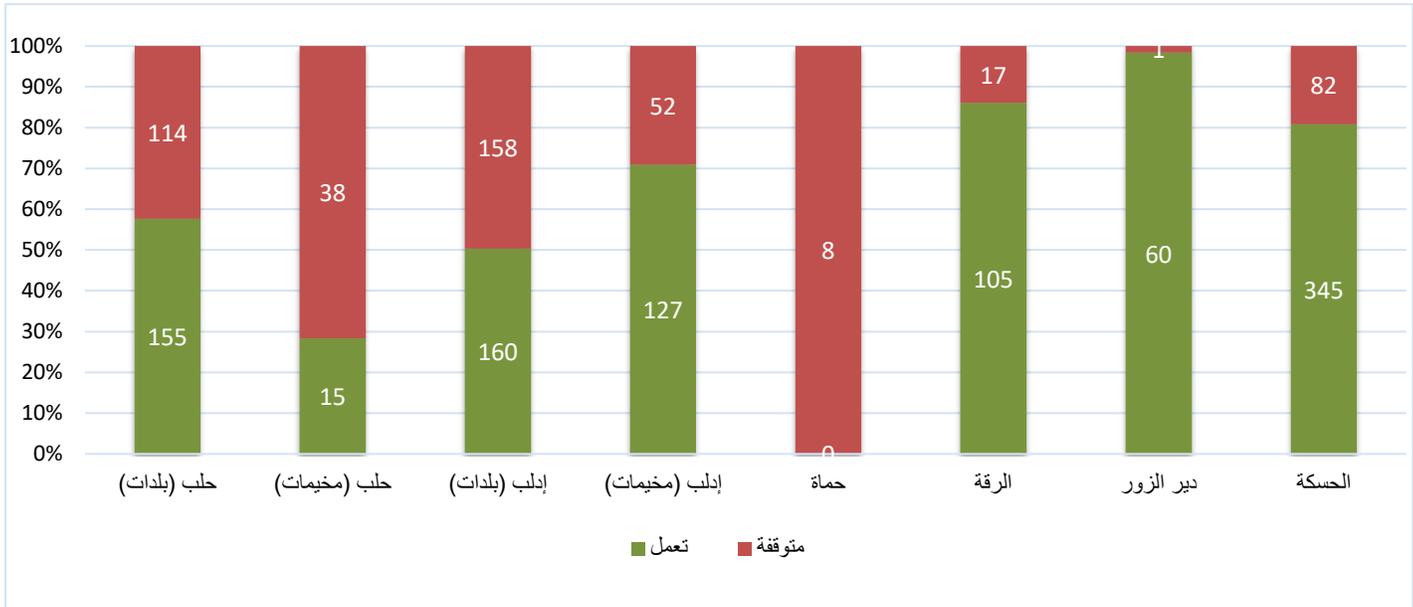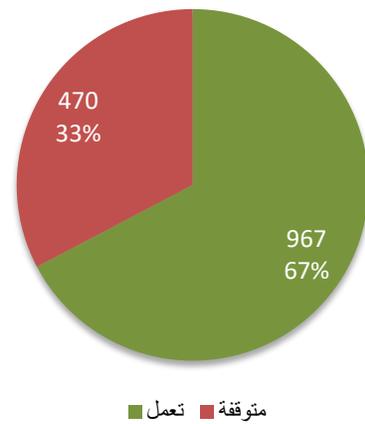


المحافظة	توقف مؤقت	عدم توفر كلفة تشغيلية	المحطة قيد الصيانة	المحطة بحاجة لصيانة بسيطة	المحطة بحاجة لصيانة متوسطة	المحطة بحاجة لصيانة كاملة	الوضع العسكري	المحطة مدمرة
حلب	24	22	4	10	37	39	9	7
إدلب	8	43	6	10	13	119	8	3
حمّاة	0	0	0	0	0	0	8	0
الرقّة	2	0	0	2	4	2	7	0
دير الزور	0	0	0	0	0	0	1	0
الحسكة	14	1	0	5	34	3	23	2
الكلّي	48	66	10	27	88	163	56	12

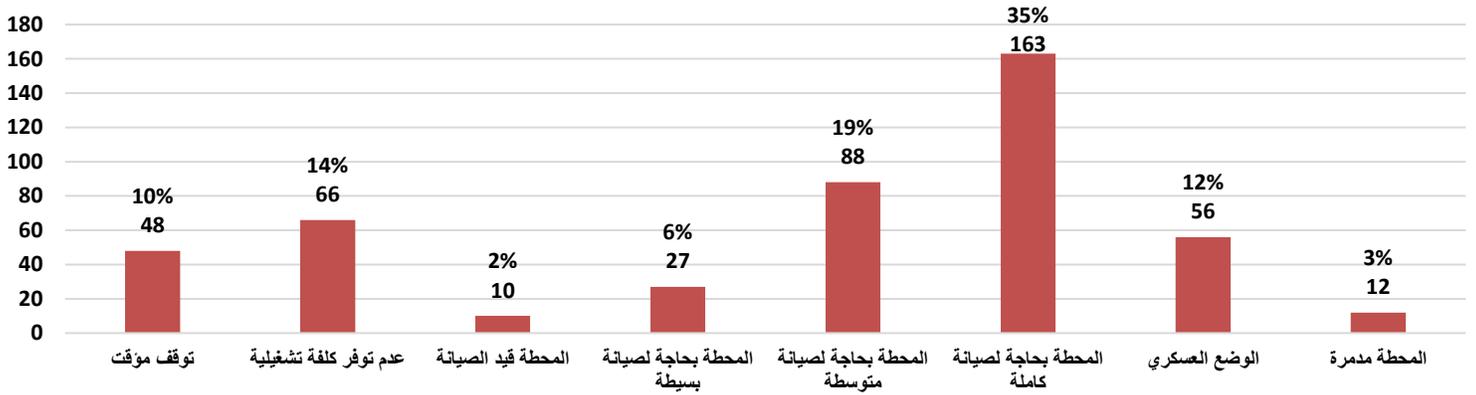


المحافظة	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	مجموعة توليد	شبكة كهرباء	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	طاقة شمسية	مجموعة توليد	شبكة كهرباء
حلب	23	158	8	44	20	48	21
إدلب	11	286	7	54	39	79	19
حمّاة	0	8	0	0	0	0	0
الرقّة	66	1	6	18	21	7	3
دير الزور	0	12	0	49	0	0	0
الحسكة	315	7	32	60	2	2	9
الكلّي	415	472	53	225	82	136	52

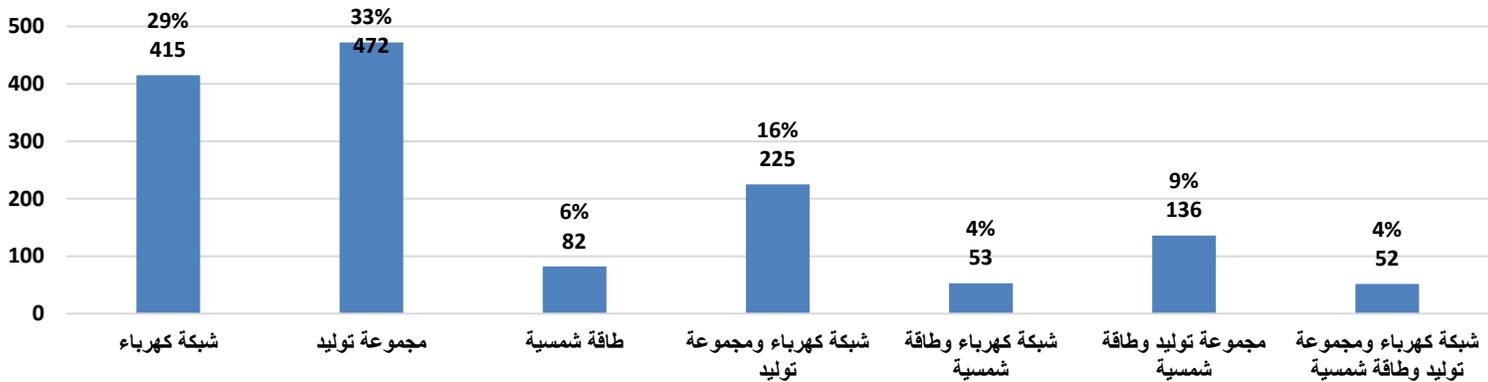


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

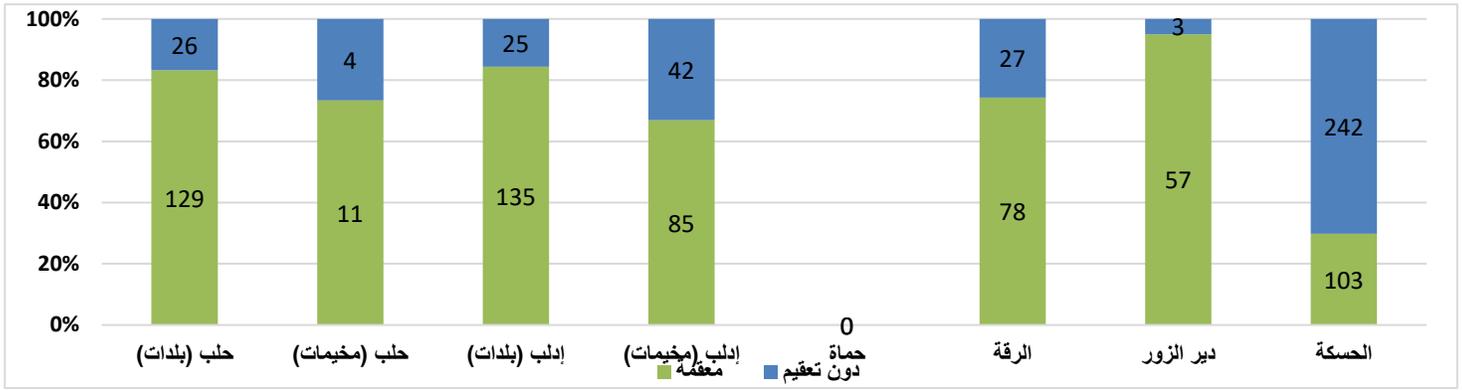


سبب عدم التعقيم في المحطات العاملة

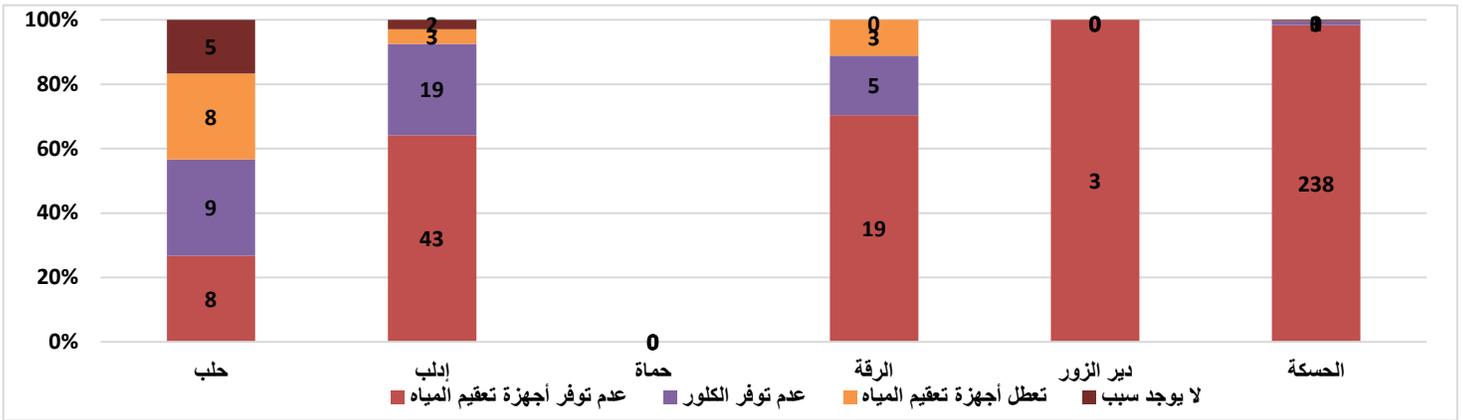

الوضع التعقيمي لكل محافظة خلال الأسابيع

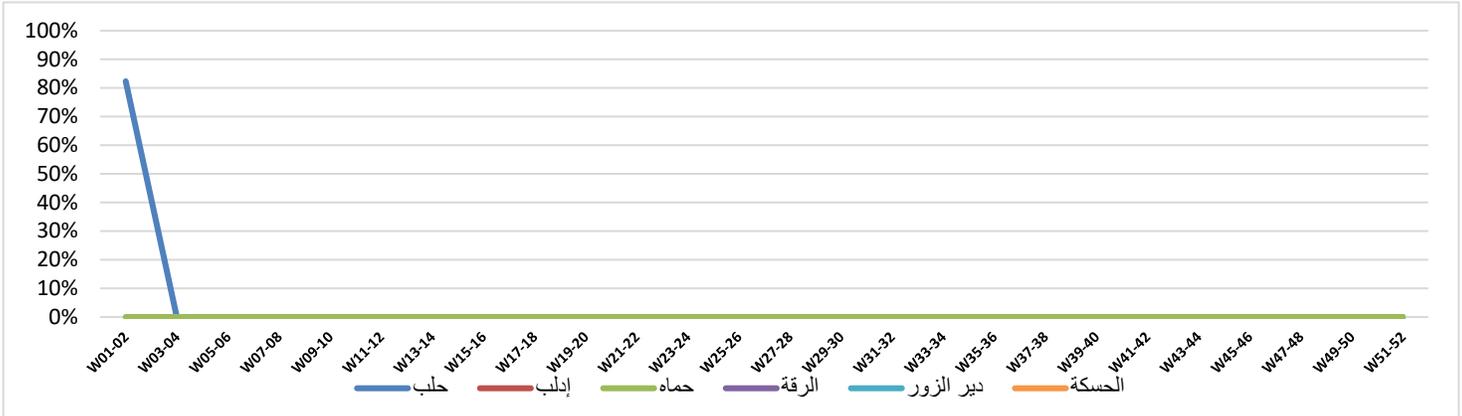

طريقة إيصال المياه

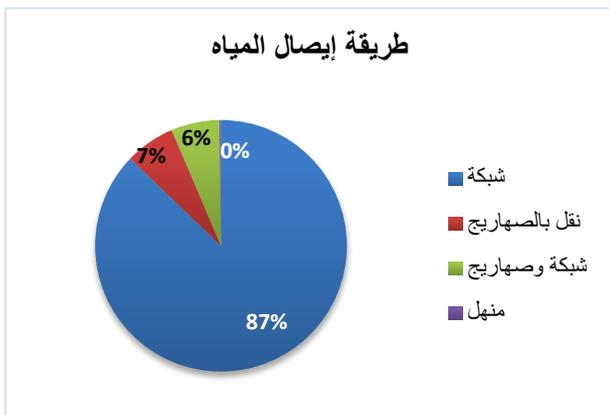

المحافظة	طريقة إيصال المياه				المحطات العاملة
	منهل	شبكة وصهاريج	نقل بالصهاريج	شبكة	
حلب	2	11	2	155	170
إدلب	0	47	53	187	287
حماة	0	0	0	0	0
الرقة	0	1	2	102	105
دير الزور	0	0	4	56	60
الحسكة	0	1	1	343	345
الكلبي	2	60	62	843	967

