

## النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي - سوريا شبكة الإنذار المبكر والاستجابة


الأسبوع رقم: 06-05

التاريخ: 26 كانون الثاني - 8 شباط 2025

### العناوين الرئيسية


- بلغ عدد محطات مياه الشرب العامة التي يقوم فريق المياه والإصحاح البيئي (WASH) في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة بمراقبتها في 6 محافظات 1550 محطة، منها 1317 محطة قرى/بلدات/مدن و233 محطة مخيمات.
- نسبة 65% (1003/1550) من المحطات كانت تعمل بينما 35% (547/1550) من المحطات كانت لاتعمل.
- نسبة 13% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب عدم وجود نفقات تشغيل، في حين أنّ نسبة 38% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب الحاجة الى صيانة كاملة.
- نسبة 29% من المحطات تعتمد على شبكة الكهرباء، بينما نسبة 32% من المحطات تعتمد على مولدات كمصدر للطاقة التشغيلية بينما باقي المحطات تعتمد على مصادر أخرى (مزيد من التفاصيل في الأسفل)
- في المناطق التي تعتمد على محطات -متوقفة حالياً- تعتبر الآبار الزراعية الخاصة المصدر البديل ويتم استخدام الصهاريج كوسيلة لنقل المياه.
- بلغت نسبة المحطات العاملة التي يتم تعقيم المياه فيها 61% (608/1003).
- في المحطات العاملة يتم إيصال المياه إلى المواطنين باستخدام الشبكات النظامية بنسبة 88% (865/1003) وباستخدام الصهاريج بنسبة 8% (64/1003) وباستخدام الشبكة والصهاريج معا بنسبة 4% (72/1003) وباستخدام المناهل بنسبة 1% (2/1003).
- تم إجراء 10 اختبار نوعية مياه، حيث وجد أن 3 منها كانت ملوثة.

### تغطية فريق المياه والإصحاح البيئي

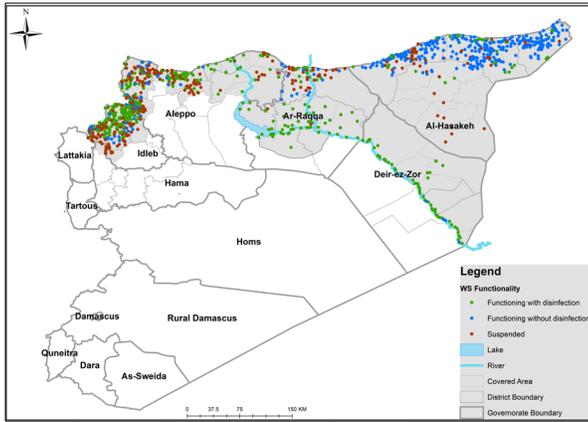


يغطي فريق المياه والإصحاح البيئي 77 ناحية، 23 منطقة في 6 محافظات

### خريطة تغطية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

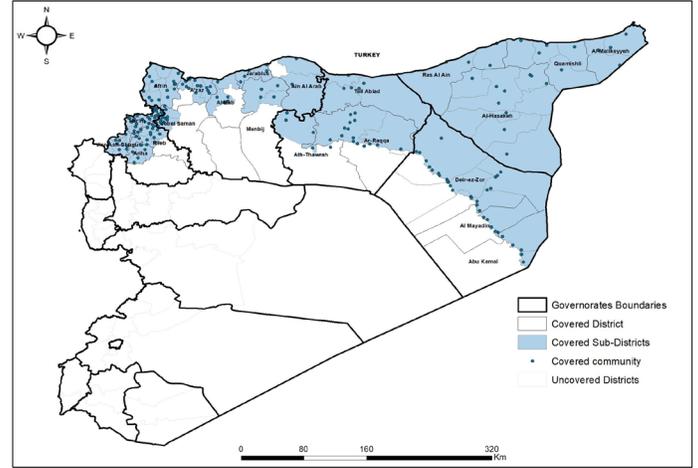


### الاكتمالية والموقوتية للتقارير نصف الشهرية

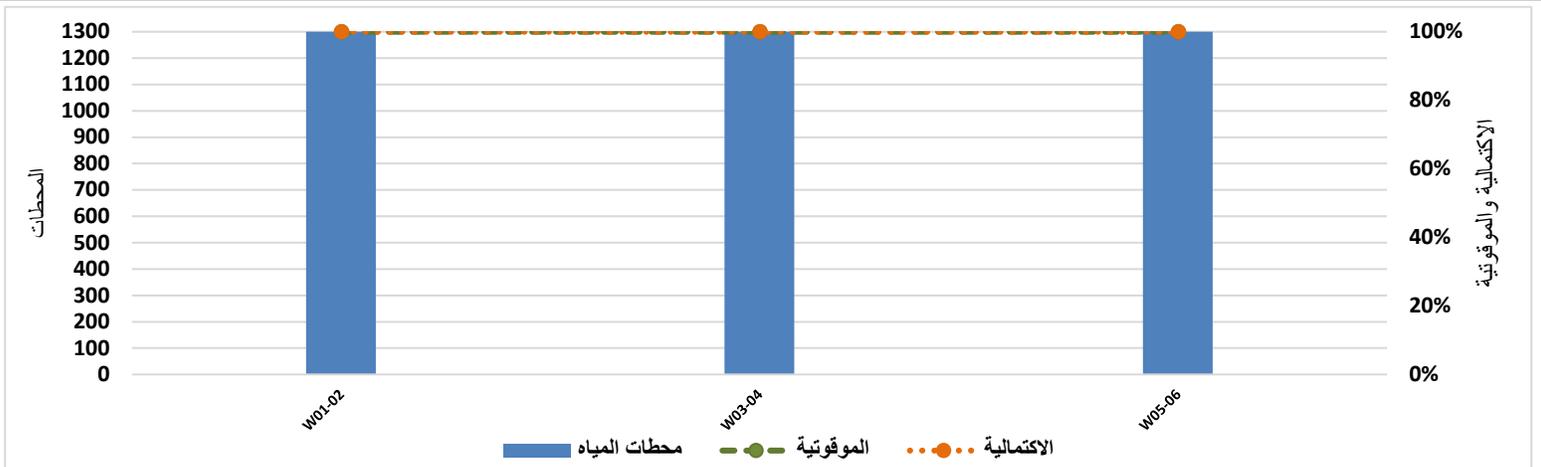



محطات مياه الشرب العاملة			المحافظة
النسبة	معقمة	عدد المحطات	
73%	139	191	حلب (بلدات)
69%	11	16	حلب (مخيمات)
84%	136	161	إدلب (بلدات)
68%	85	125	إدلب (مخيمات)
0%	0	0	حمّاة
74%	78	105	الرفقة
95%	56	59	دير الزور
30%	103	346	الحسكة
61%	608	1003	الكلّي

محطات مياه الشرب			المحافظة
النسبة	تعمل	عدد المحطات	
50%	191	381	حلب (بلدات)
30%	16	54	حلب (مخيمات)
51%	161	318	إدلب (بلدات)
70%	125	179	إدلب (مخيمات)
0%	0	8	حمّاة
86%	105	122	الرفقة
97%	59	61	دير الزور
81%	346	427	الحسكة
65%	1003	1550	الكلّي


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

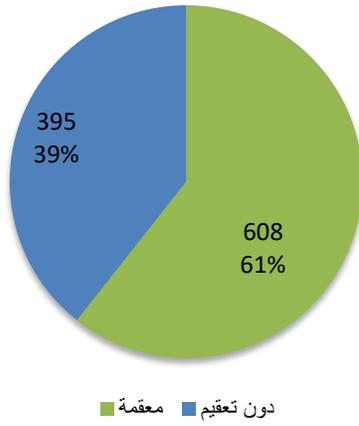


الوضع التشغيلي لمحطات مياه الشرب

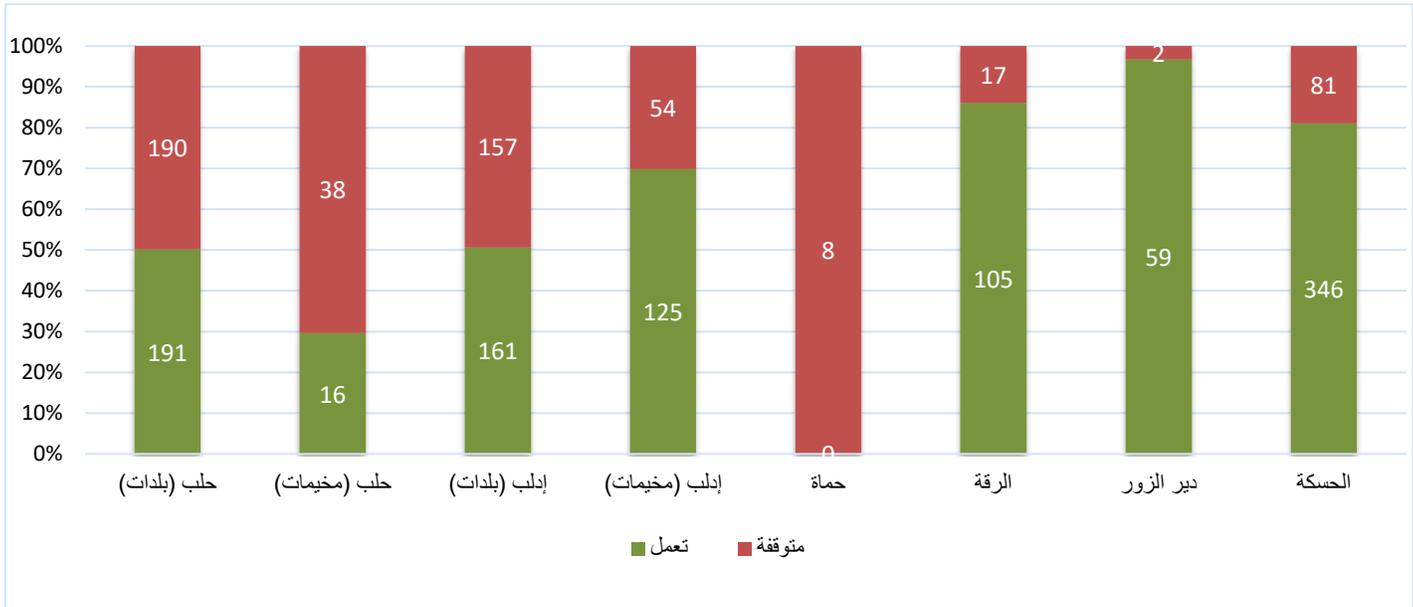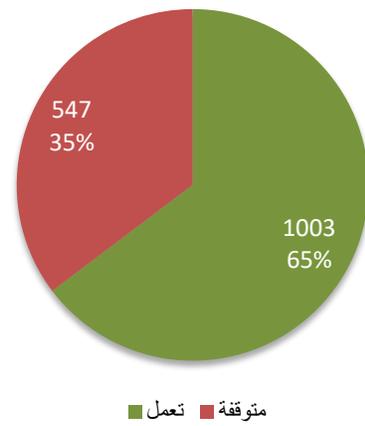


المحافظة	توقف مؤقت	عدم توفر كلفة تشغيلية	المحطة قيد الصيانة	المحطة بحاجة لصيانة بسيطة	المحطة بحاجة لصيانة متوسطة	المحطة بحاجة لصيانة كاملة	الوضع العسكري	المحطة مدمرة
حلب	24	26	4	14	53	84	9	14
إدلب	8	44	6	10	13	119	8	3
حمّاة	0	0	0	0	0	0	8	0
الرقّة	2	0	0	2	4	2	7	0
دير الزور	0	0	1	1	0	0	0	0
الحسكة	14	2	1	6	30	3	23	2
<b>الكلّي</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>208</b>	<b>55</b>	<b>19</b>

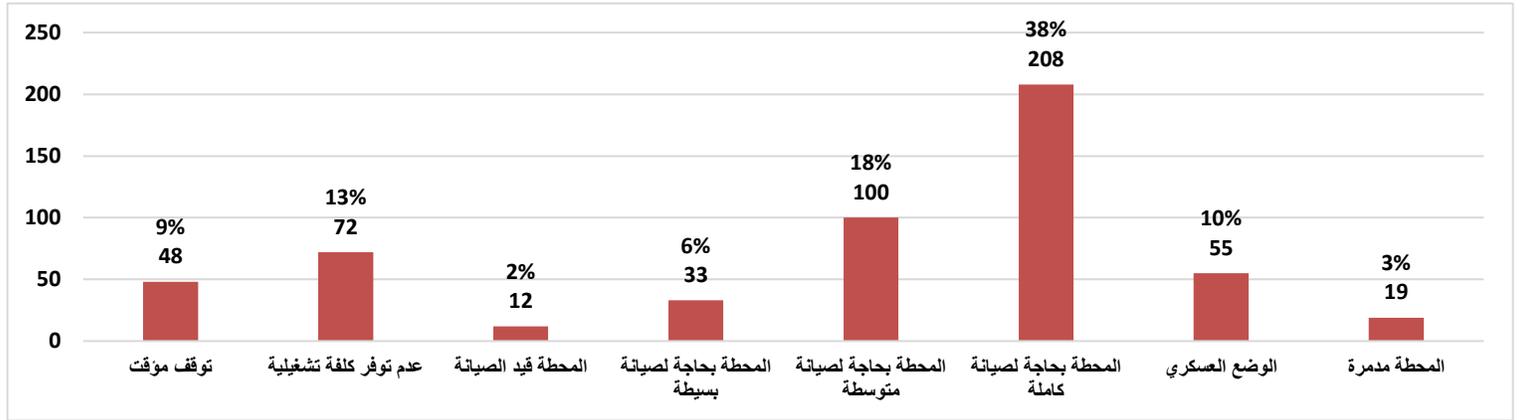


المحافظة	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	مجموعة توليد	شبكة كهرباء	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	طاقة شمسية	مجموعة توليد	شبكة كهرباء
حلب	51	166	22	83	14	47	23
إدلب	11	285	39	55	7	79	19
حمّاة	0	8	0	0	0	0	0
الرقّة	66	1	21	18	6	7	3
دير الزور	0	12	0	49	0	0	0
الحسكة	315	7	2	60	32	2	9
<b>الكلّي</b>	<b>443</b>	<b>479</b>	<b>84</b>	<b>265</b>	<b>59</b>	<b>135</b>	<b>54</b>

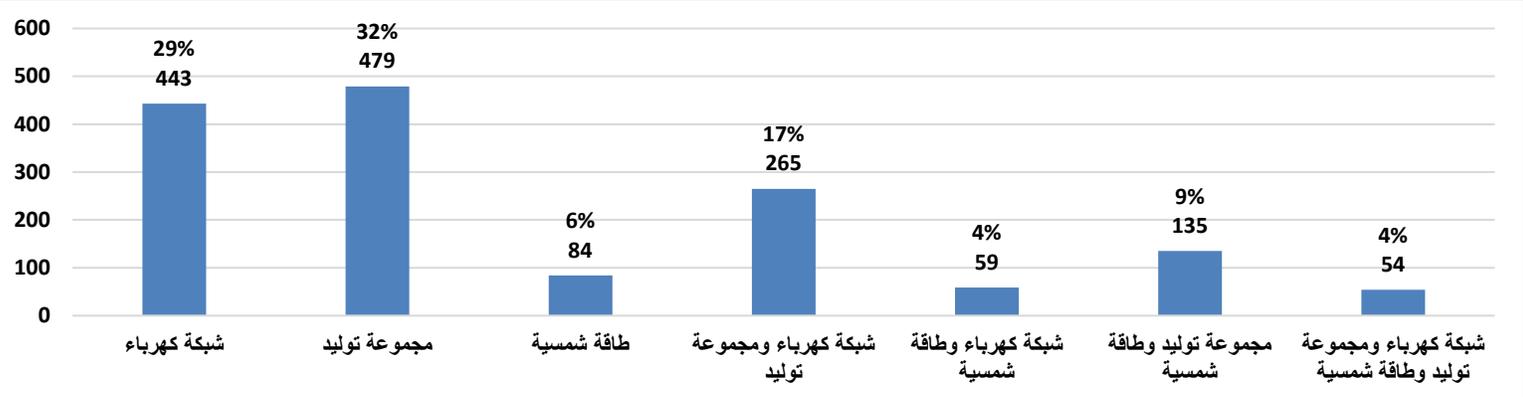

## وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

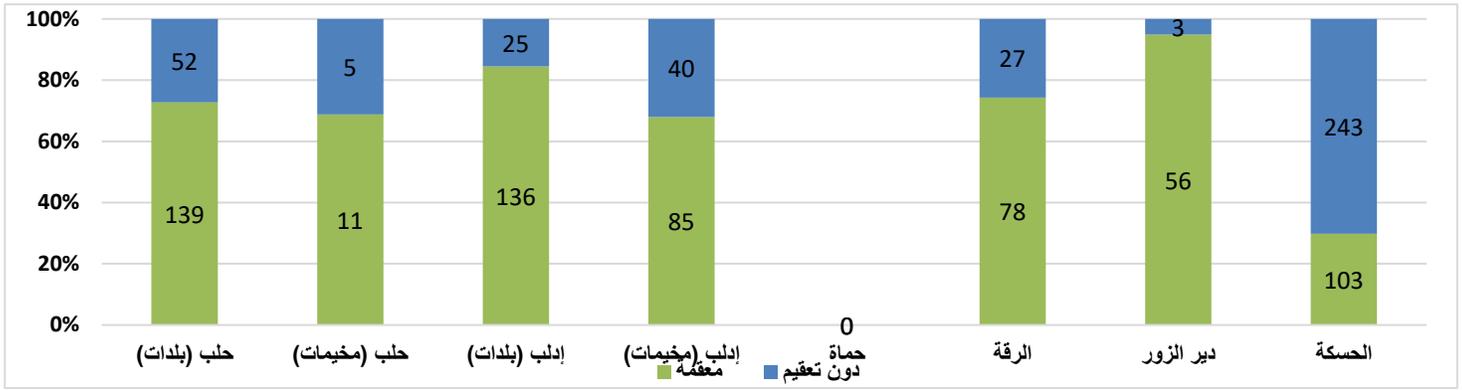


## سبب عدم التعقيم في المحطات العاملة

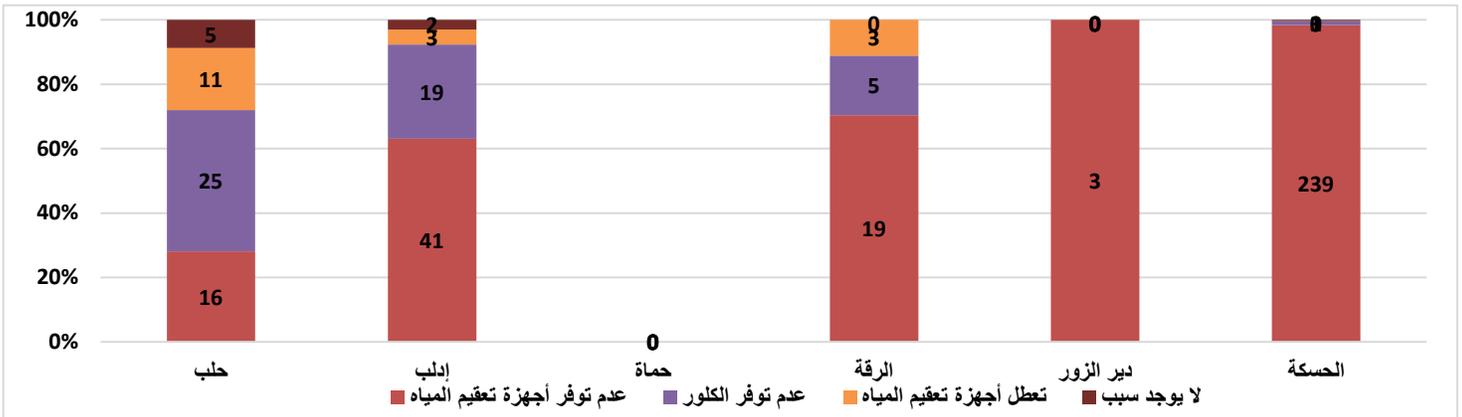

## الوضع التعقيمي لكل محافظة خلال الأسابيع



## طريقة إيصال المياه

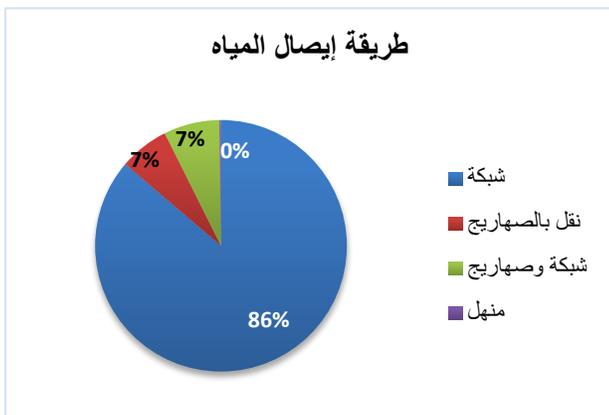

المحافظة	طريقة إيصال المياه			المحطات العاملة	
	منهل	شبكة وصهاريج	نقل بالصهاريج		
حلب	2	23	6	207	
إدلب	0	47	51	286	
حماة	0	0	0	0	
الرقة	0	1	2	102	105
دير الزور	0	0	4	55	59
الحسكة	0	1	1	344	346
الكلبي	2	72	64	865	1003

