

النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي - سوريا شبكة الإنذار المبكر والاستجابة


الأسبوع رقم: 25-26

التاريخ: 15 حزيران - 28 حزيران 2025

العناوين الرئيسية


- بلغ عدد محطات مياه الشرب العامة التي يقوم فريق المياه والإصحاح البيئي (WASH) في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة بمراقبتها في 6 محافظات 1555 محطة، منها 1322 محطة قرى/بلدات/مدن و233 محطة مخيمات.
- نسبة 66% (1026/1555) من المحطات كانت تعمل بينما 34% (529/1555) من المحطات كانت لاتعمل.
- نسبة 15% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب عدم وجود نفقات تشغيل، في حين أنّ نسبة 39% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب الحاجة الى صيانة كاملة.
- نسبة 29% من المحطات تعتمد على شبكة الكهرباء، بينما نسبة 31% من المحطات تعتمد على مولدات كمصدر للطاقة التشغيلية بينما باقي المحطات تعتمد على مصادر أخرى (مزيد من التفاصيل في الأسفل)
- في المناطق التي تعتمد على محطات -متوقفة حالياً- تعتبر الآبار الزراعية الخاصة المصدر البديل ويتم استخدام الصهاريج كوسيلة لنقل المياه.
- بلغت نسبة المحطات العاملة التي يتم تعقيم المياه فيها 60% (613/1026).
- في المحطات العاملة يتم إيصال المياه إلى المواطنين باستخدام الشبكات النظامية بنسبة 88% (881/1026) وباستخدام الصهاريج بنسبة 8% (66/1026) وباستخدام الشبكة والصهاريج معا بنسبة 4% (77/1026) وباستخدام المناهل بنسبة 1% (2/1026).
- تم إجراء 7 اختبار نوعية مياه، حيث وجد أن 1 منها كانت ملوثة.

تغطية فريق المياه والإصحاح البيئي

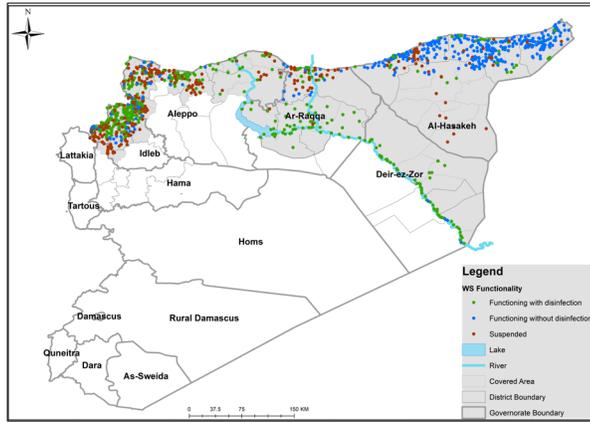


يغطي فريق المياه والإصحاح البيئي 77 ناحية، 23 منطقة في 6 محافظات

خريطة تغطية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

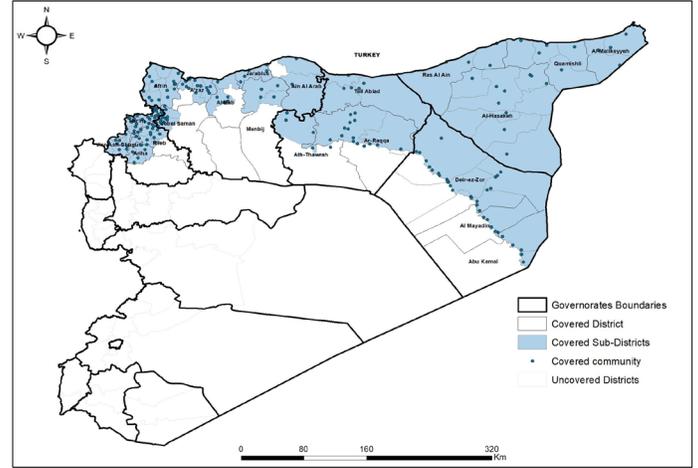


الاكتمالية والموقوتية للتقارير نصف الشهرية

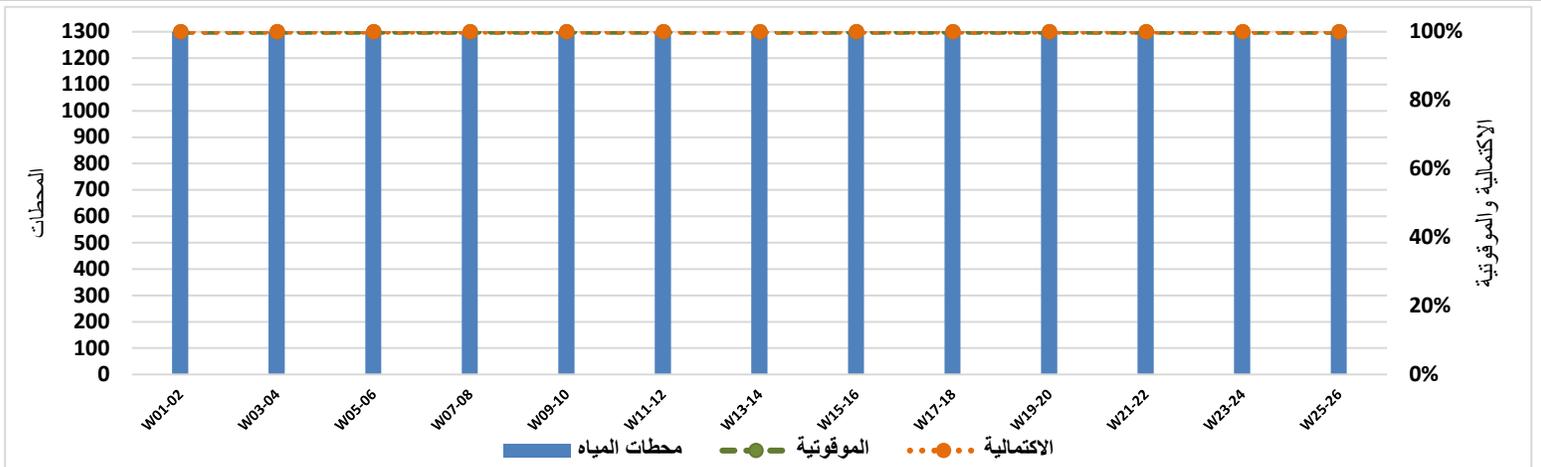



محطات مياه الشرب العاملة			المحافظة
النسبة	معقمة	عدد المحطات	
73%	142	194	حلب (بلدات)
69%	11	16	حلب (مخيمات)
84%	142	169	إدلب (بلدات)
69%	87	127	إدلب (مخيمات)
0%	0	1	حمّاء
73%	78	107	الرفقة
91%	51	56	دير الزور
29%	102	356	الحسكة
60%	613	1026	الكل

محطات مياه الشرب			المحافظة
النسبة	تعمل	عدد المحطات	
50%	194	385	حلب (بلدات)
30%	16	54	حلب (مخيمات)
53%	169	319	إدلب (بلدات)
71%	127	179	إدلب (مخيمات)
13%	1	8	حمّاء
88%	107	122	الرفقة
92%	56	61	دير الزور
83%	356	427	الحسكة
66%	1026	1555	الكل


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

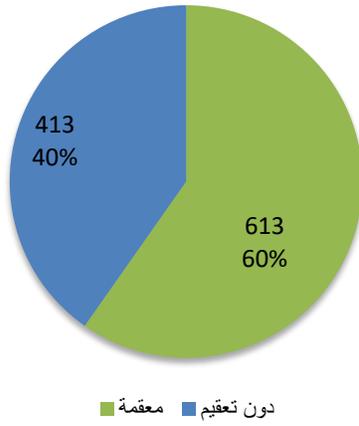


الوضع التشغيلي لمحطات مياه الشرب

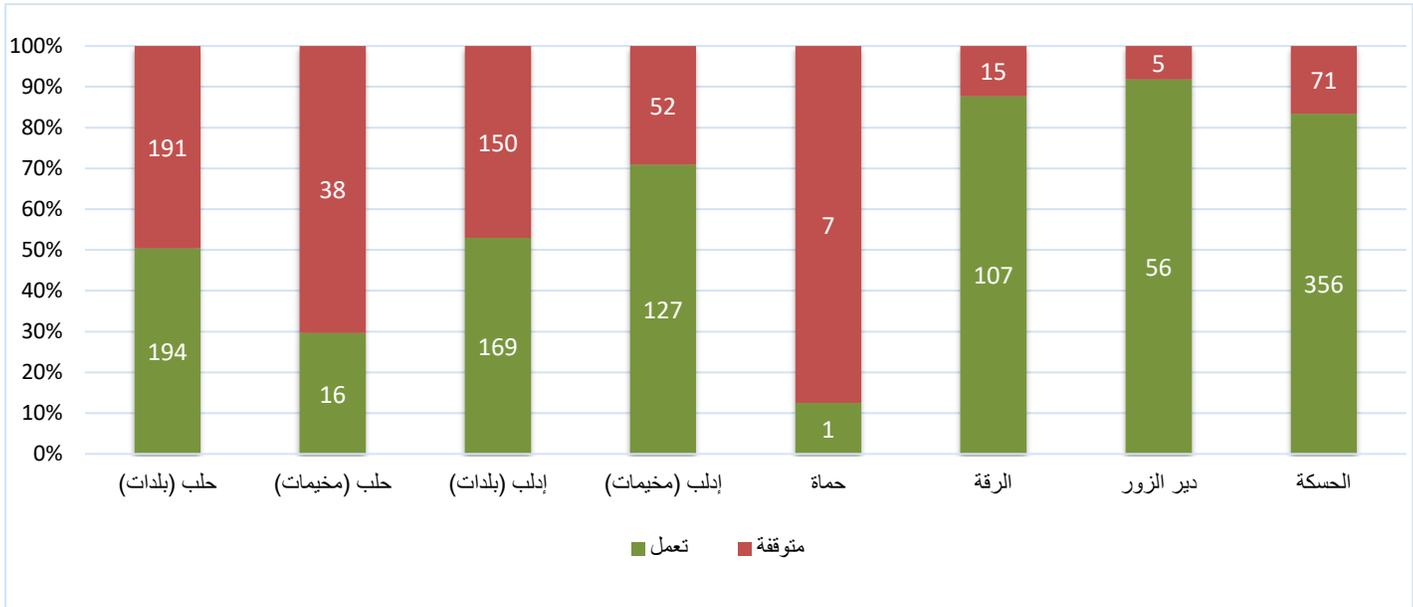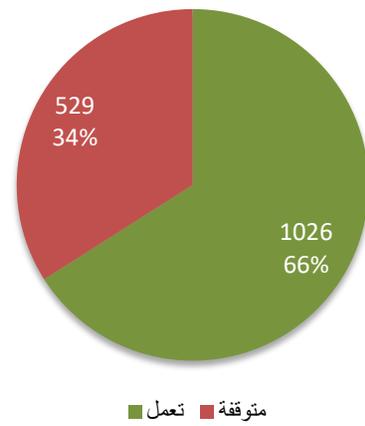


المحافظة	توقف مؤقت	عدم توفر كلفة تشغيلية	المحطة قيد الصيانة	المحطة بحاجة لصيانة بسيطة	المحطة بحاجة لصيانة متوسطة	المحطة بحاجة لصيانة كاملة	الوضع العسكري	المحطة مدمرة
حلب	24	26	4	14	54	84	9	14
إدلب	8	44	4	10	12	116	5	3
حمّاة	0	0	0	0	0	0	7	0
الرقّة	1	0	0	1	4	2	7	0
دير الزور	0	1	2	2	0	0	0	0
الحسكة	13	7	1	12	10	3	23	2
الكلّي	46	78	11	39	80	205	51	19

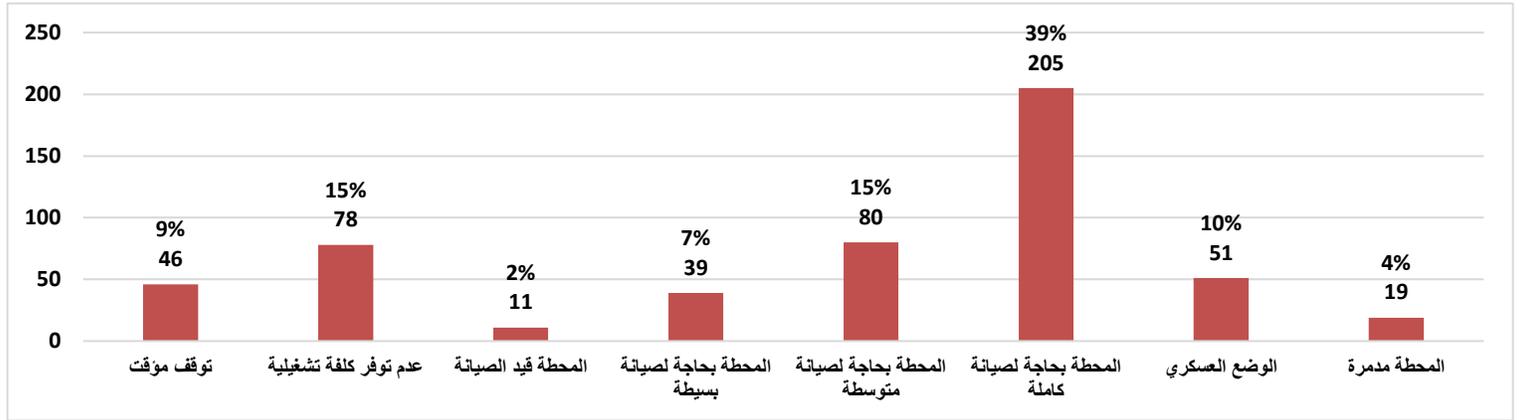


المحافظة	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	مجموعة توليد	شبكة كهرباء	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	طاقة شمسية	مجموعة توليد	شبكة كهرباء
حلب	51	167	22	82	16	49	23
إدلب	11	284	39	55	8	80	19
حمّاة	0	8	0	0	0	0	0
الرقّة	65	1	22	18	6	7	3
دير الزور	0	9	0	50	0	0	2
الحسكة	312	7	7	58	32	2	9
الكلّي	439	476	90	263	62	138	56

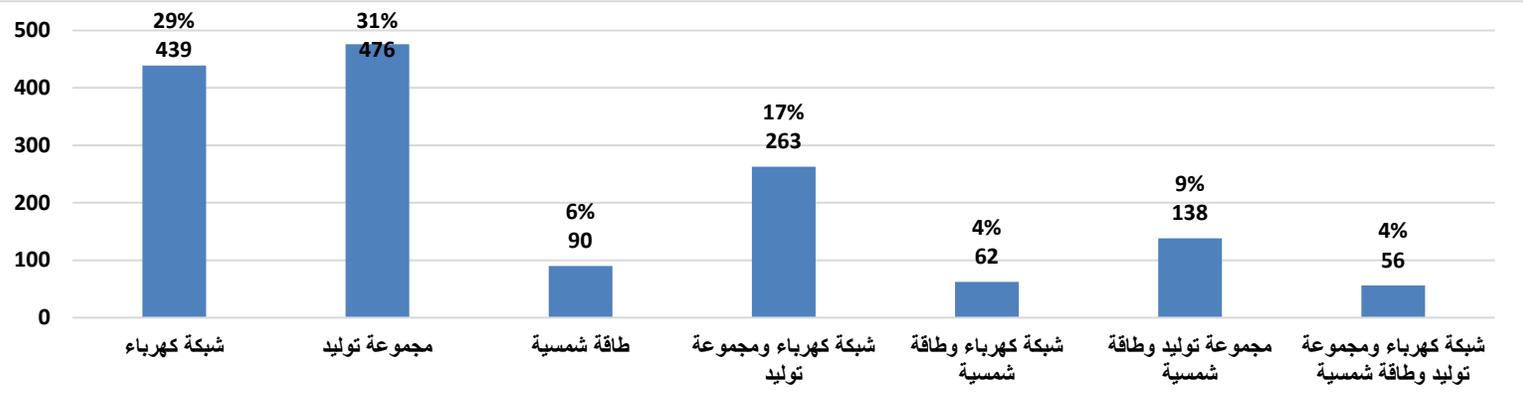


وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

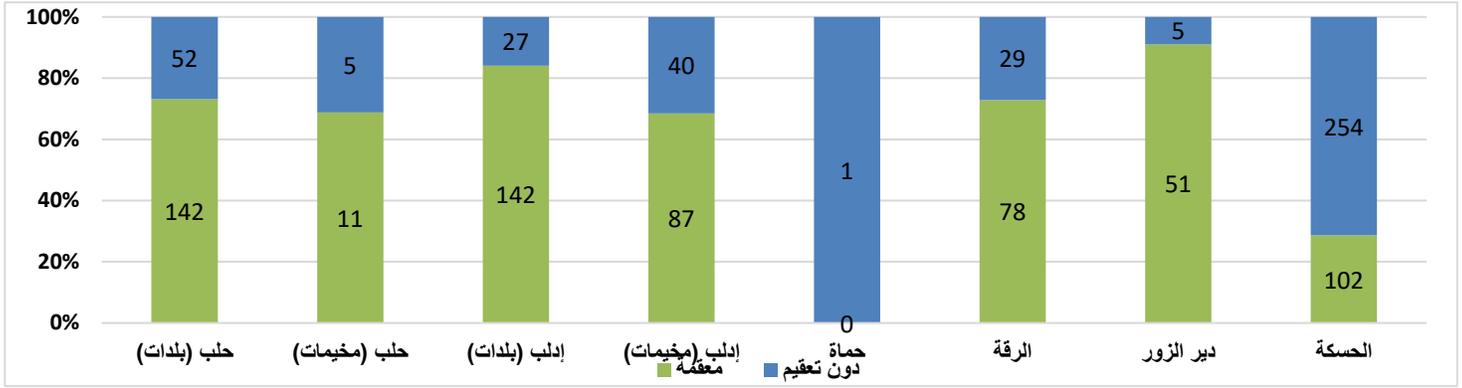


سبب عدم التعقيم في المحطات العاملة

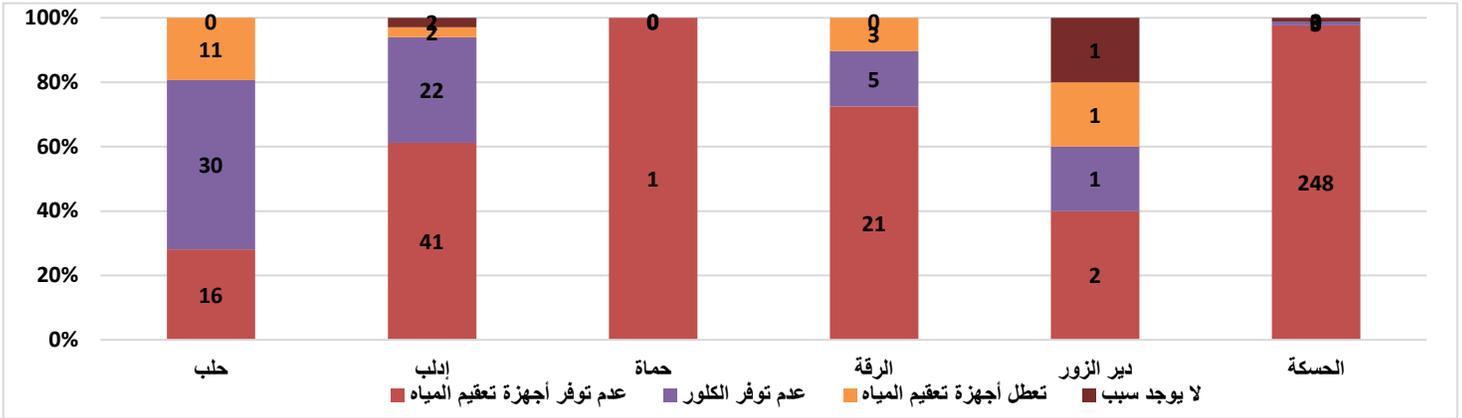

الوضع التعقيمي لكل محافظة خلال الأسابيع

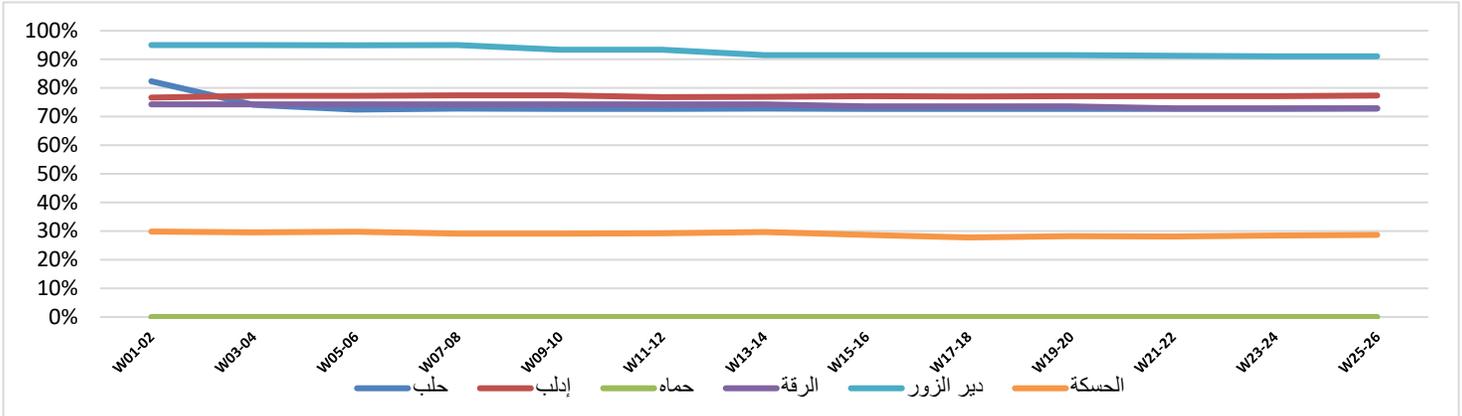

طريقة إيصال المياه

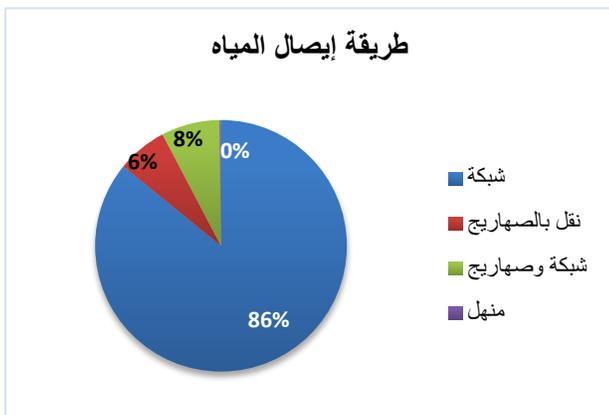

المحافظة	طريقة إيصال المياه				المحطات العاملة
	منهل	شبكة وصهاريج	نقل بالصهاريج	شبكة	
حلب	2	23	6	179	210
إدلب	0	51	53	192	296
حماة	0	1	0	0	1
الرقة	0	1	2	104	107
دير الزور	0	0	4	52	56
الحسكة	0	1	1	354	356
الكلبي	2	77	66	881	1026

